

FIG. 1

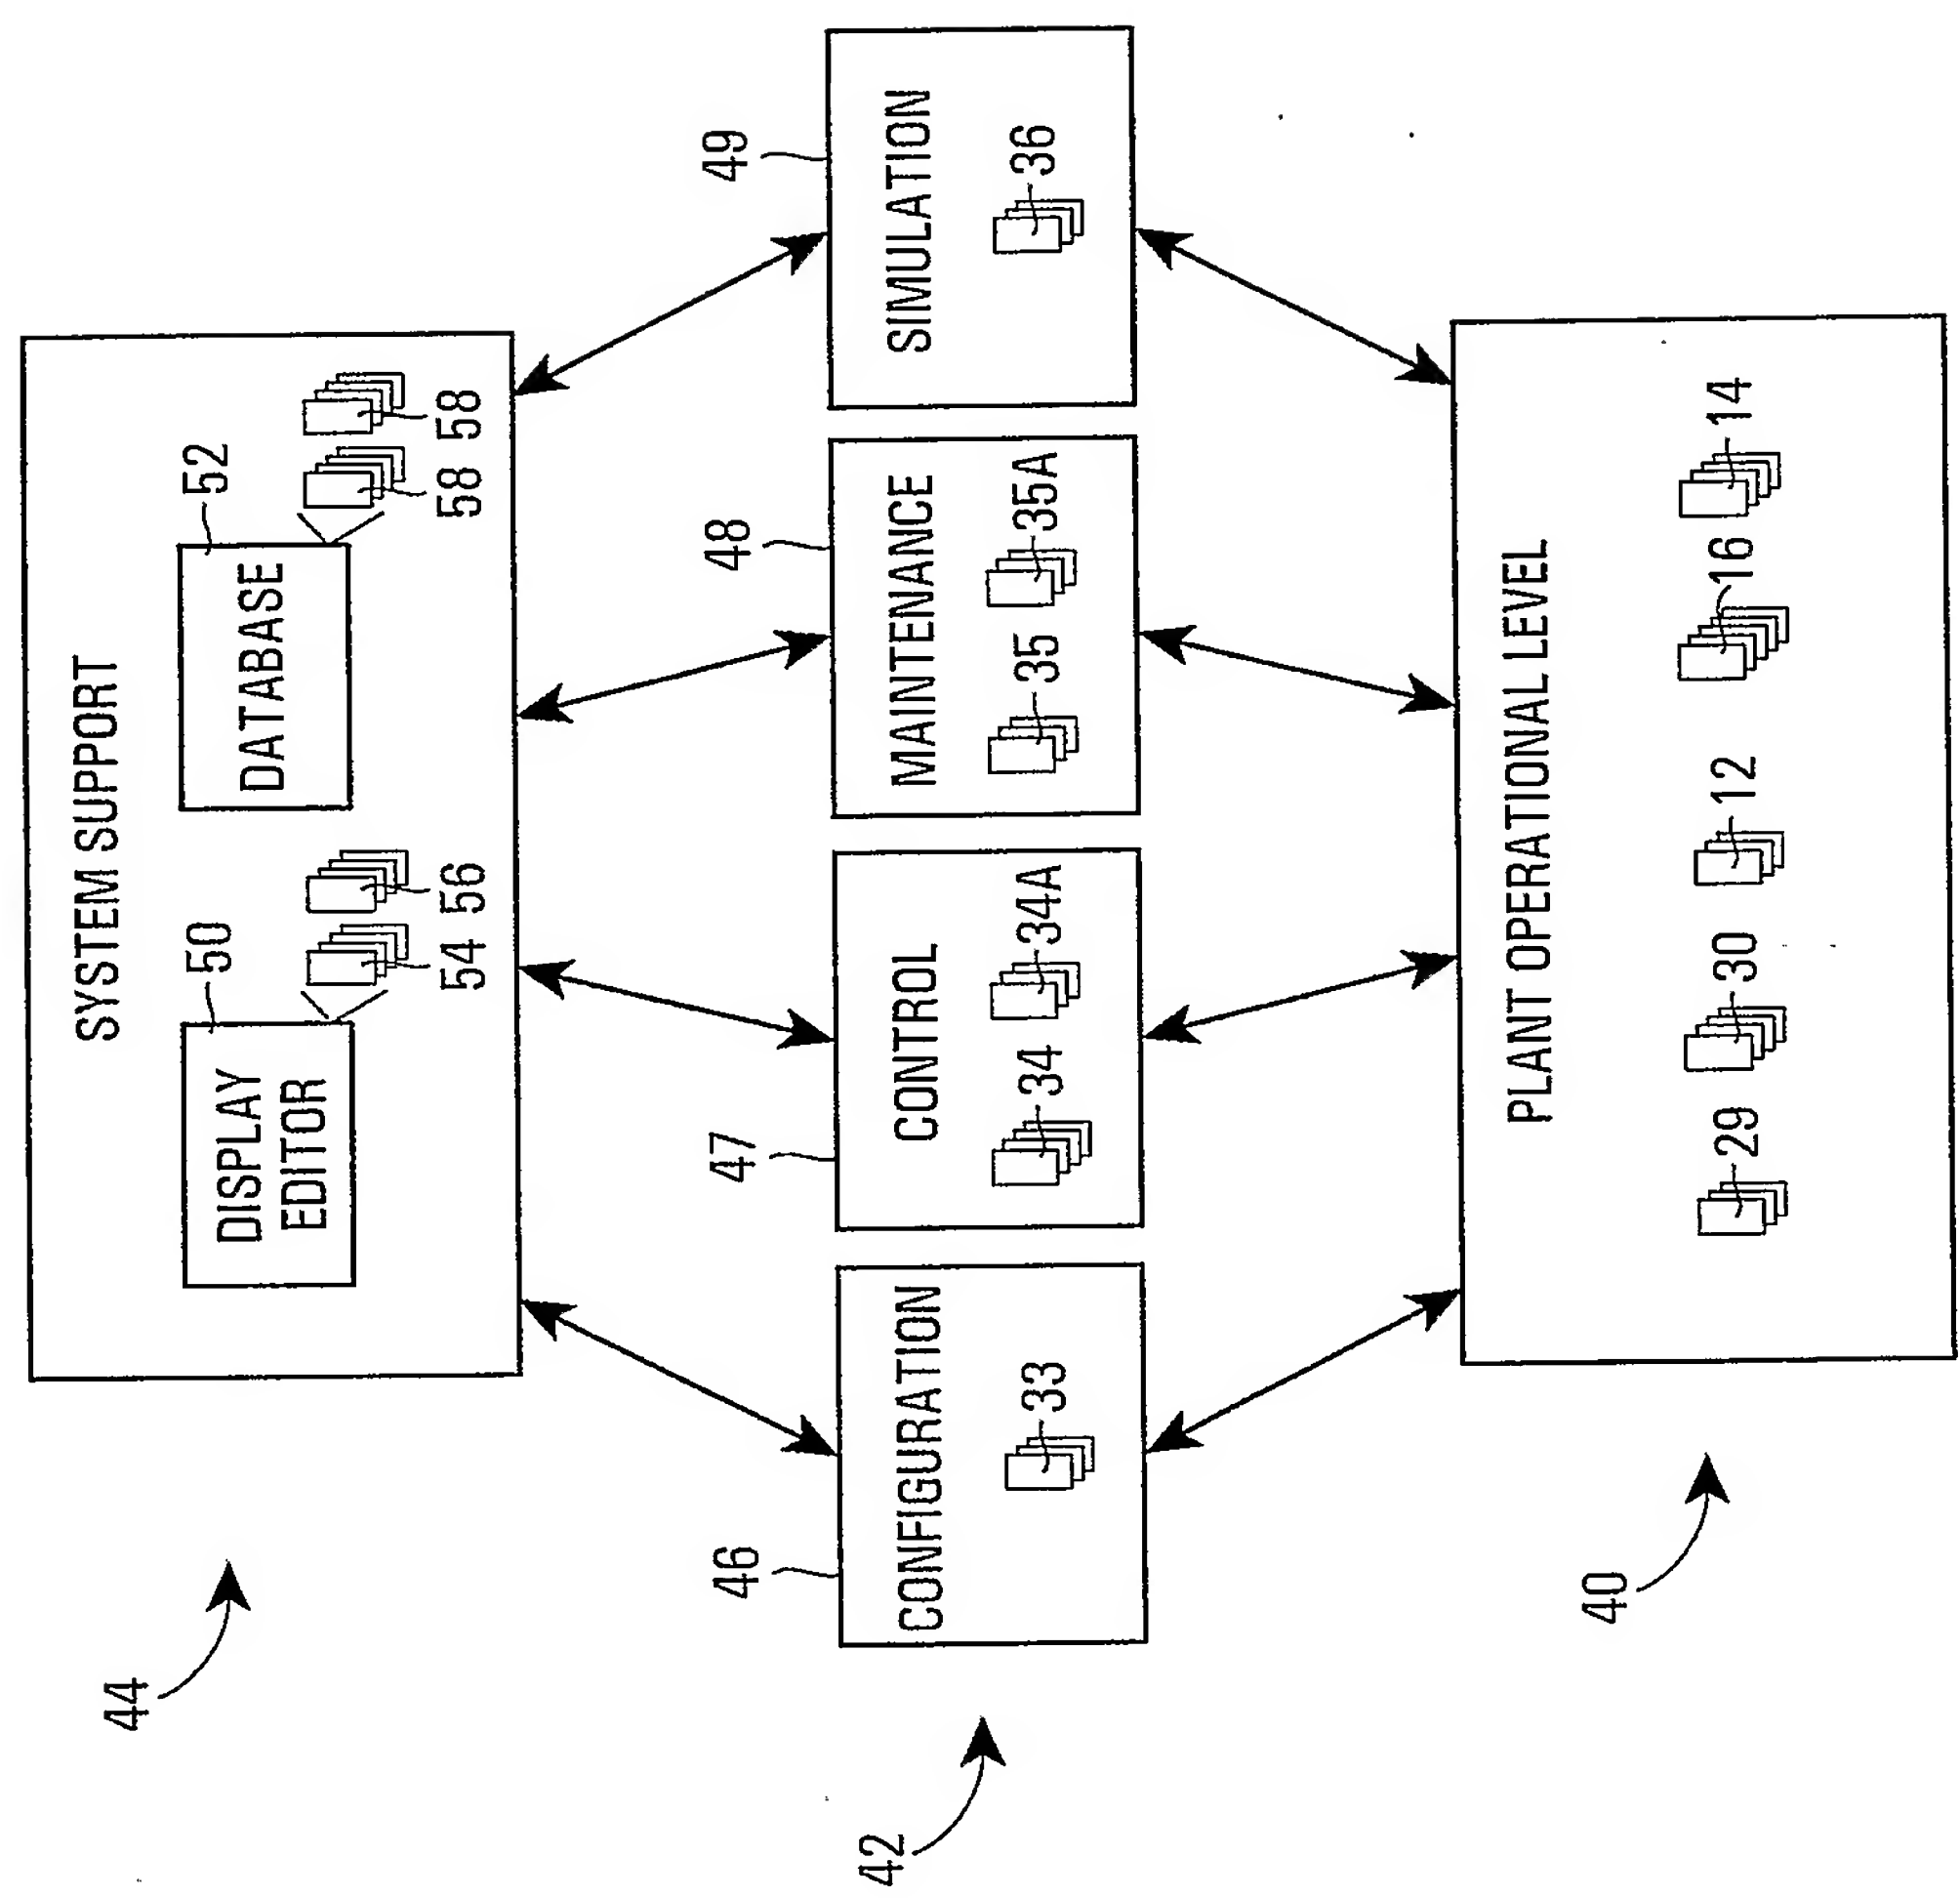


FIG. 2

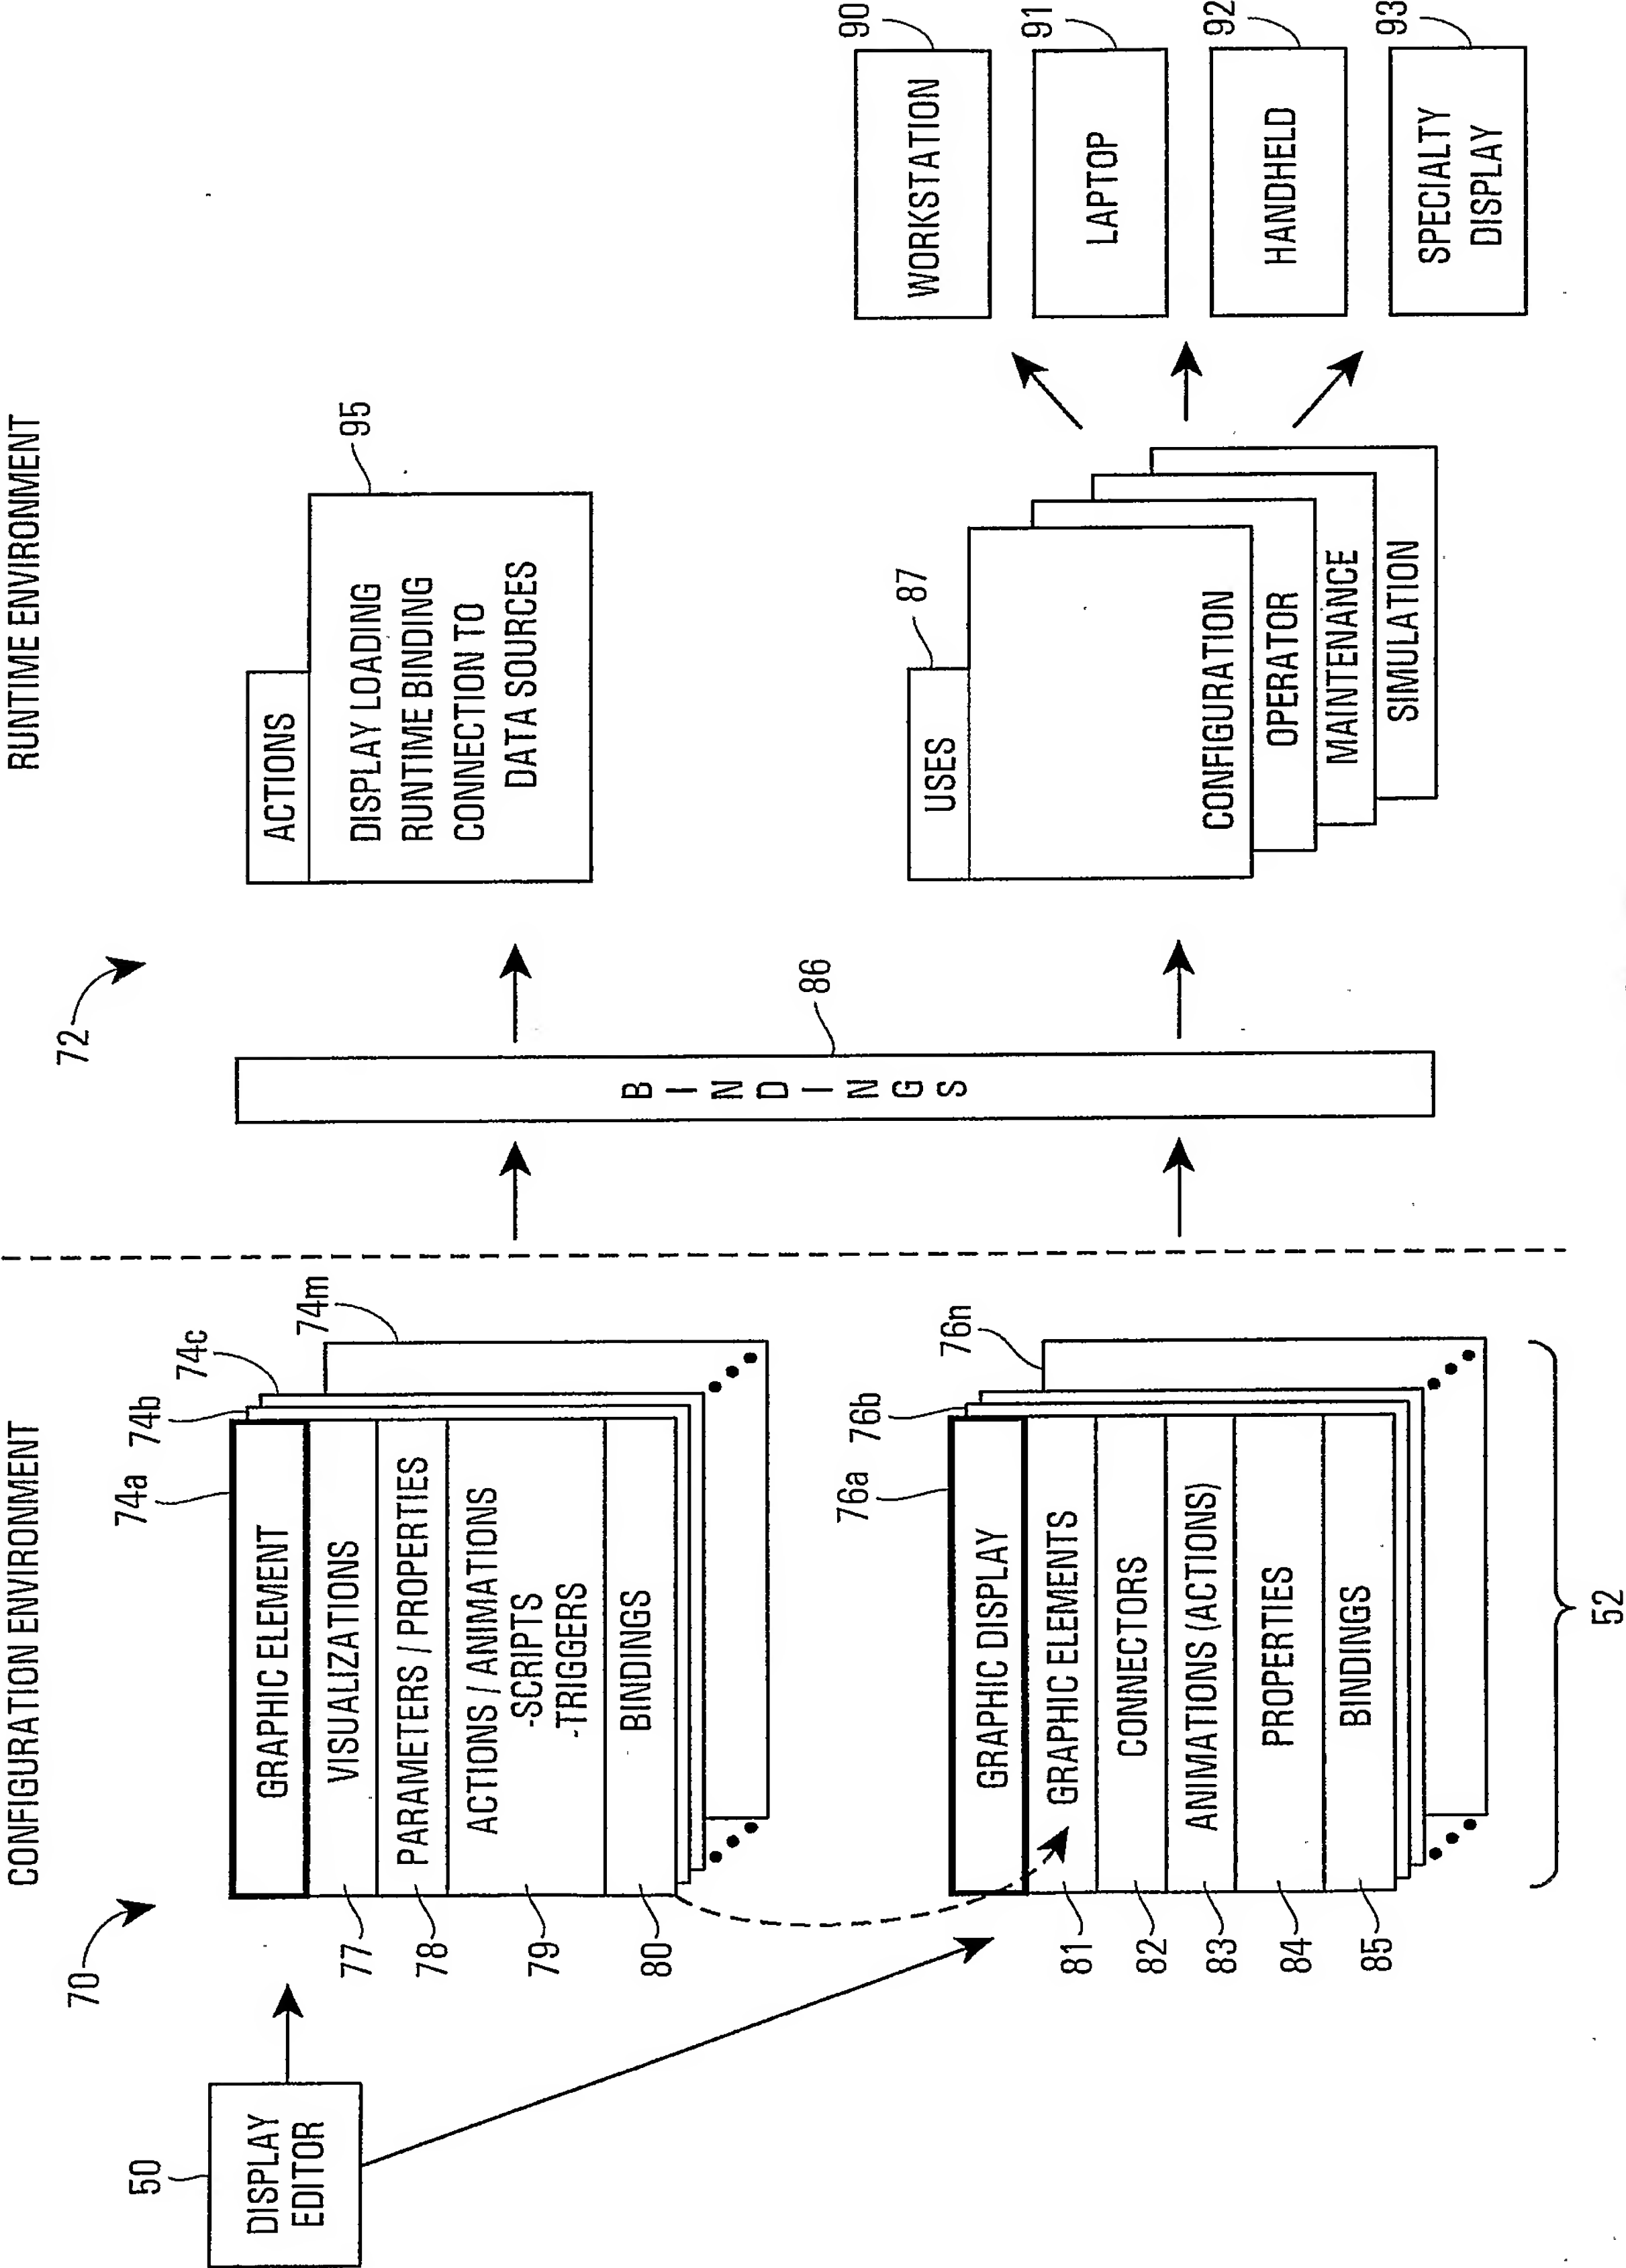


FIG. 3

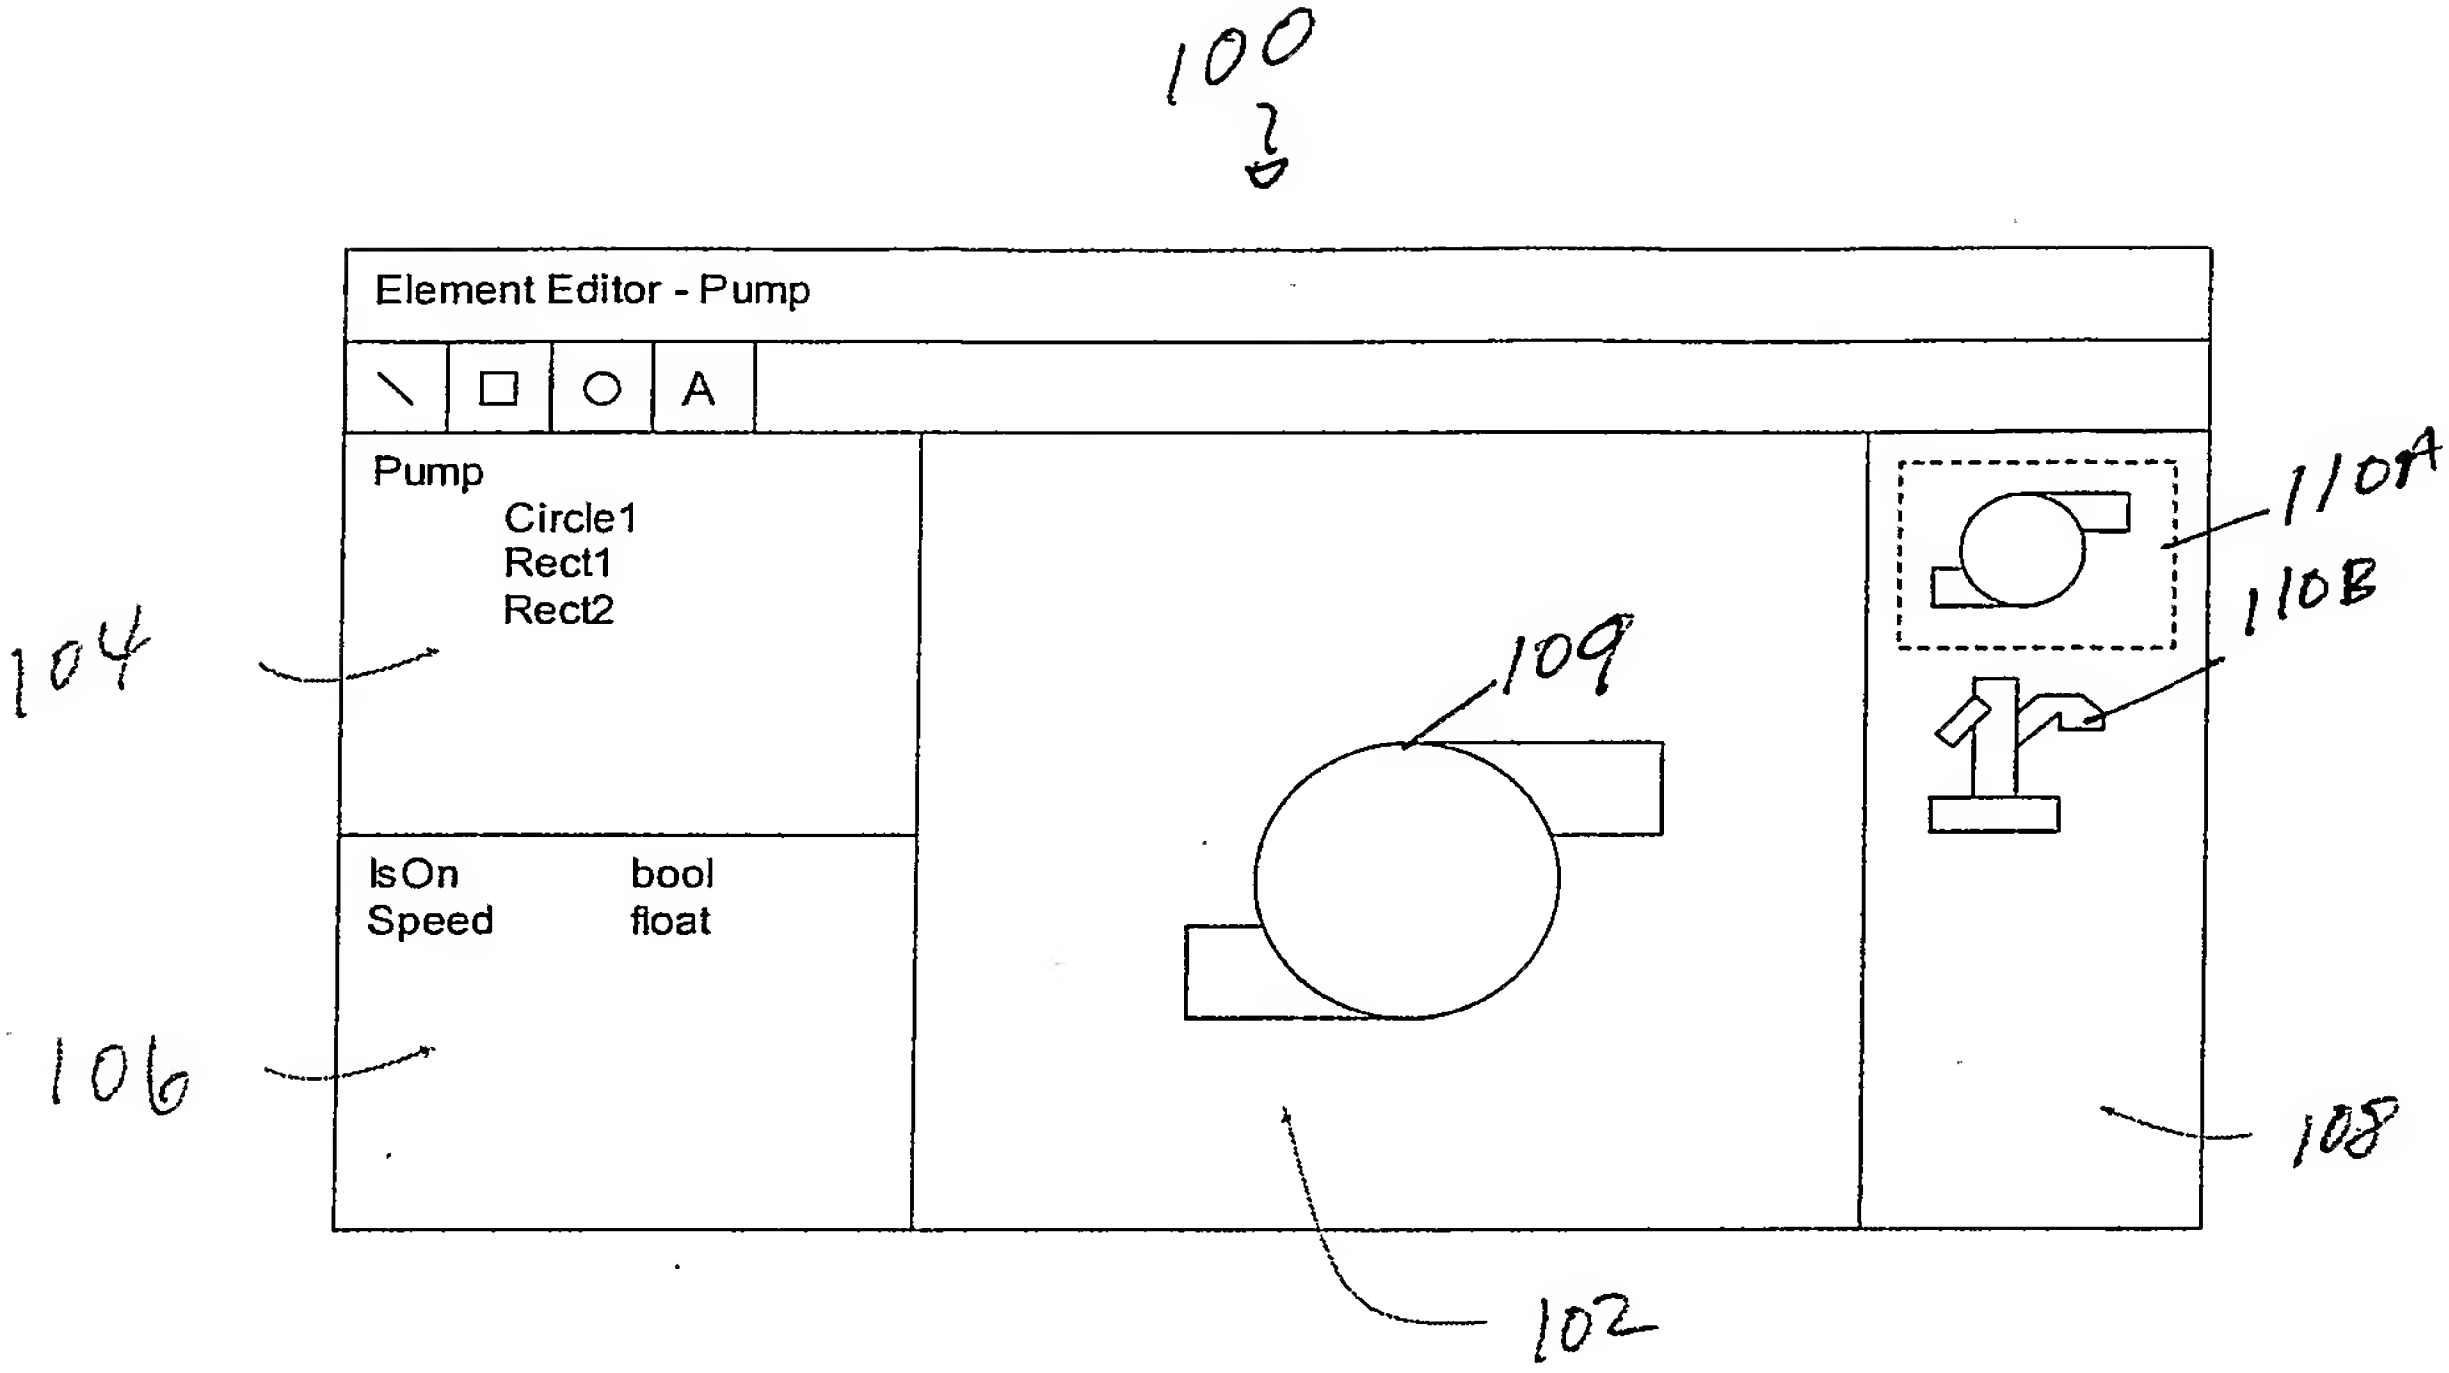


Fig. 4

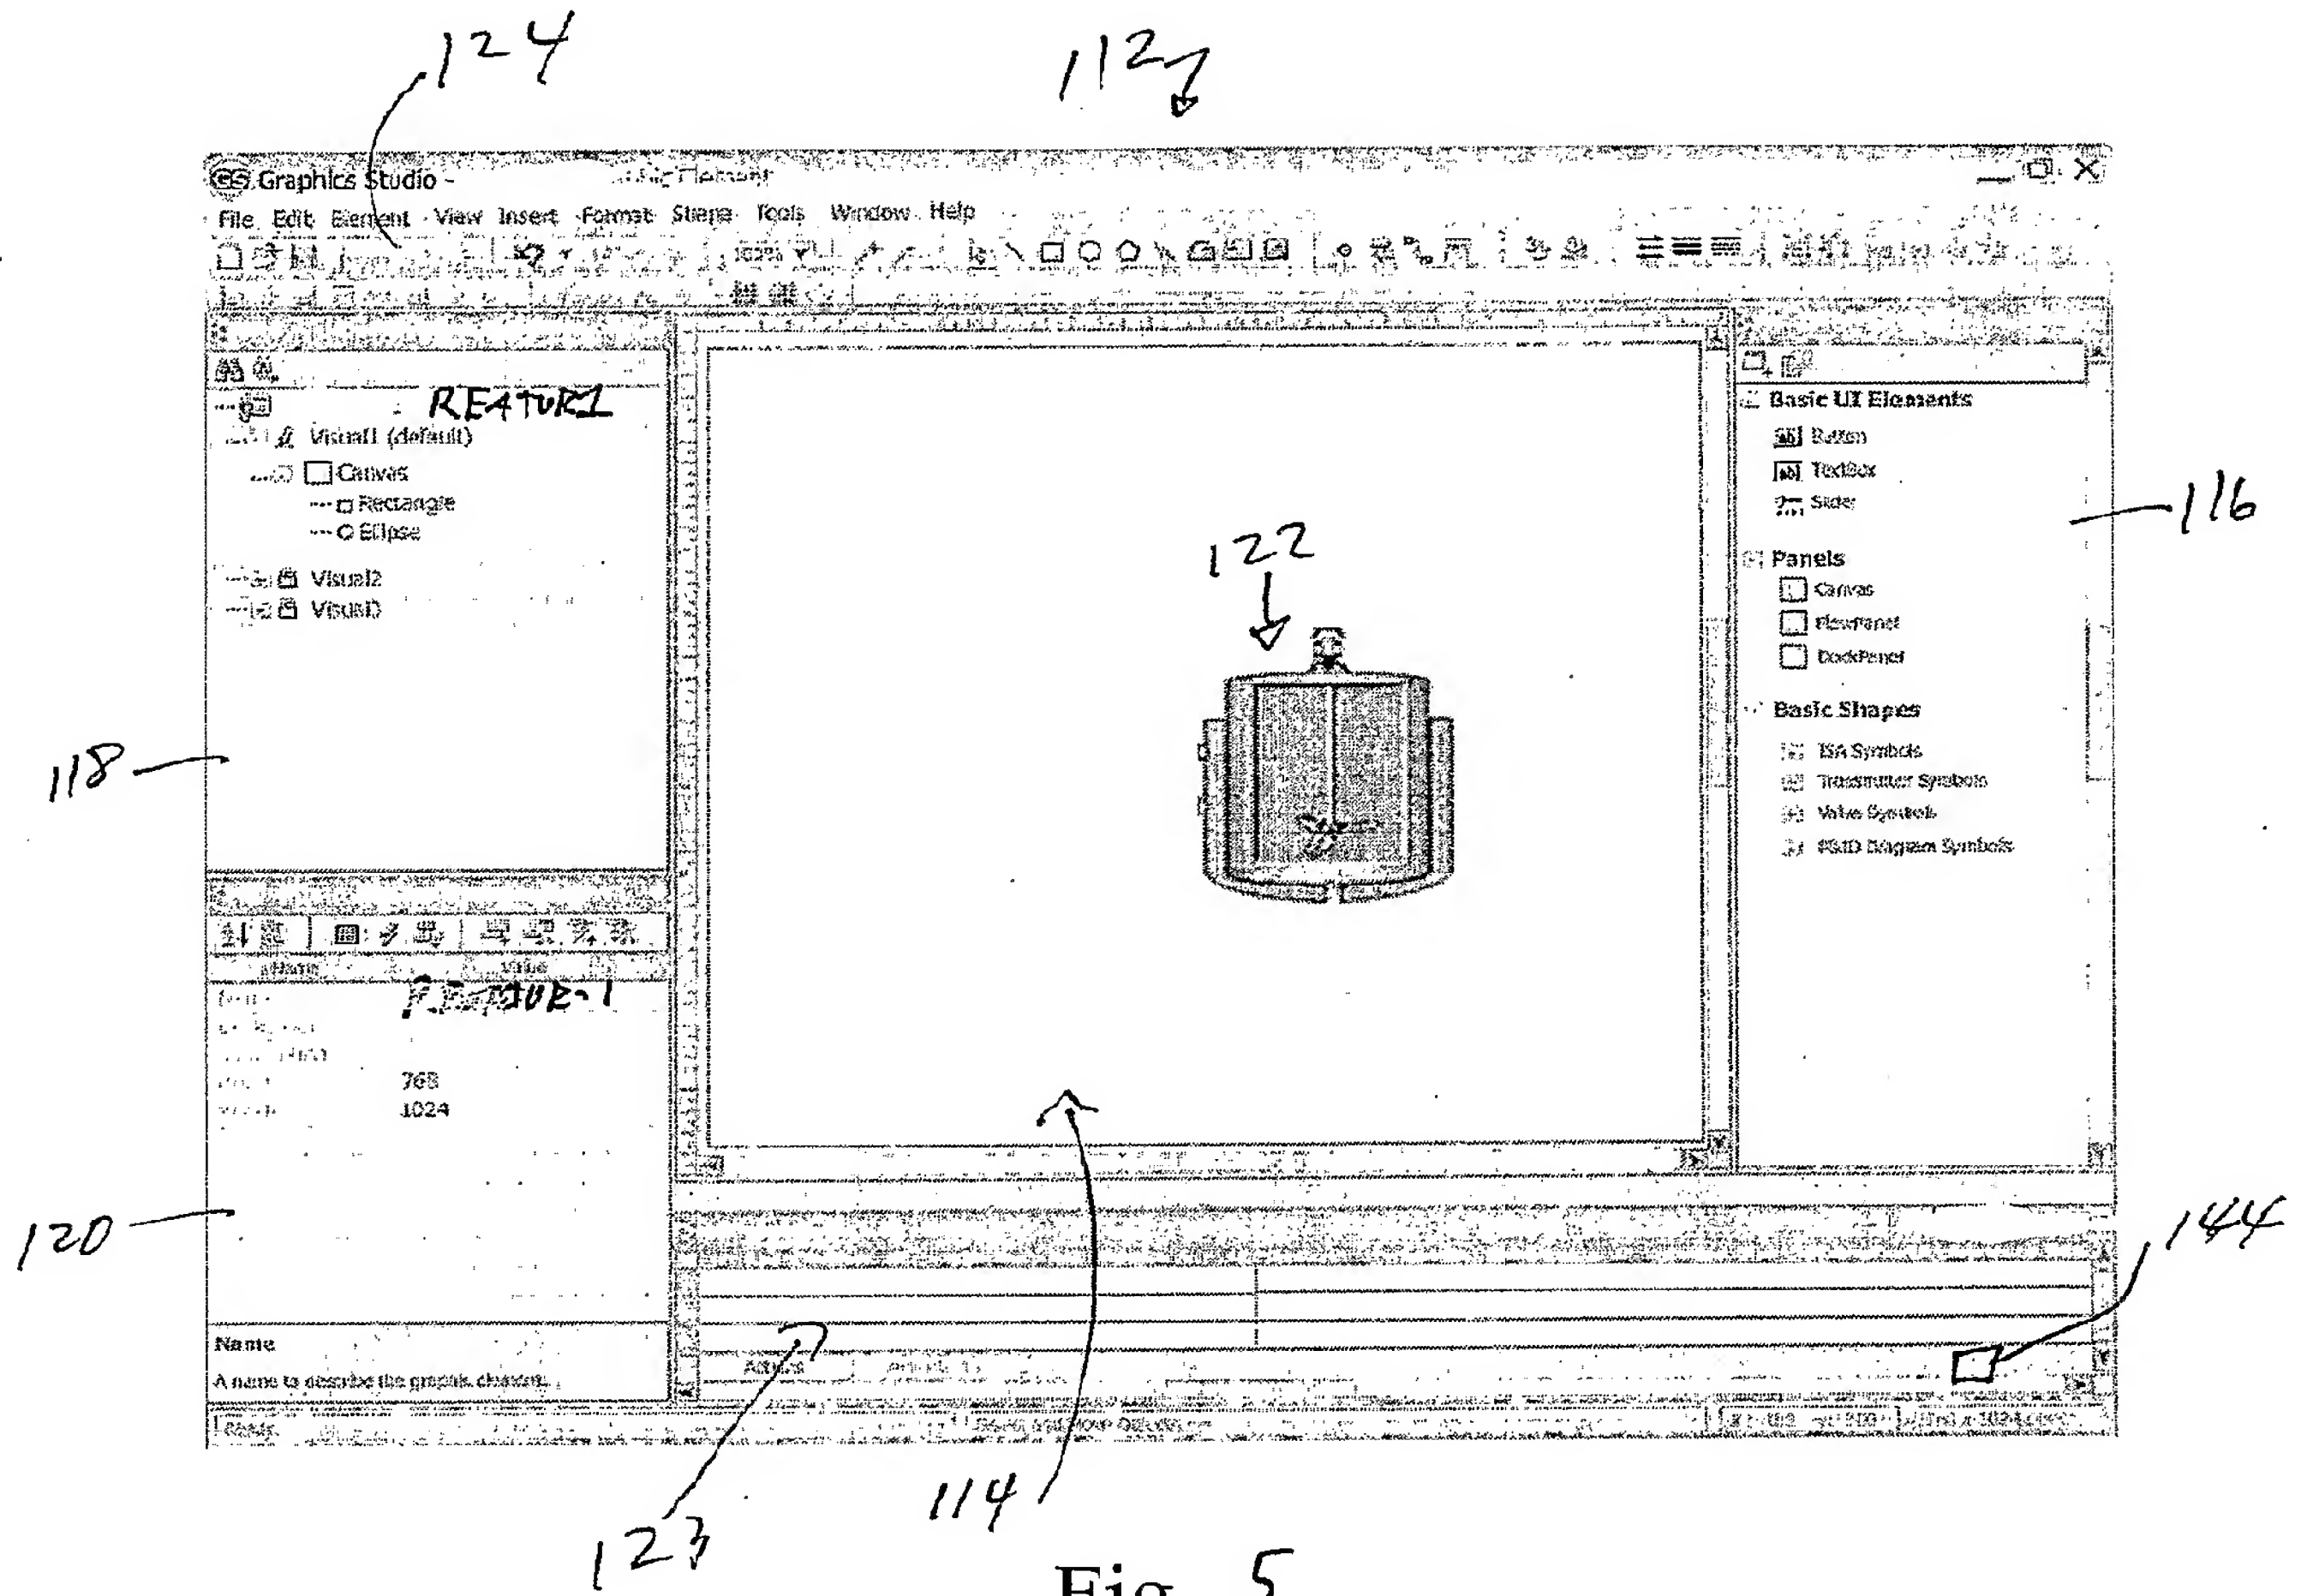


Fig. 5

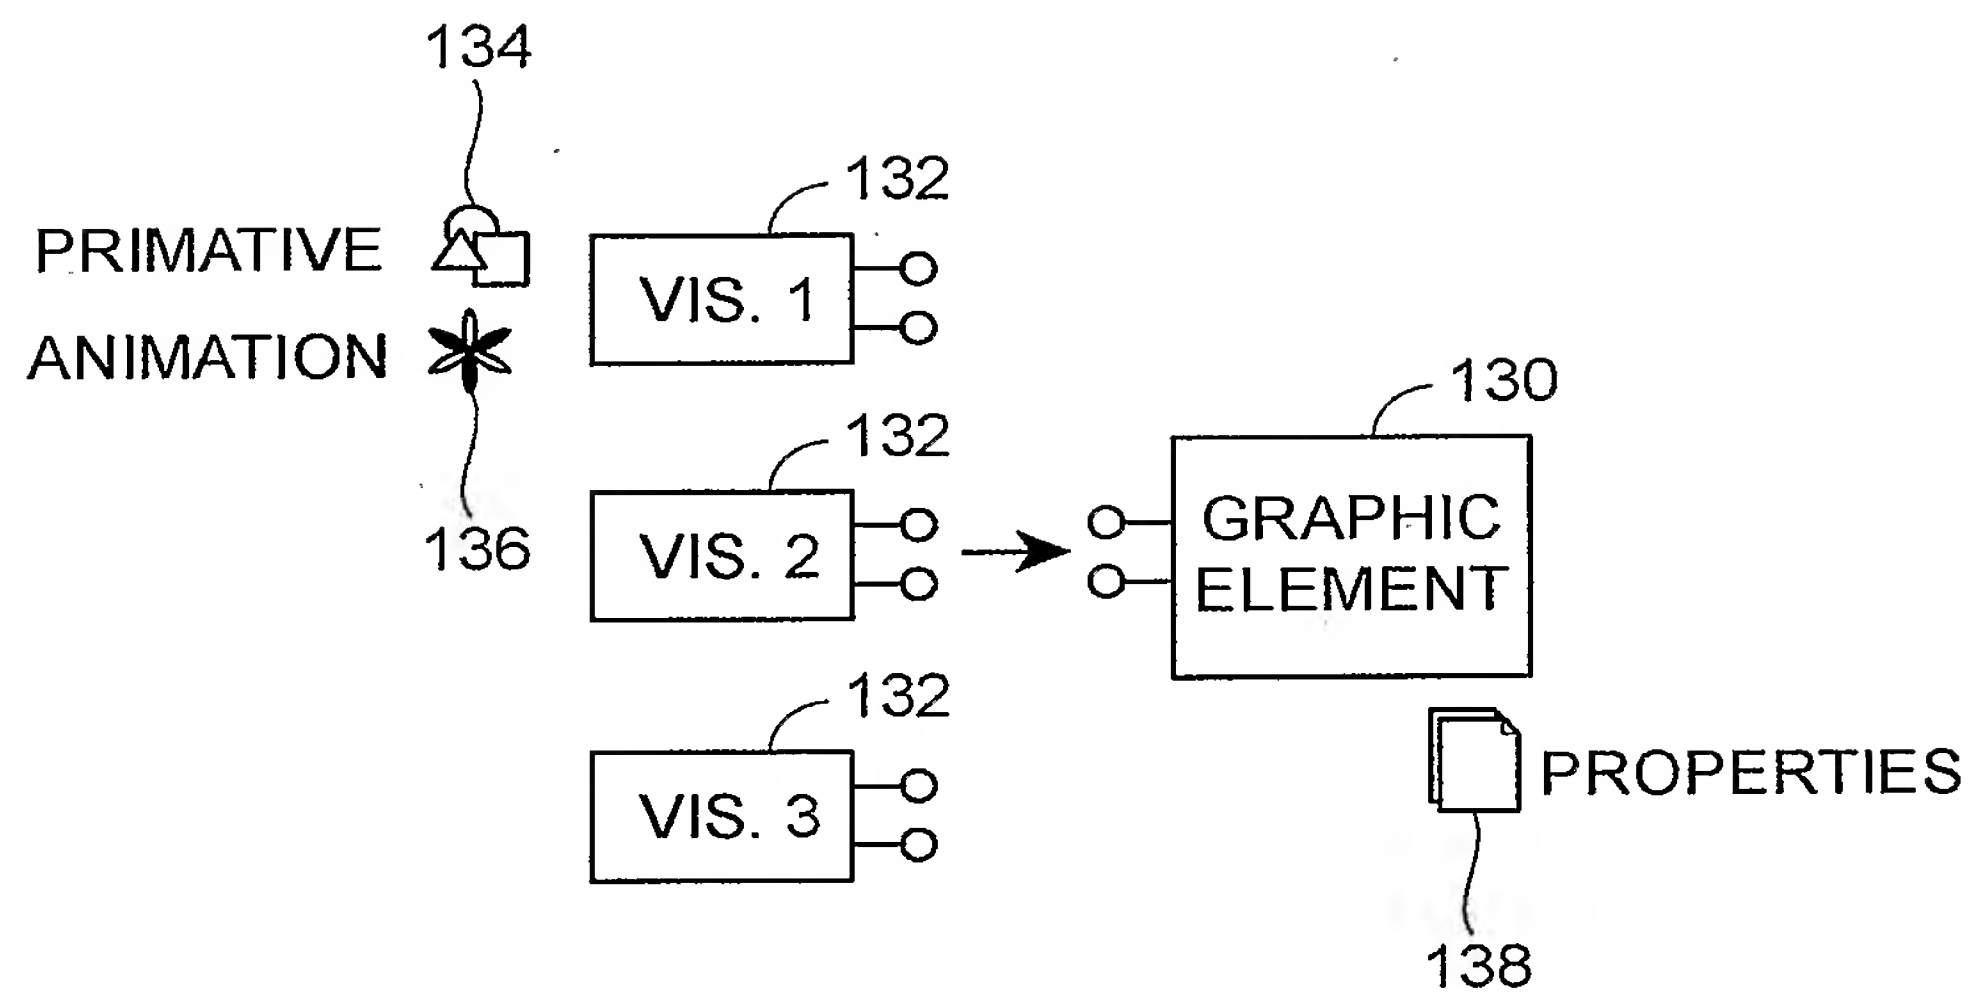


FIG. 6

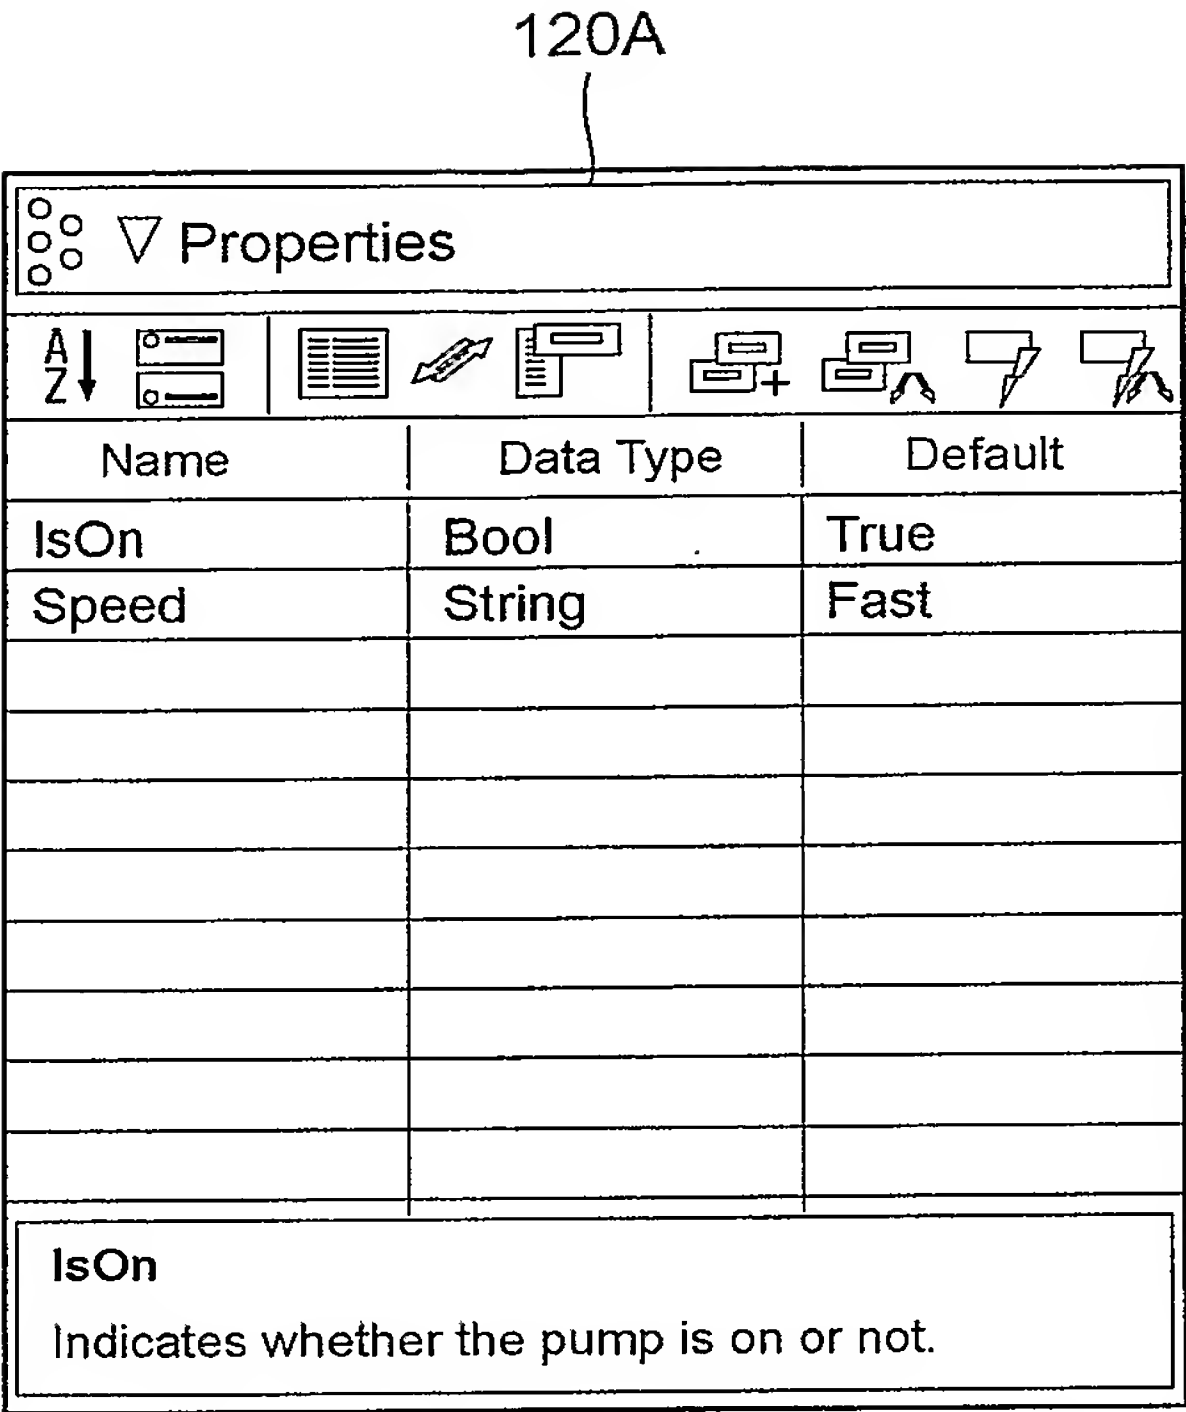


FIG. 7

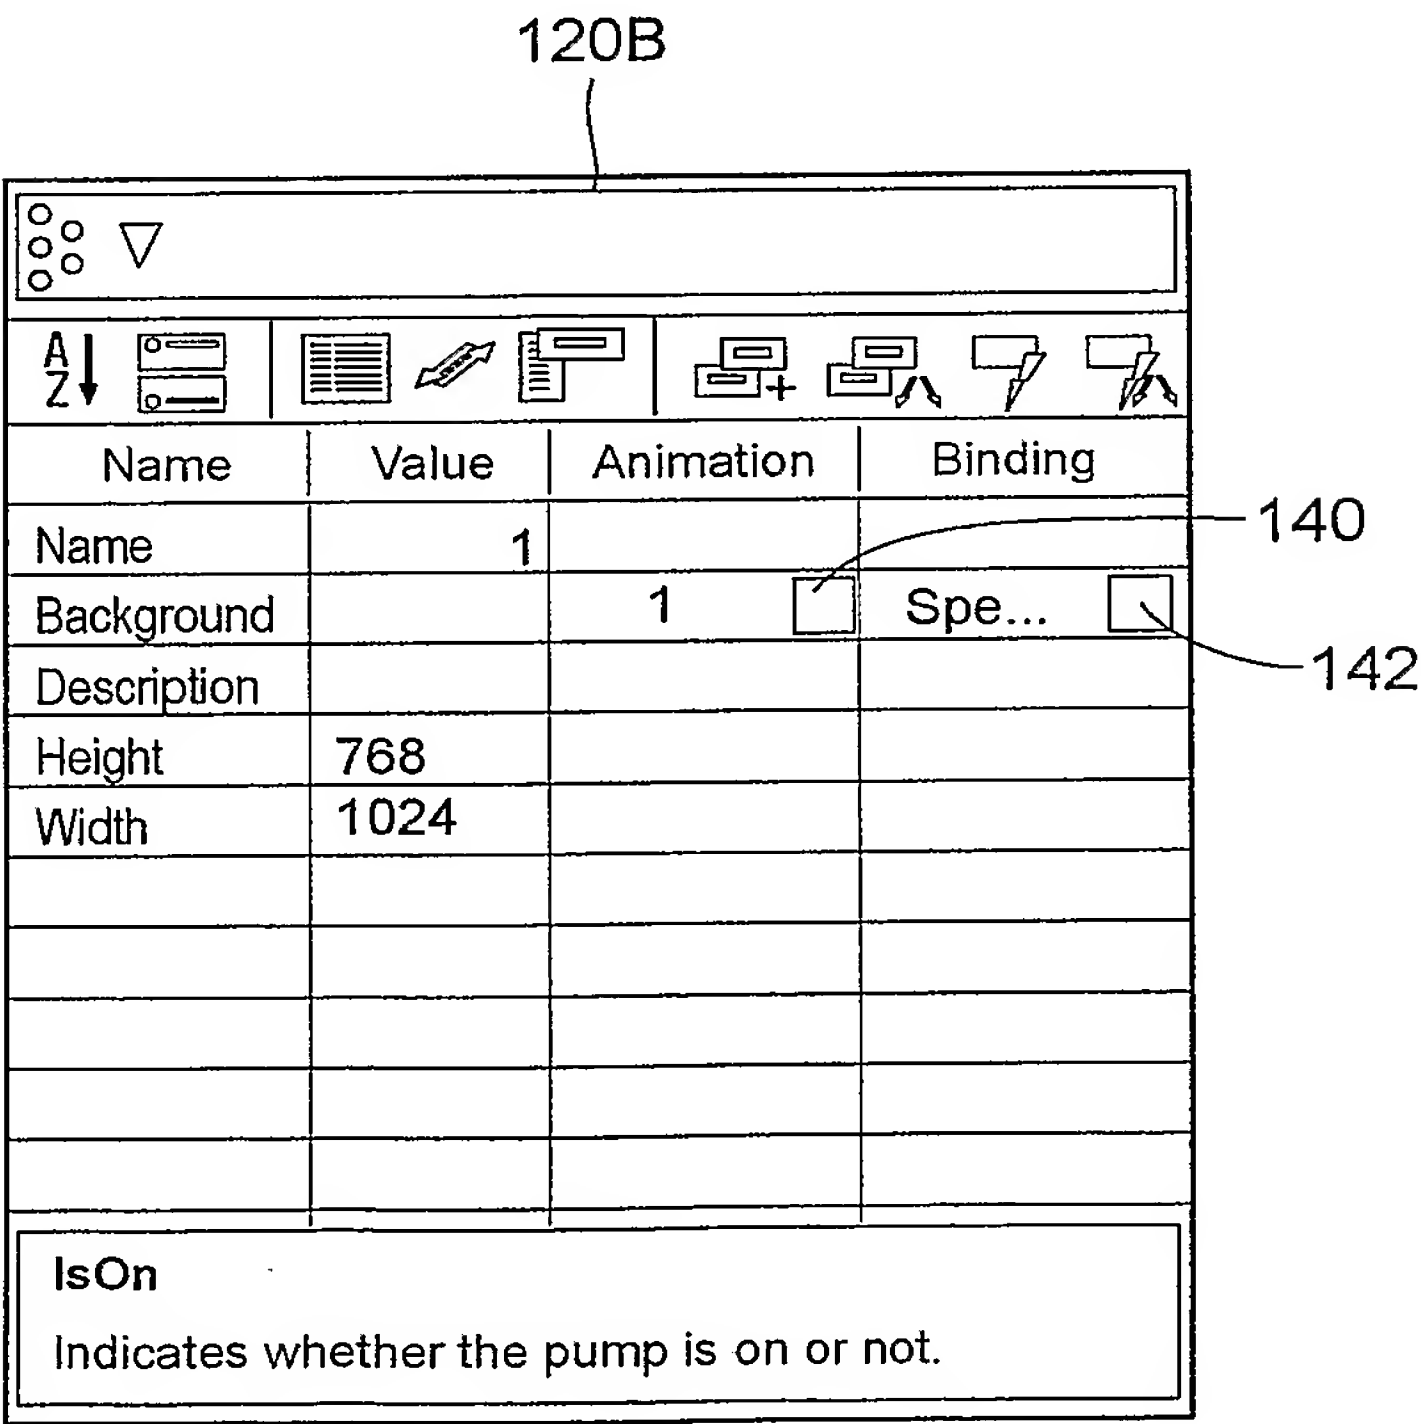


FIG. 8

123A

Animations				
Element Property	Value	Target	Path	Value
IsOn	True	Visual1/Rectangle1	Fill	Red
IsOn	True	Visual1/Ellipse1	Visible	False
Show All				

144

Fig. 9

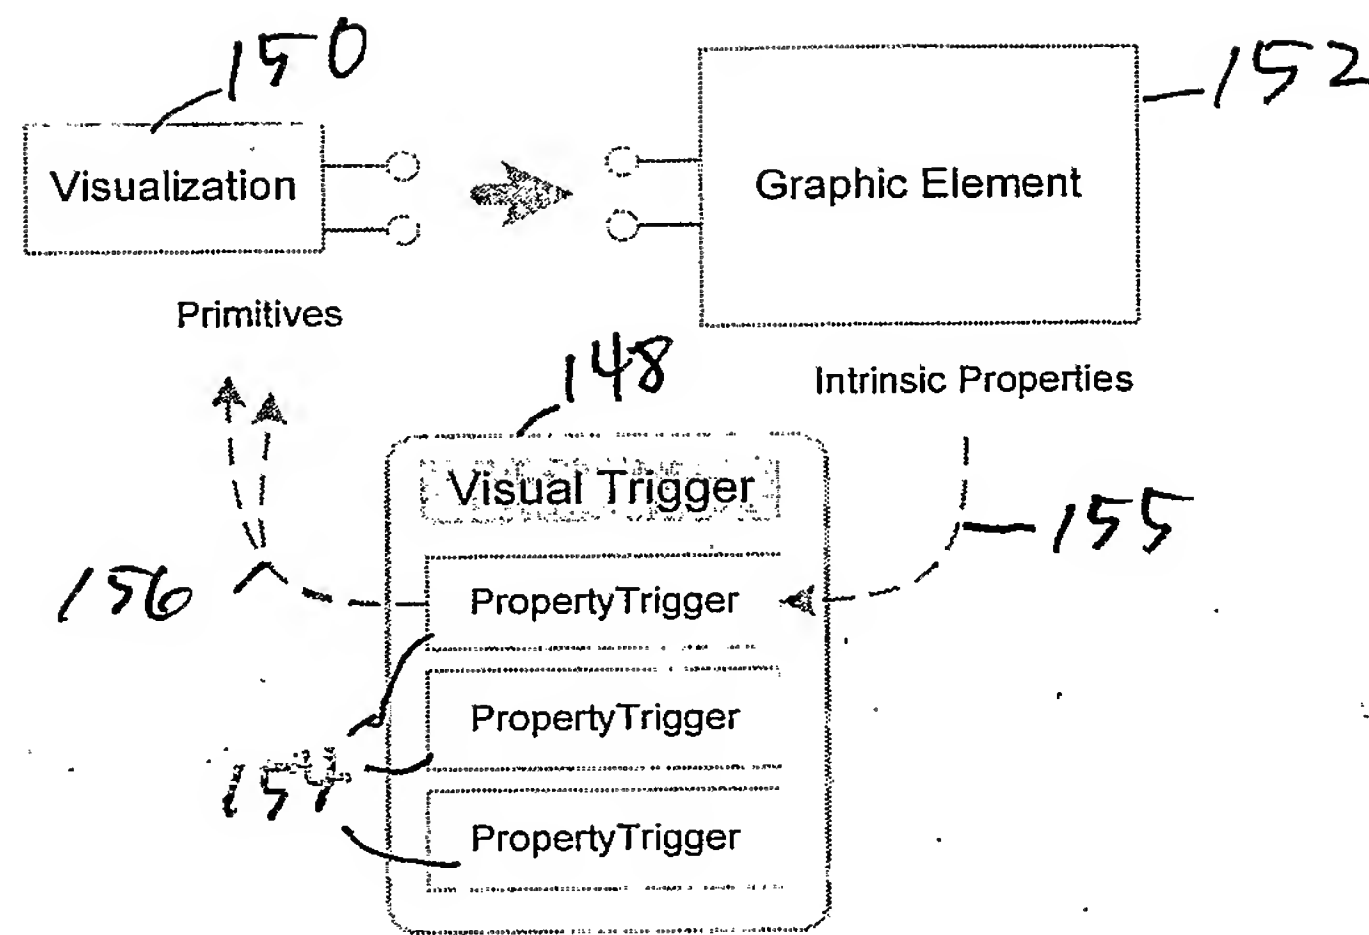


Fig. 10

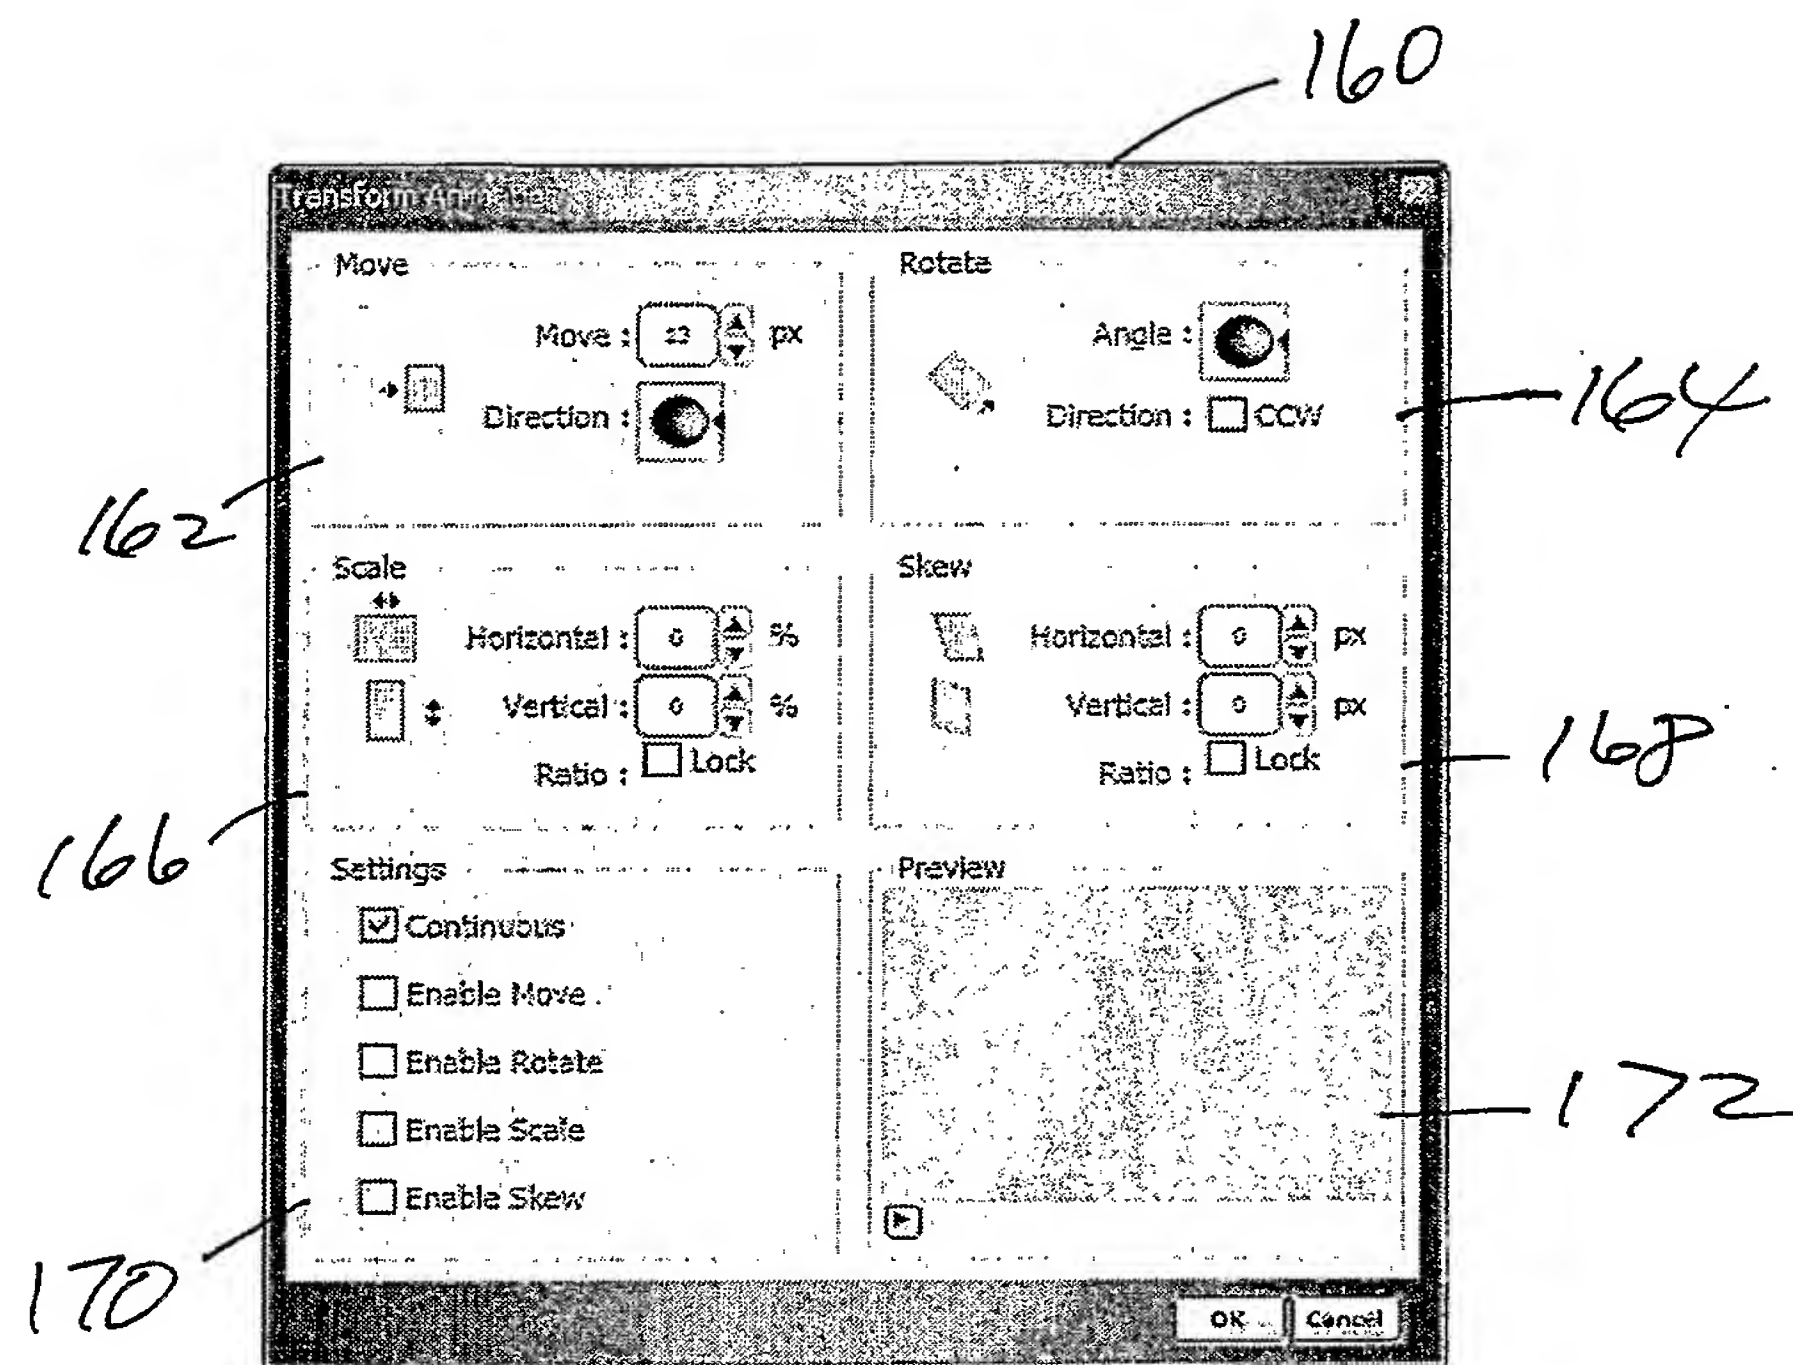


Fig. 11

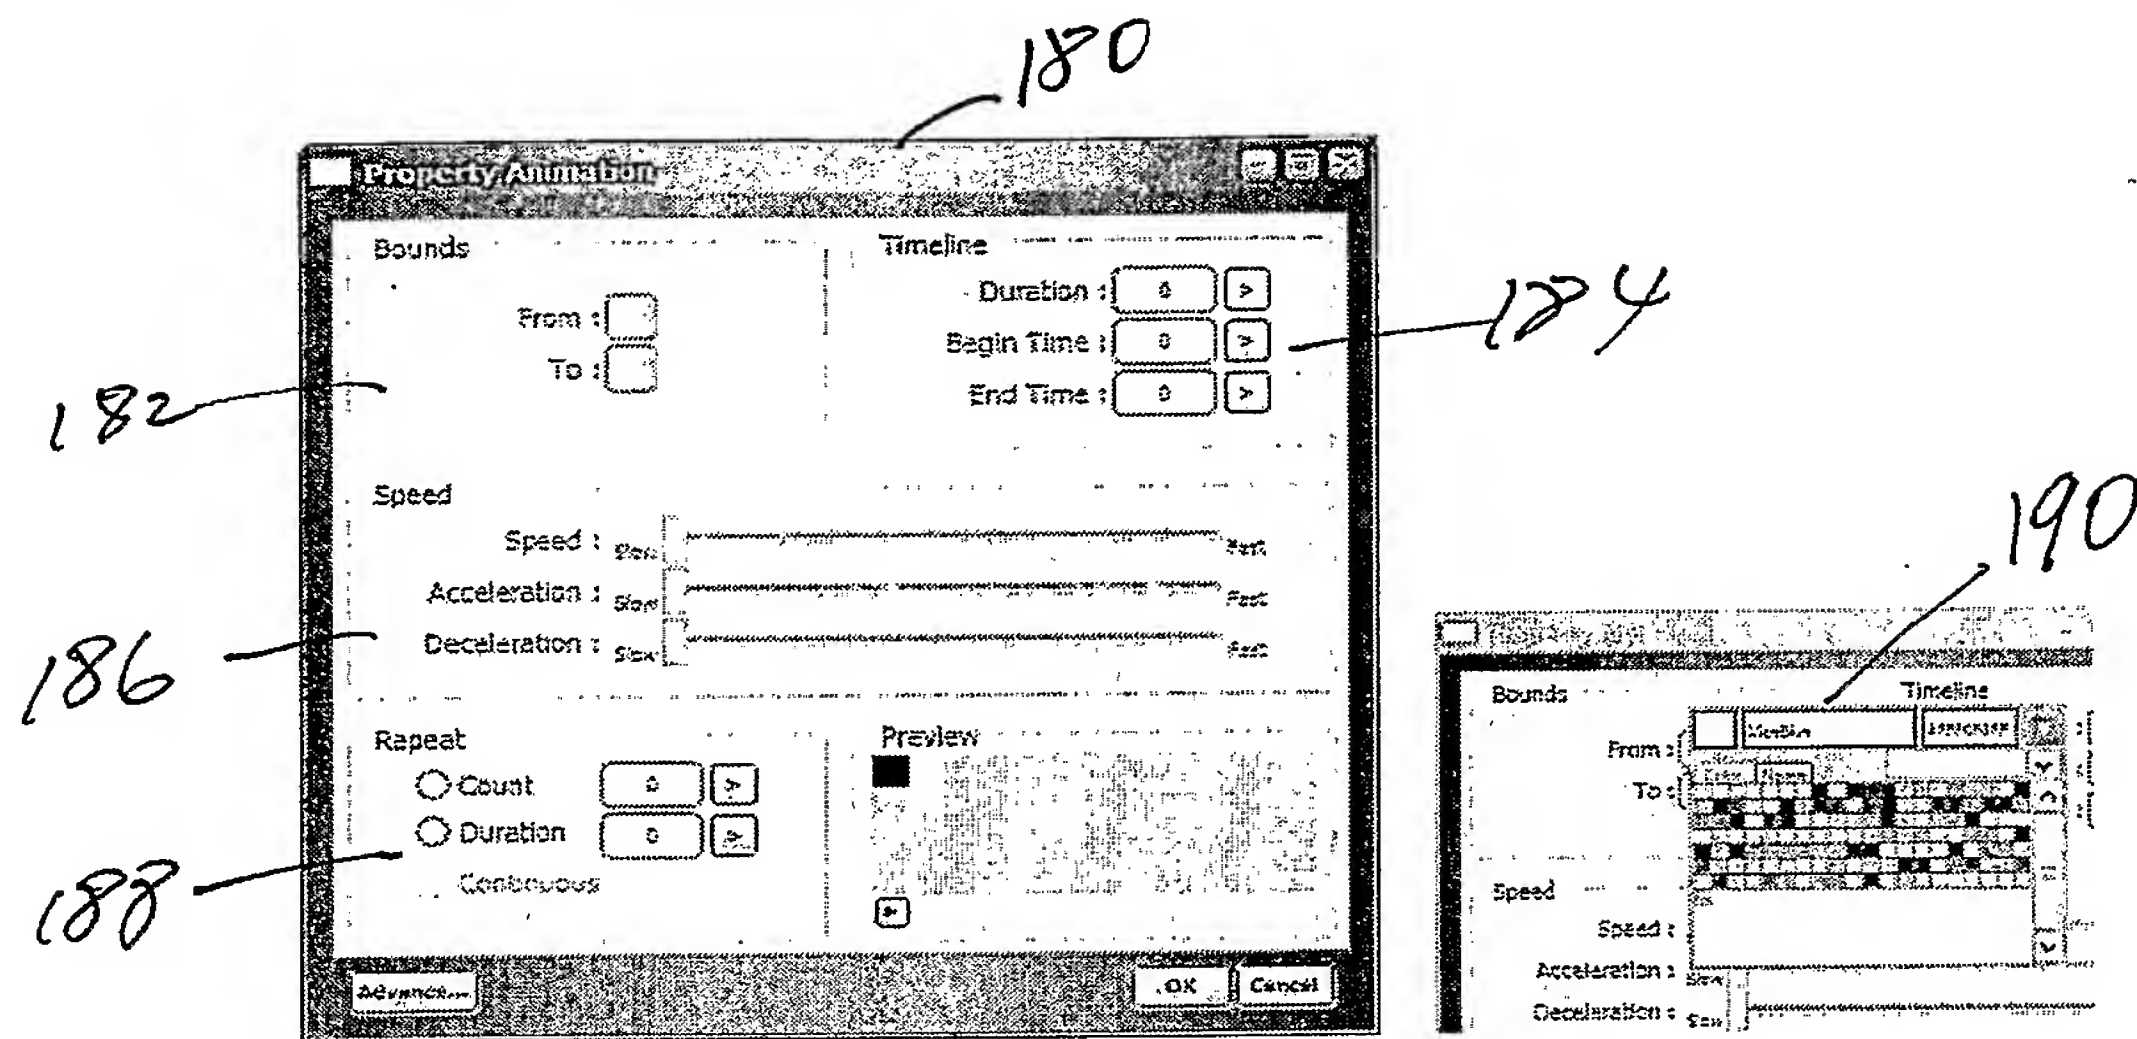
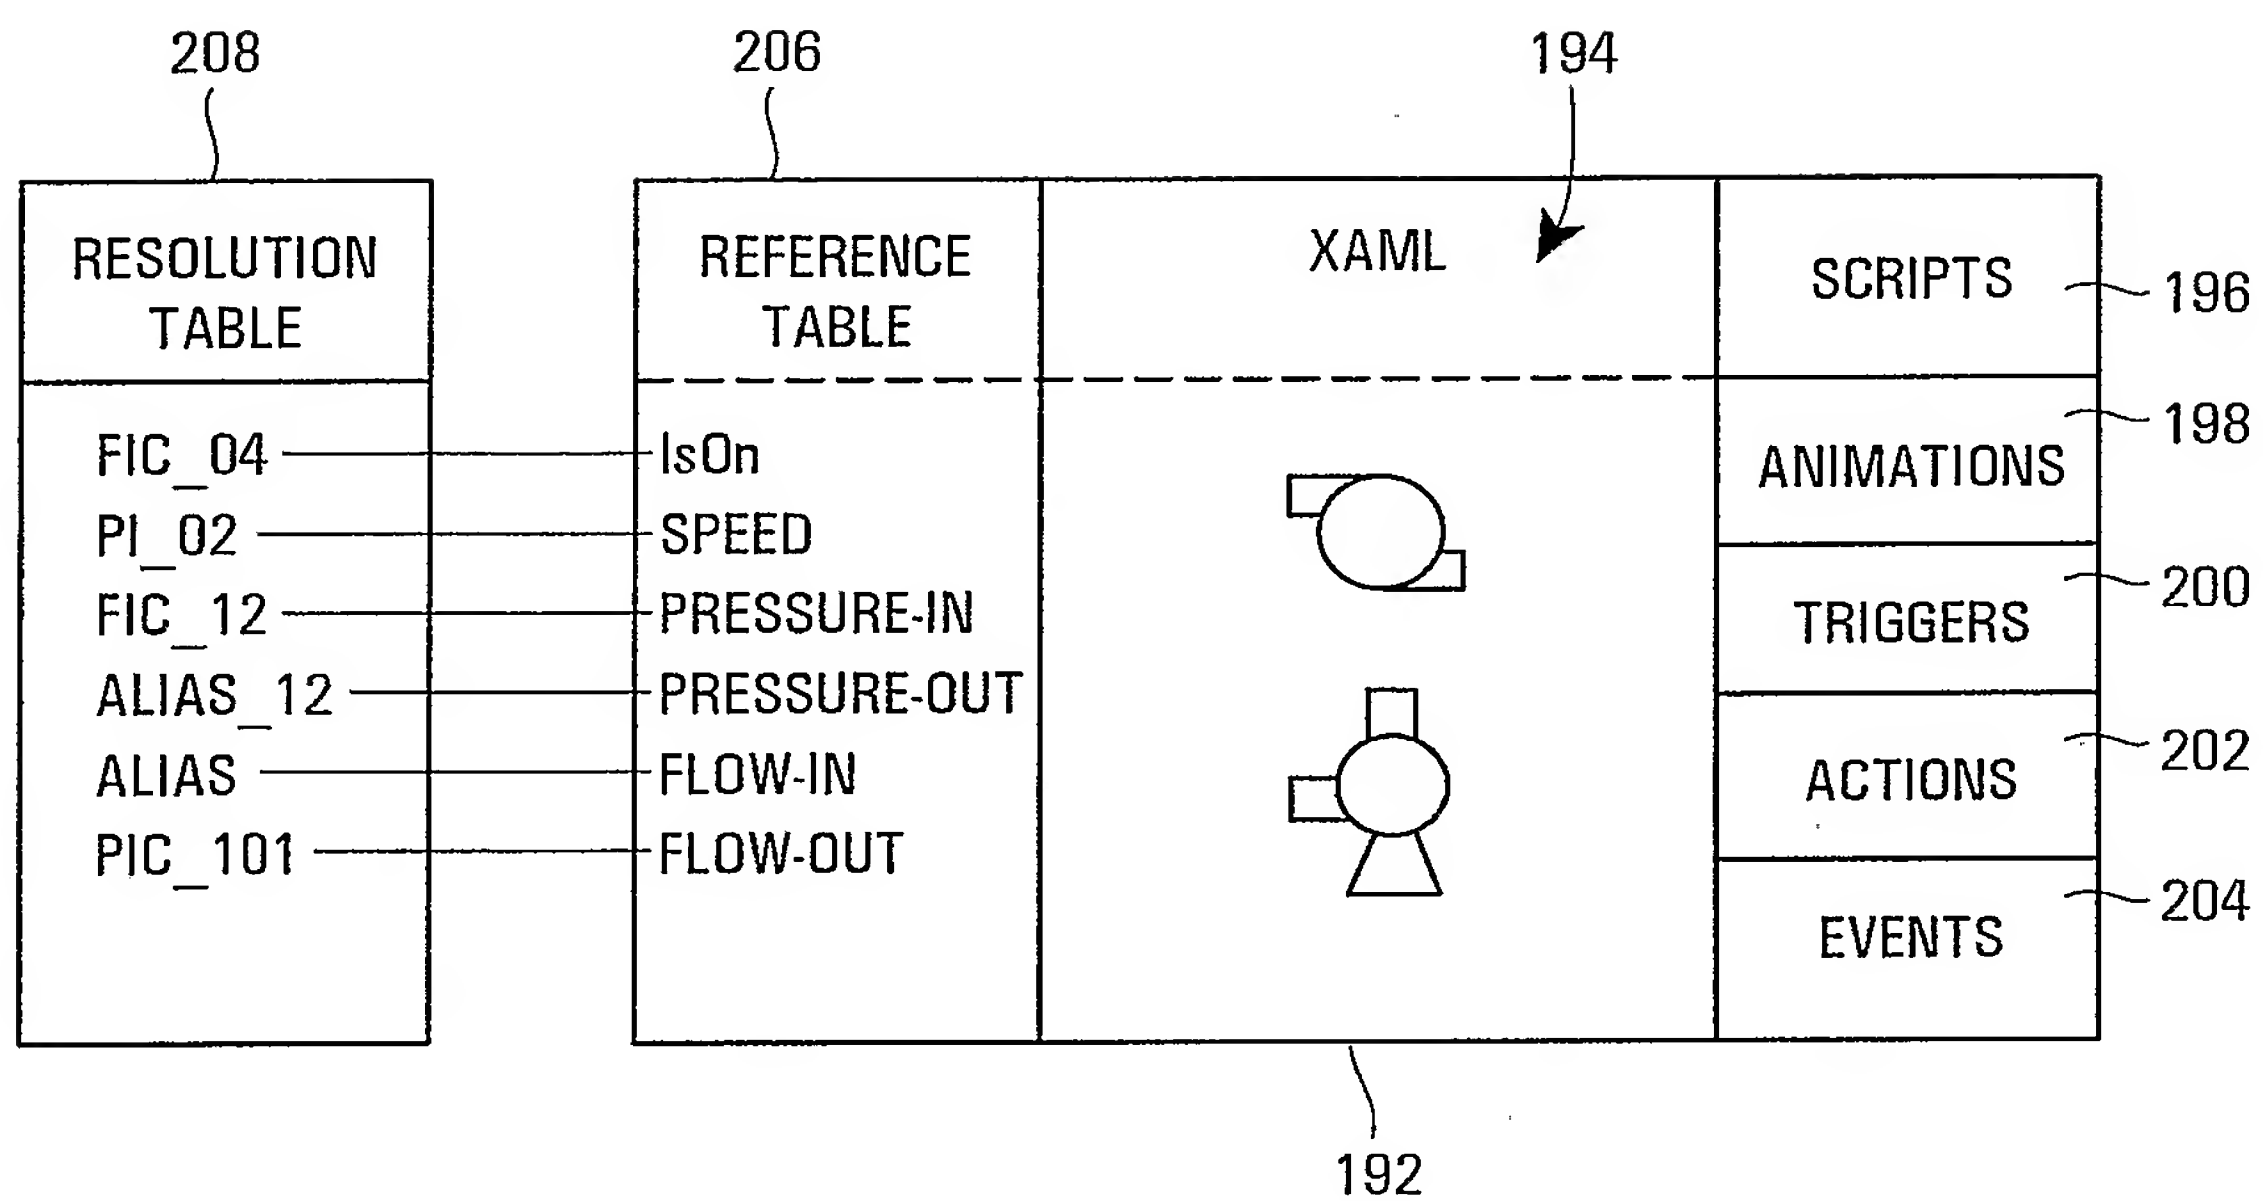
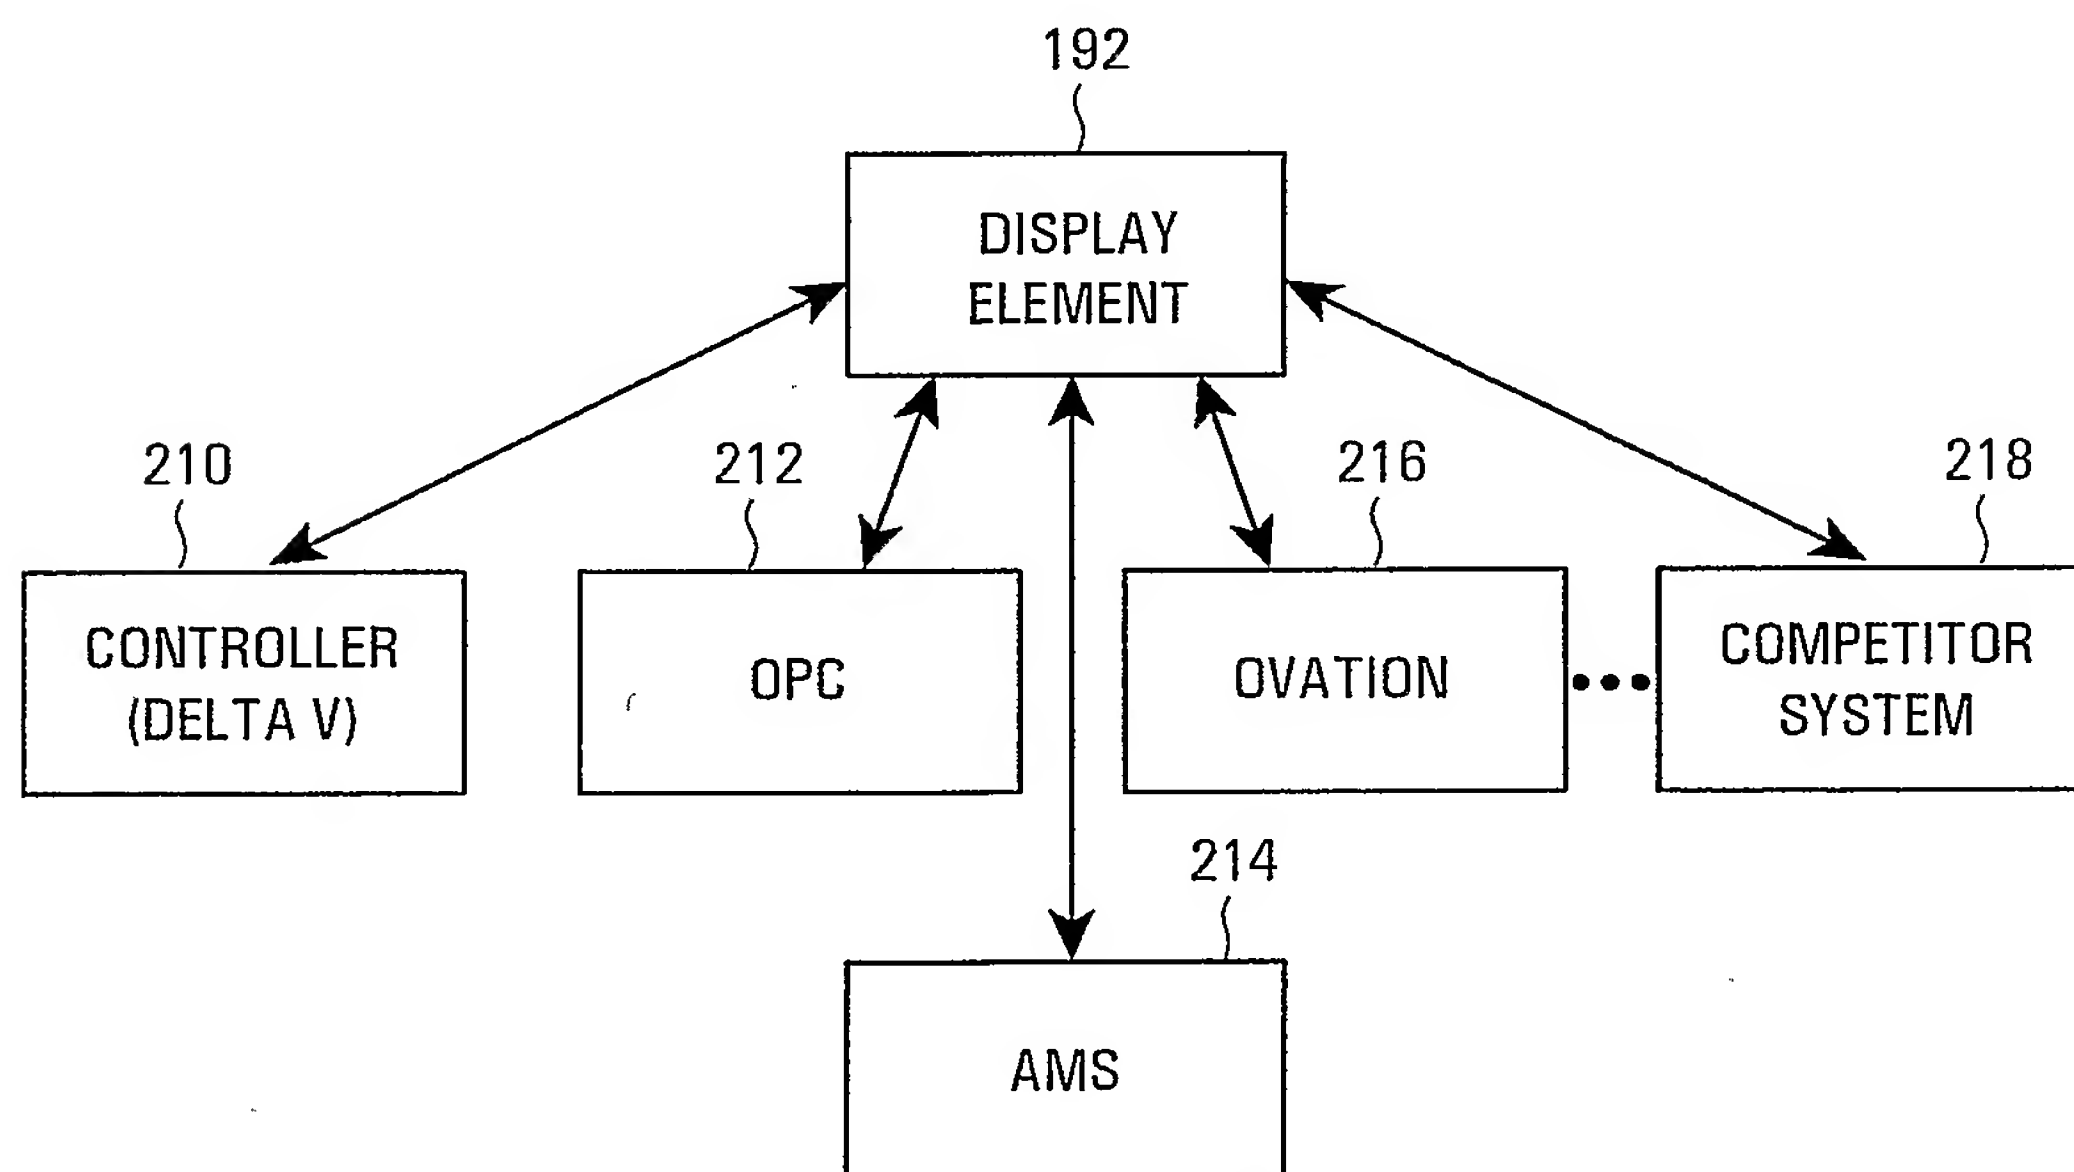


Fig. 12

**FIG. 13****FIG. 14**

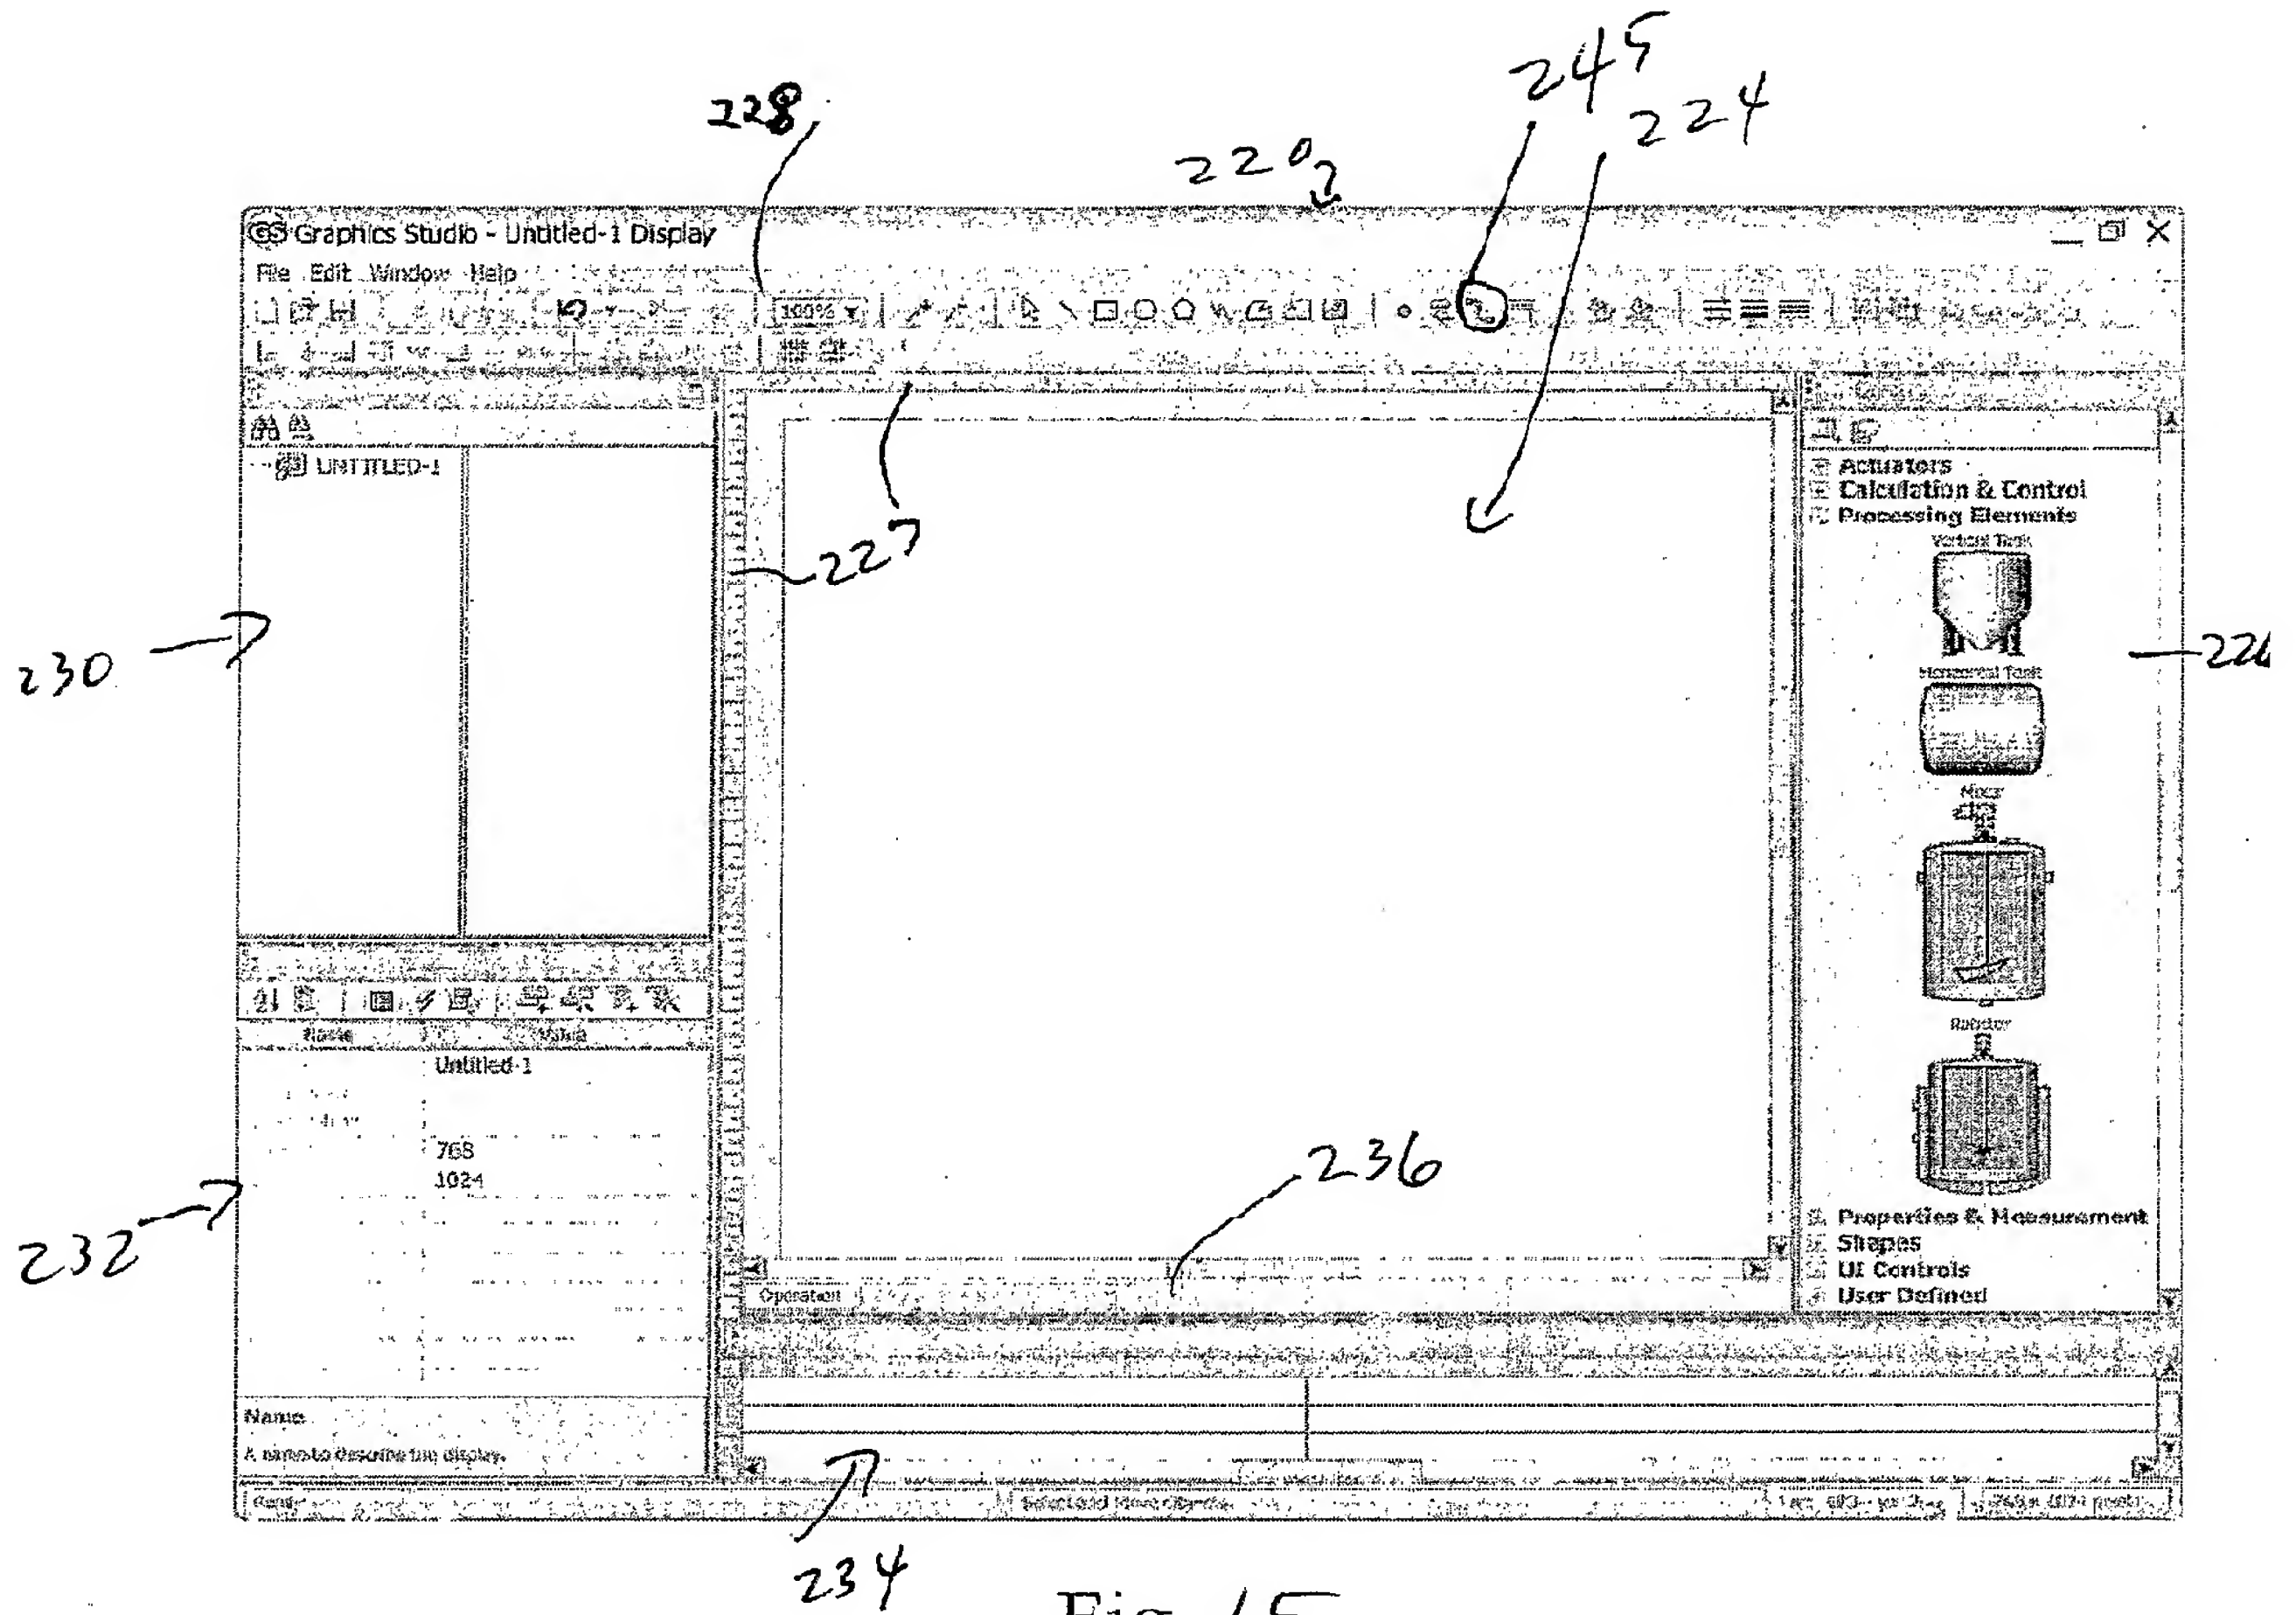


Fig. 15

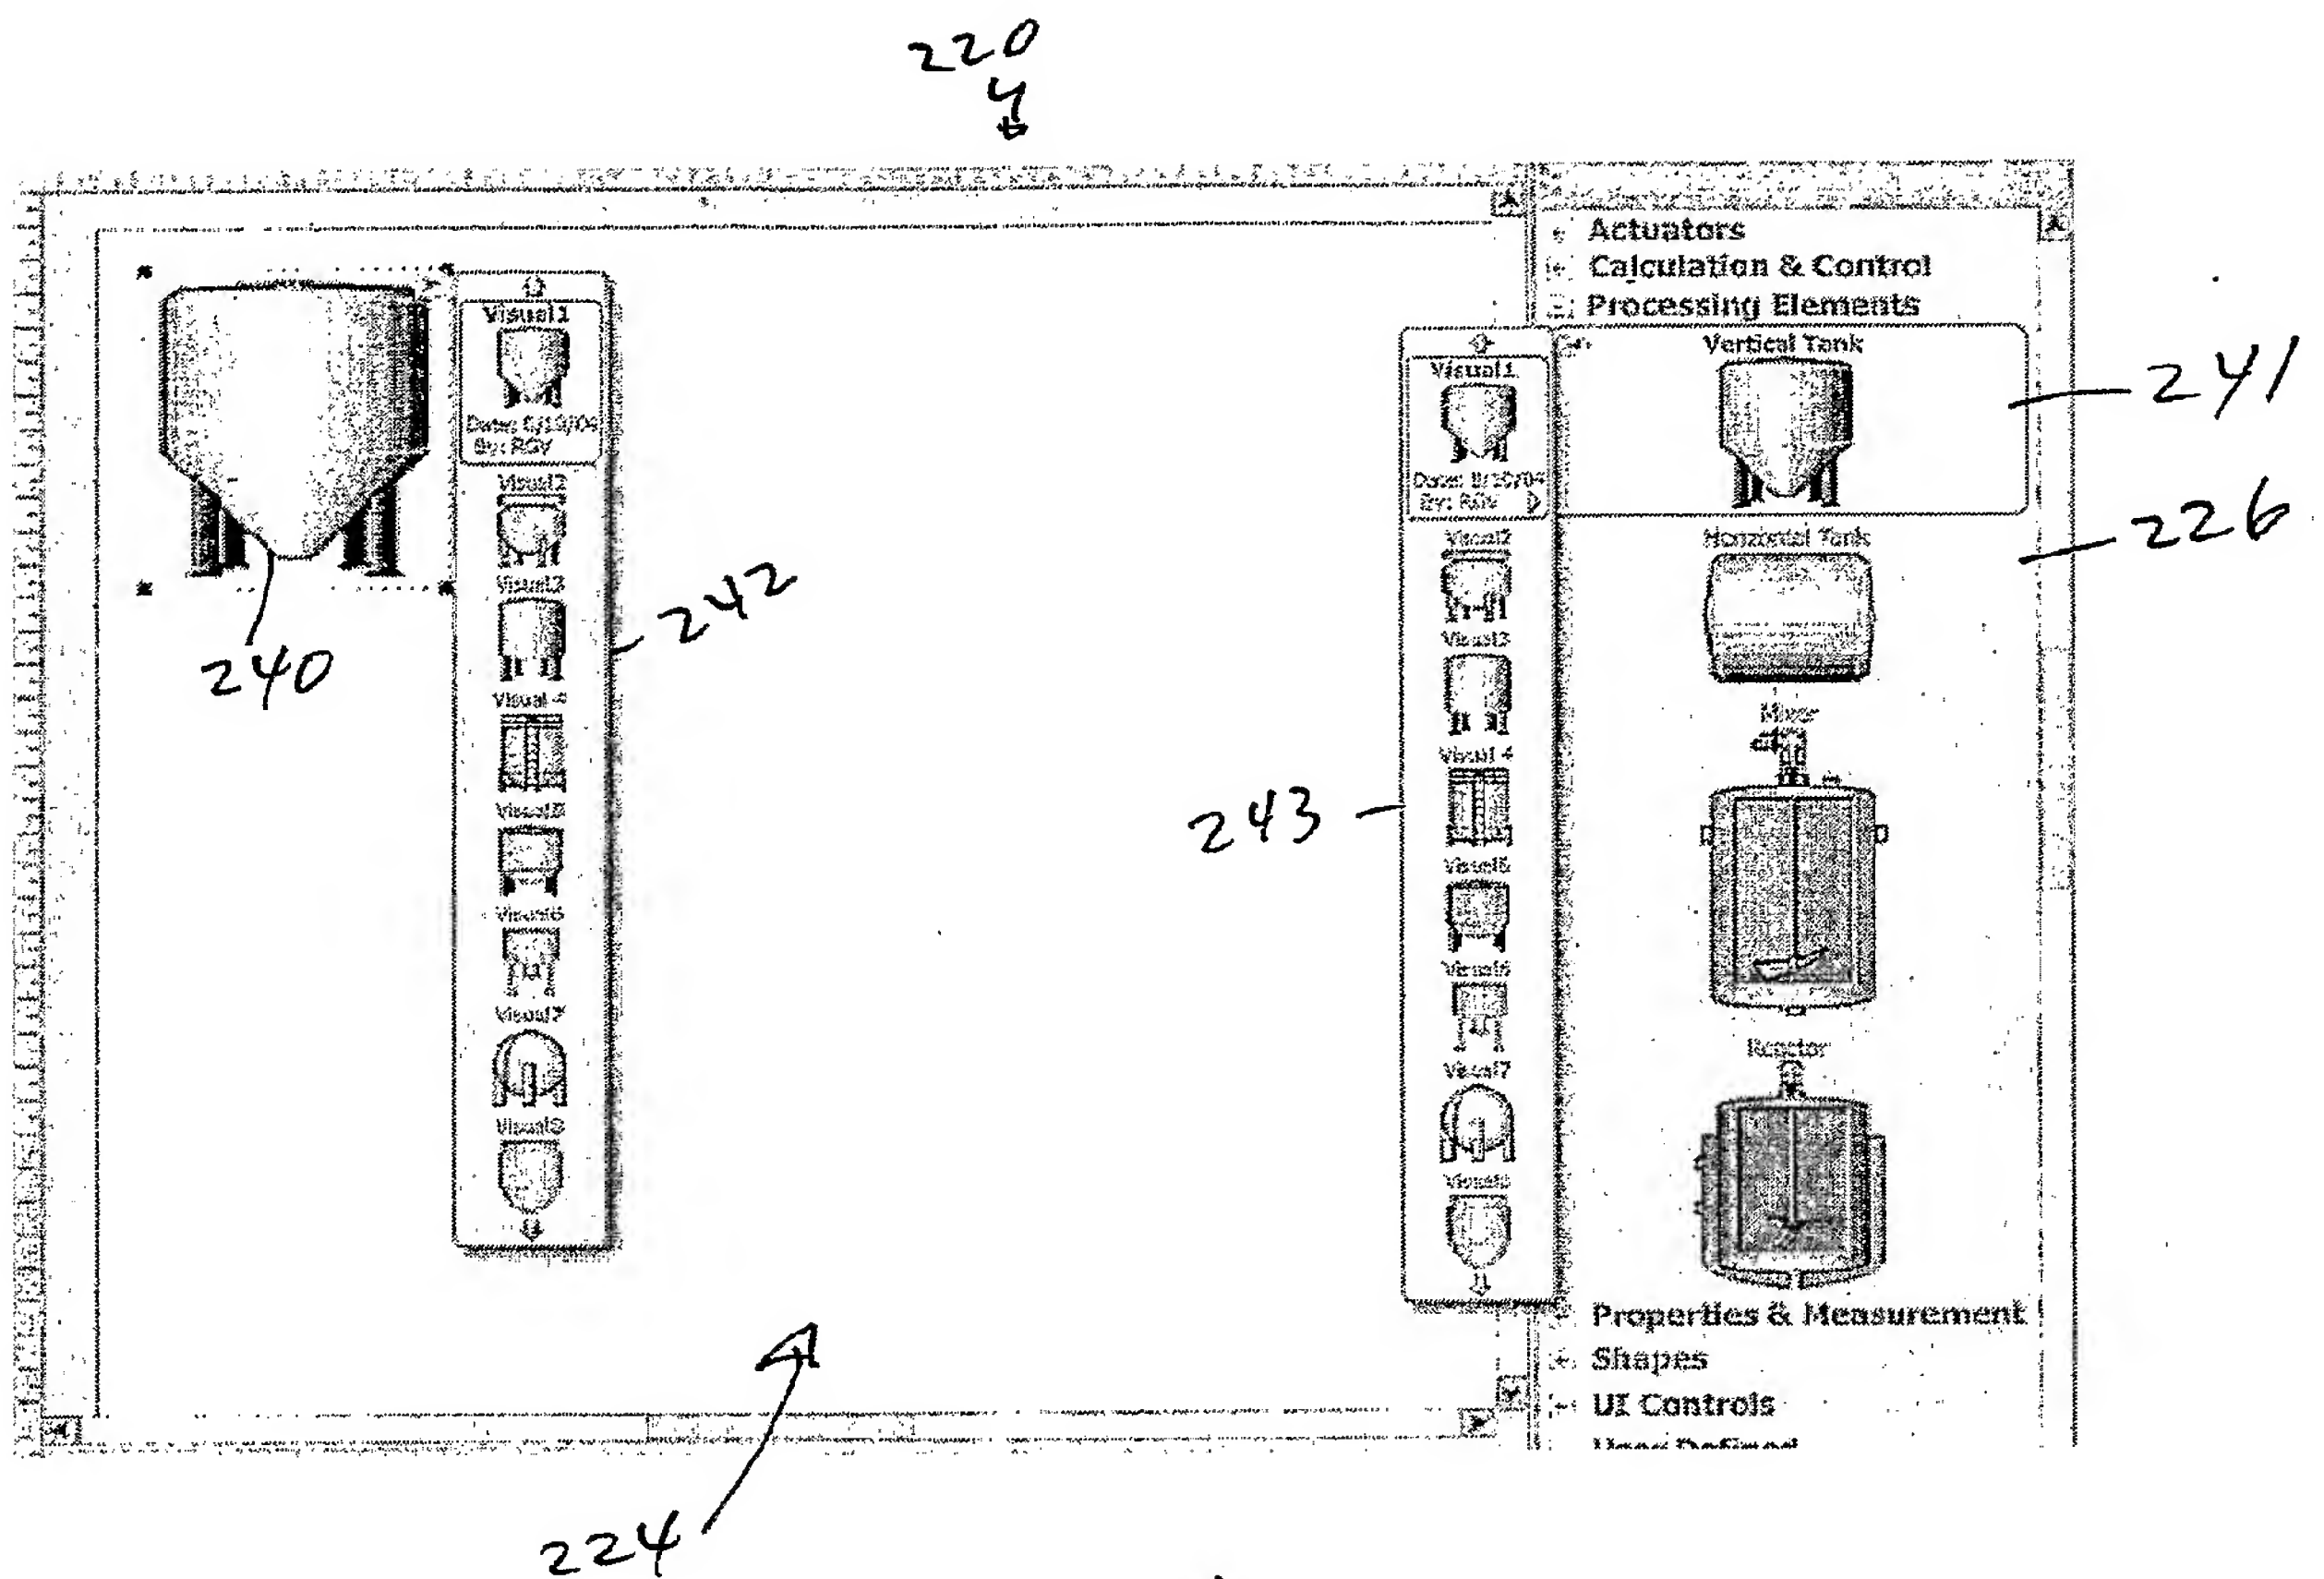


Fig. 16

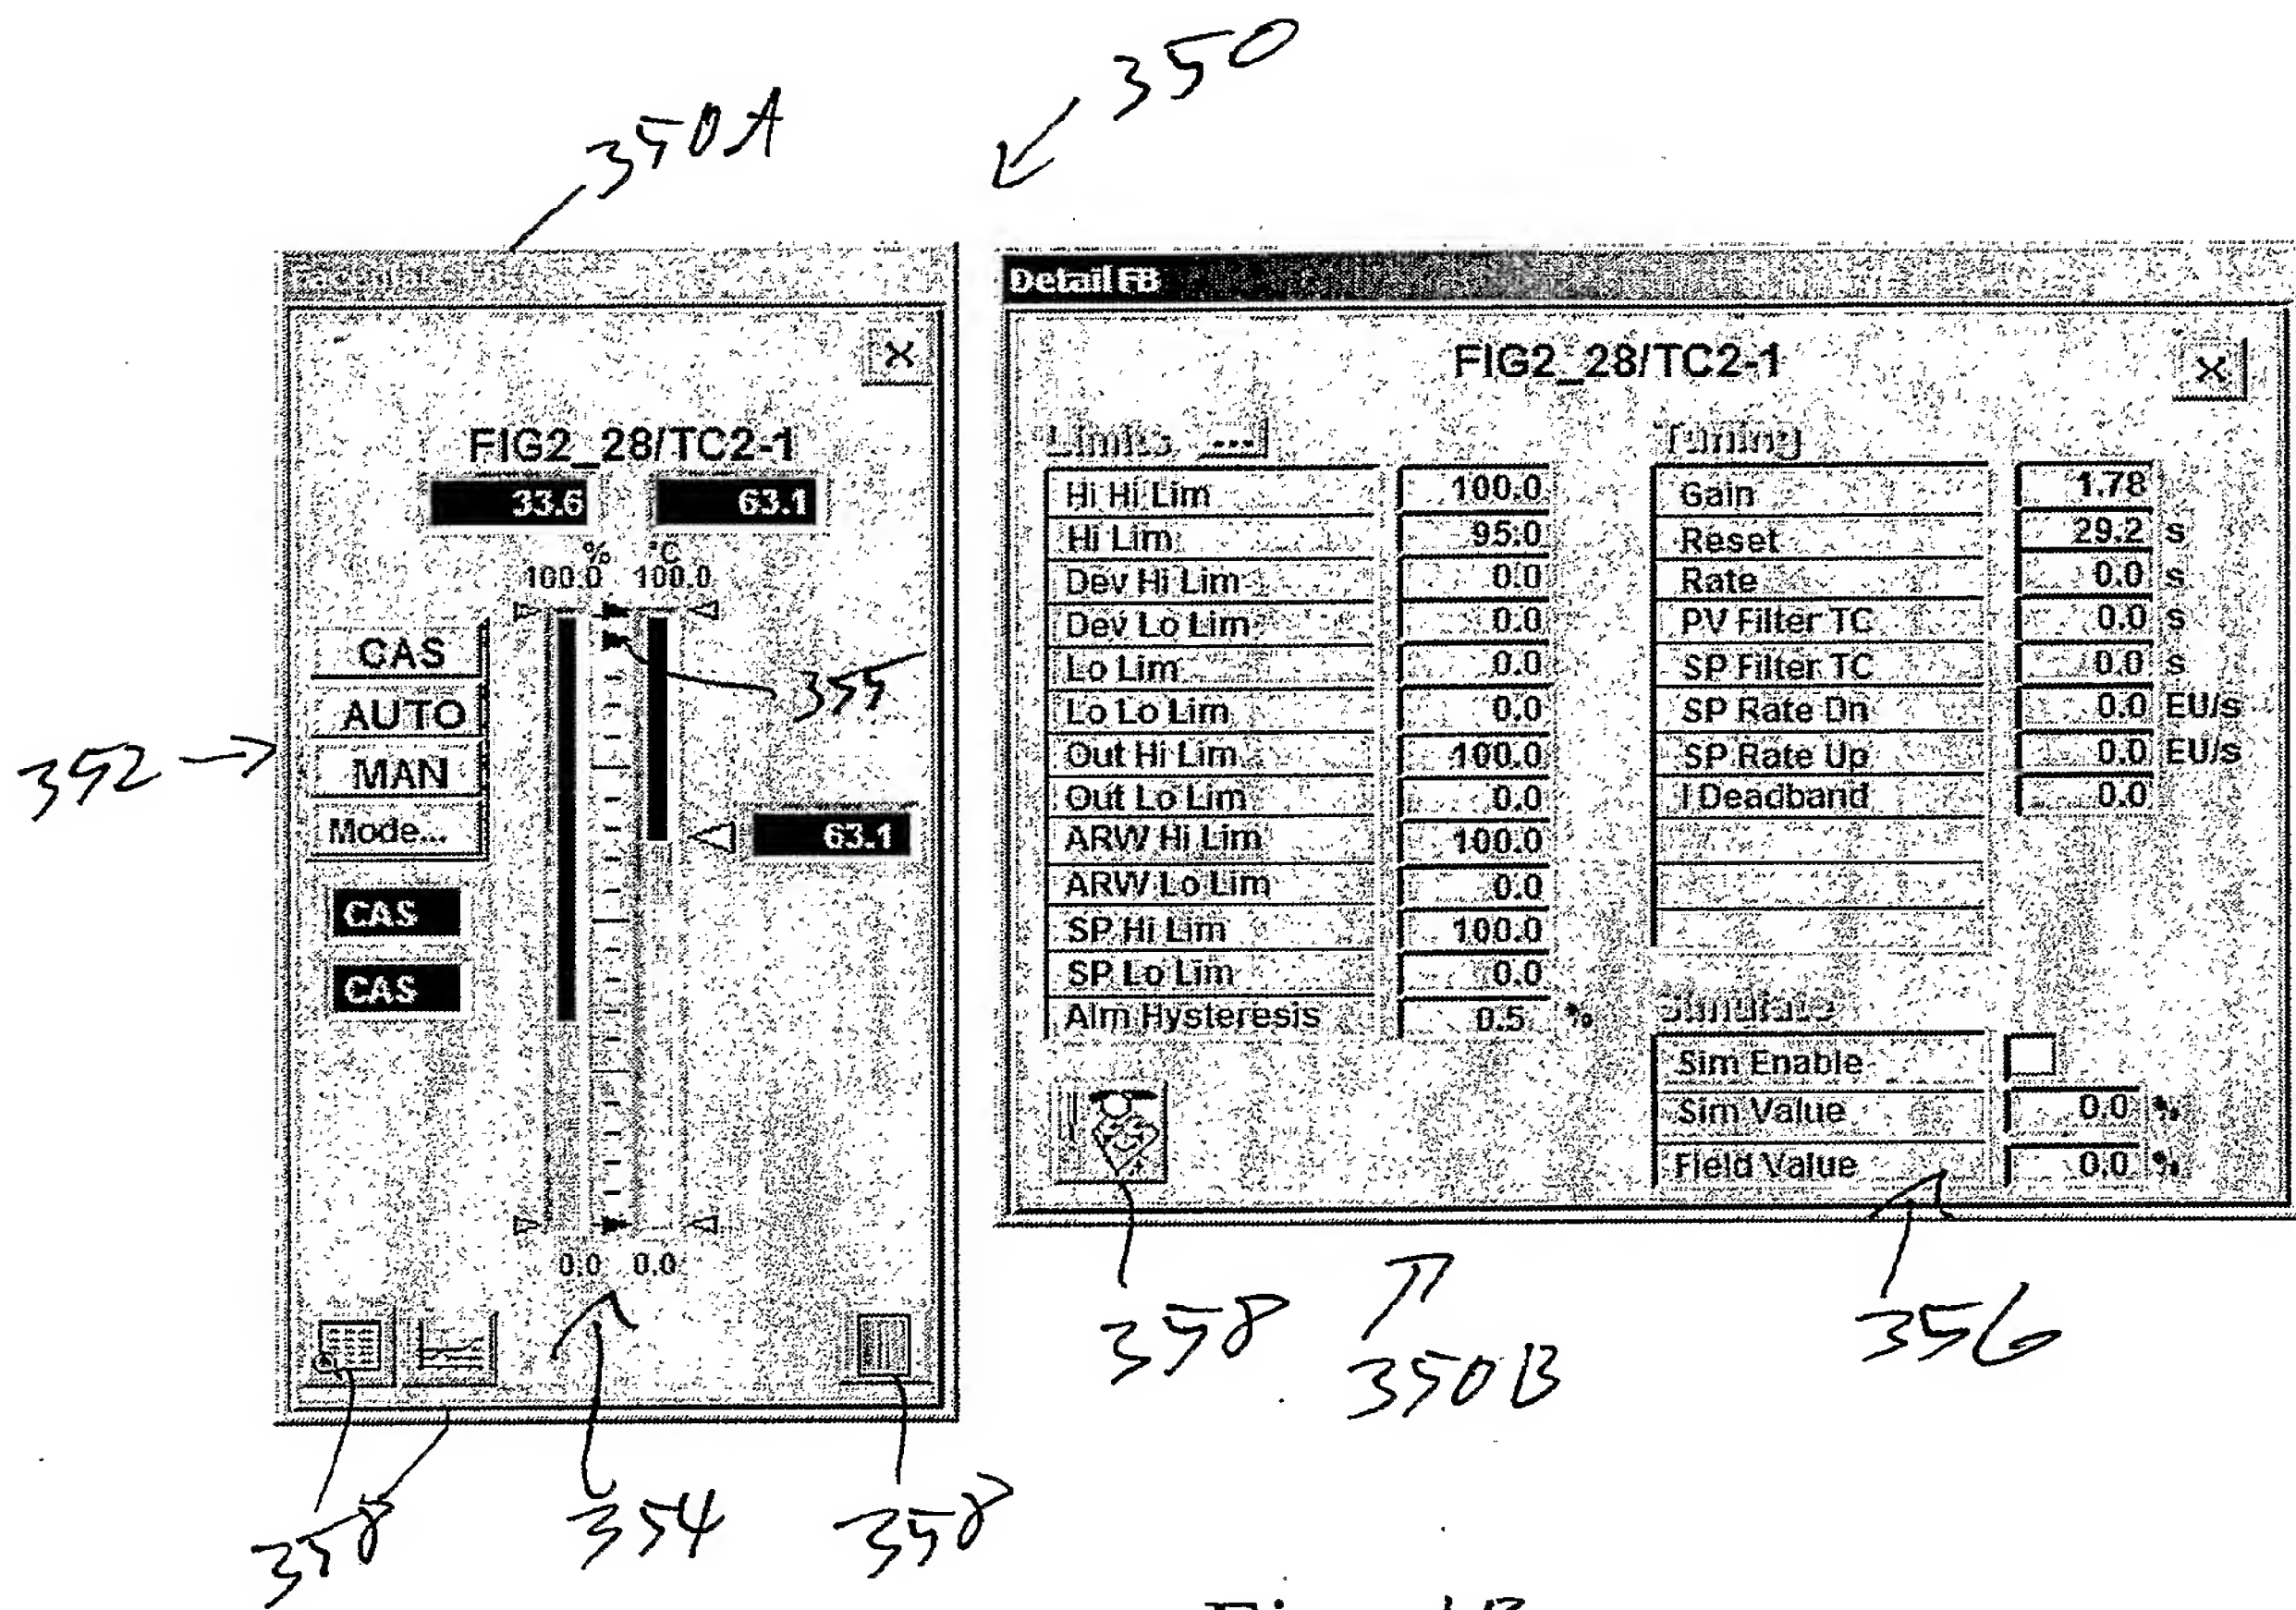


Fig. 18

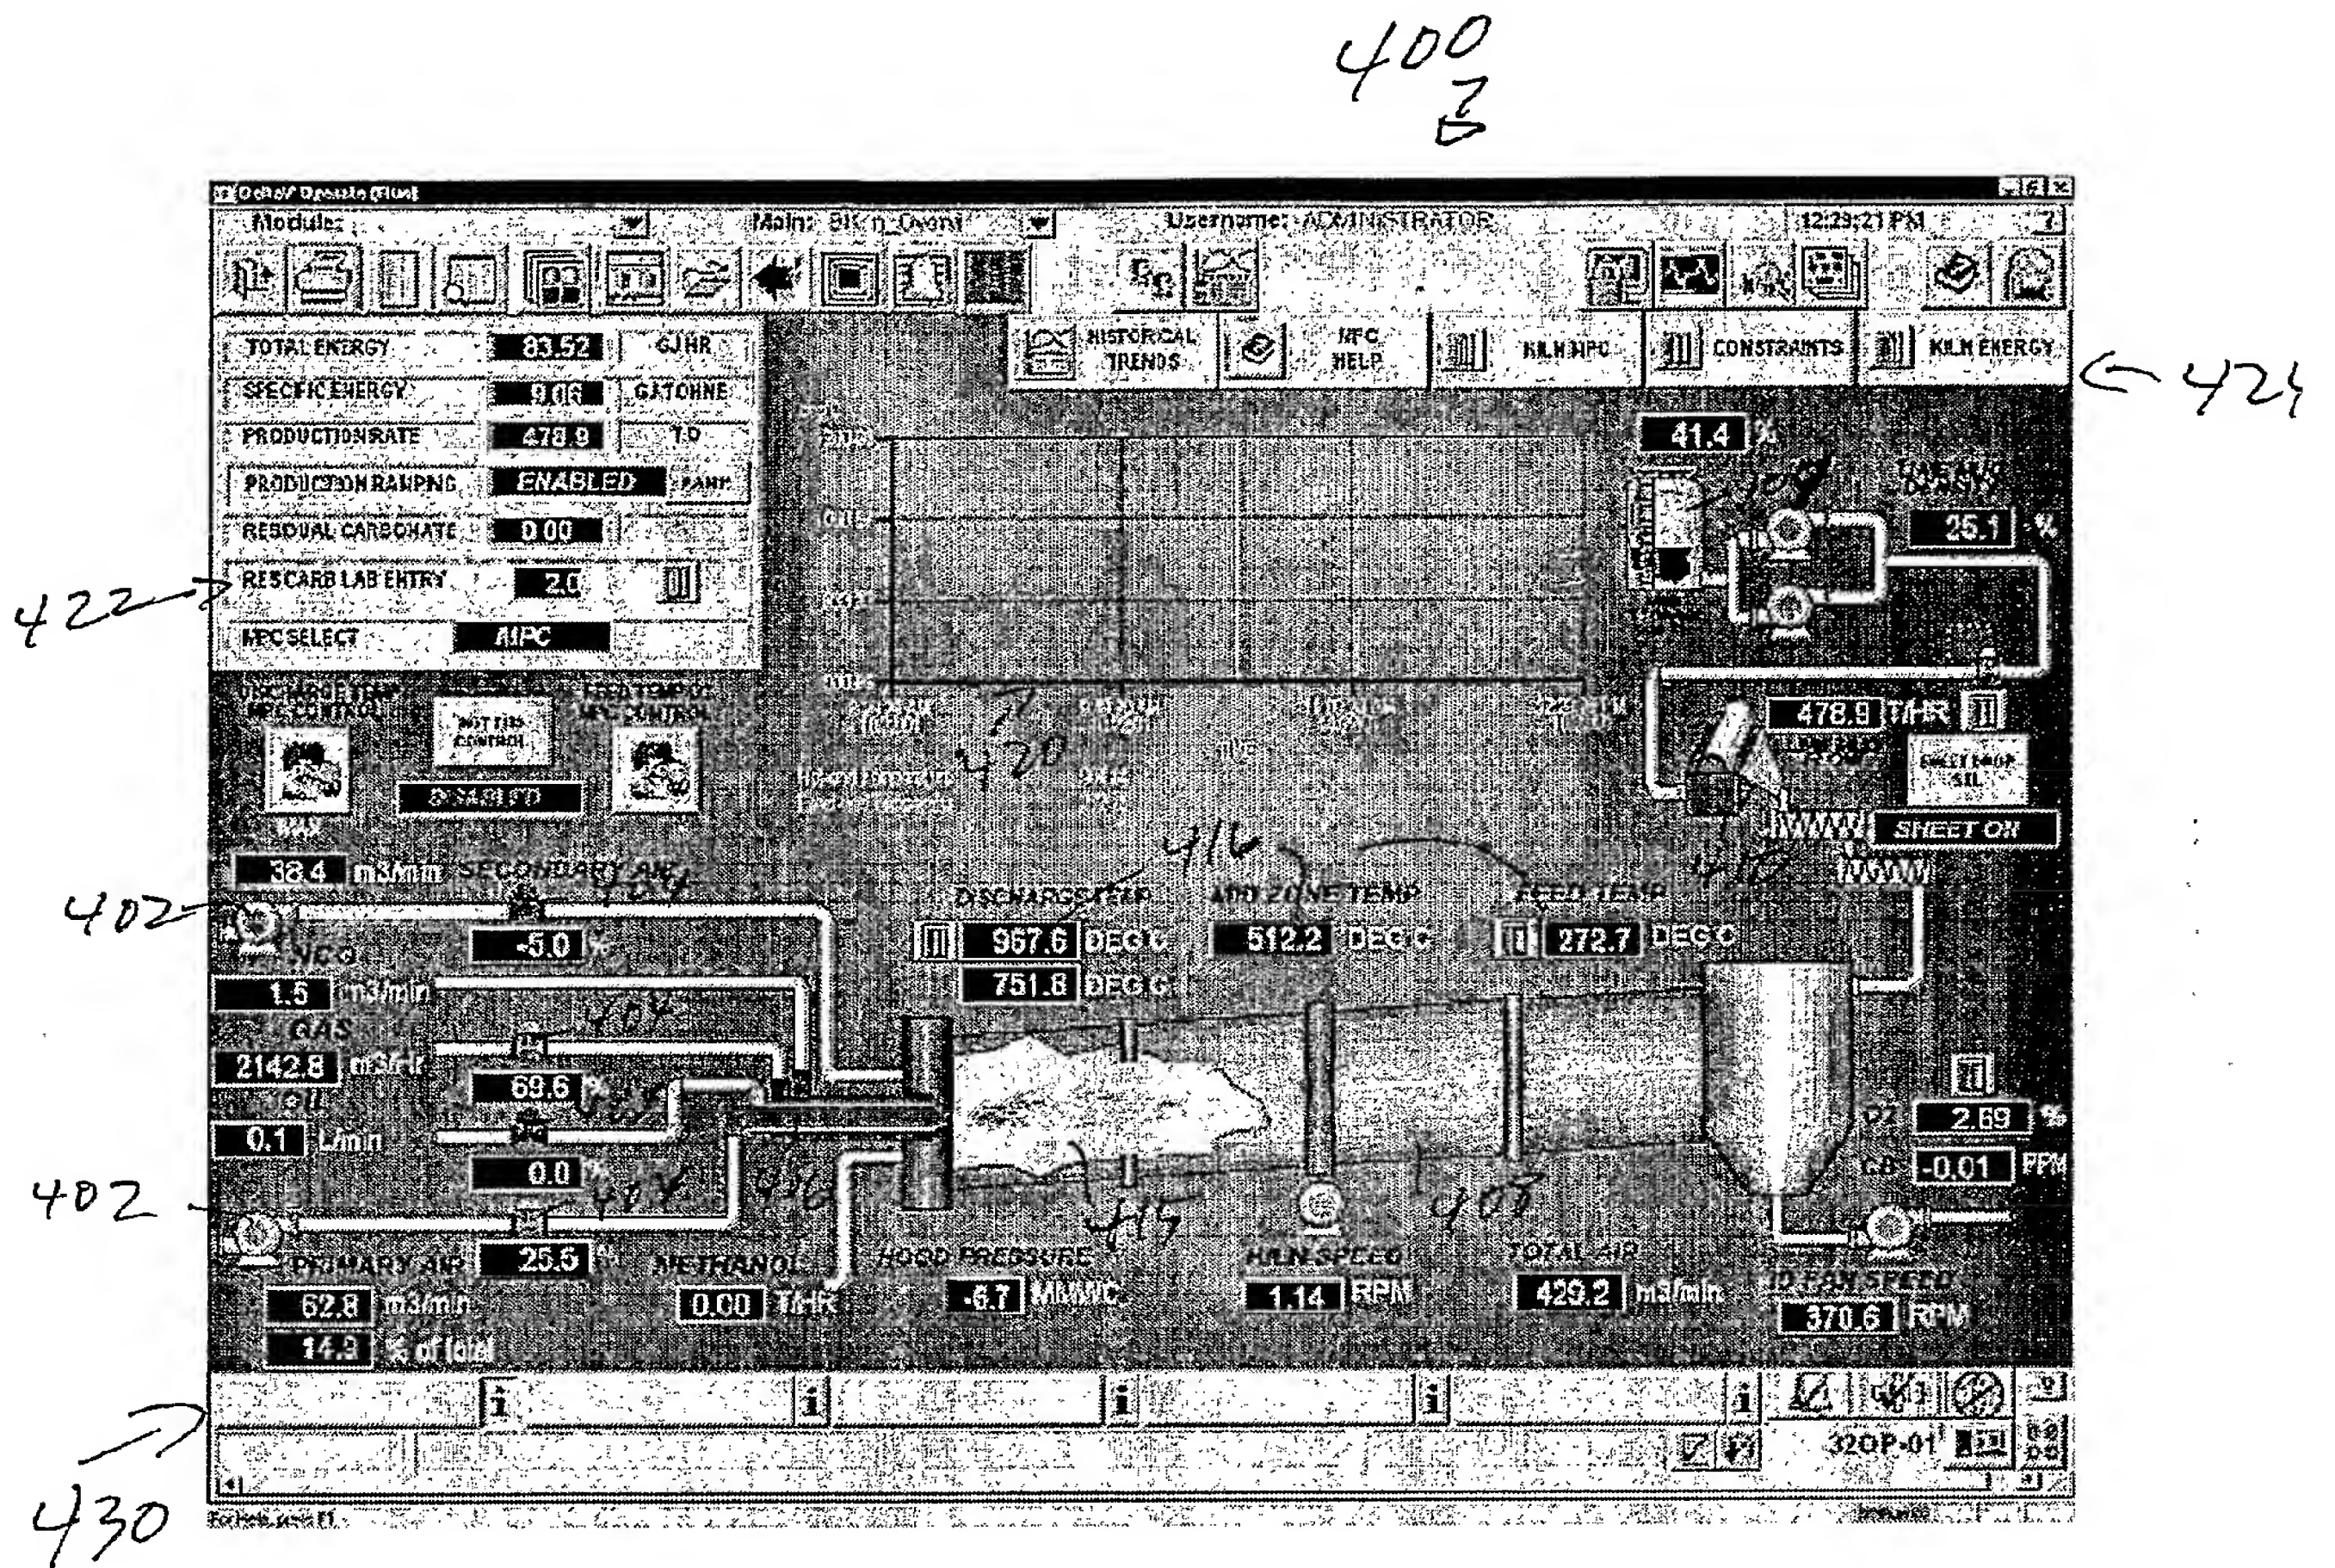


Fig. 19

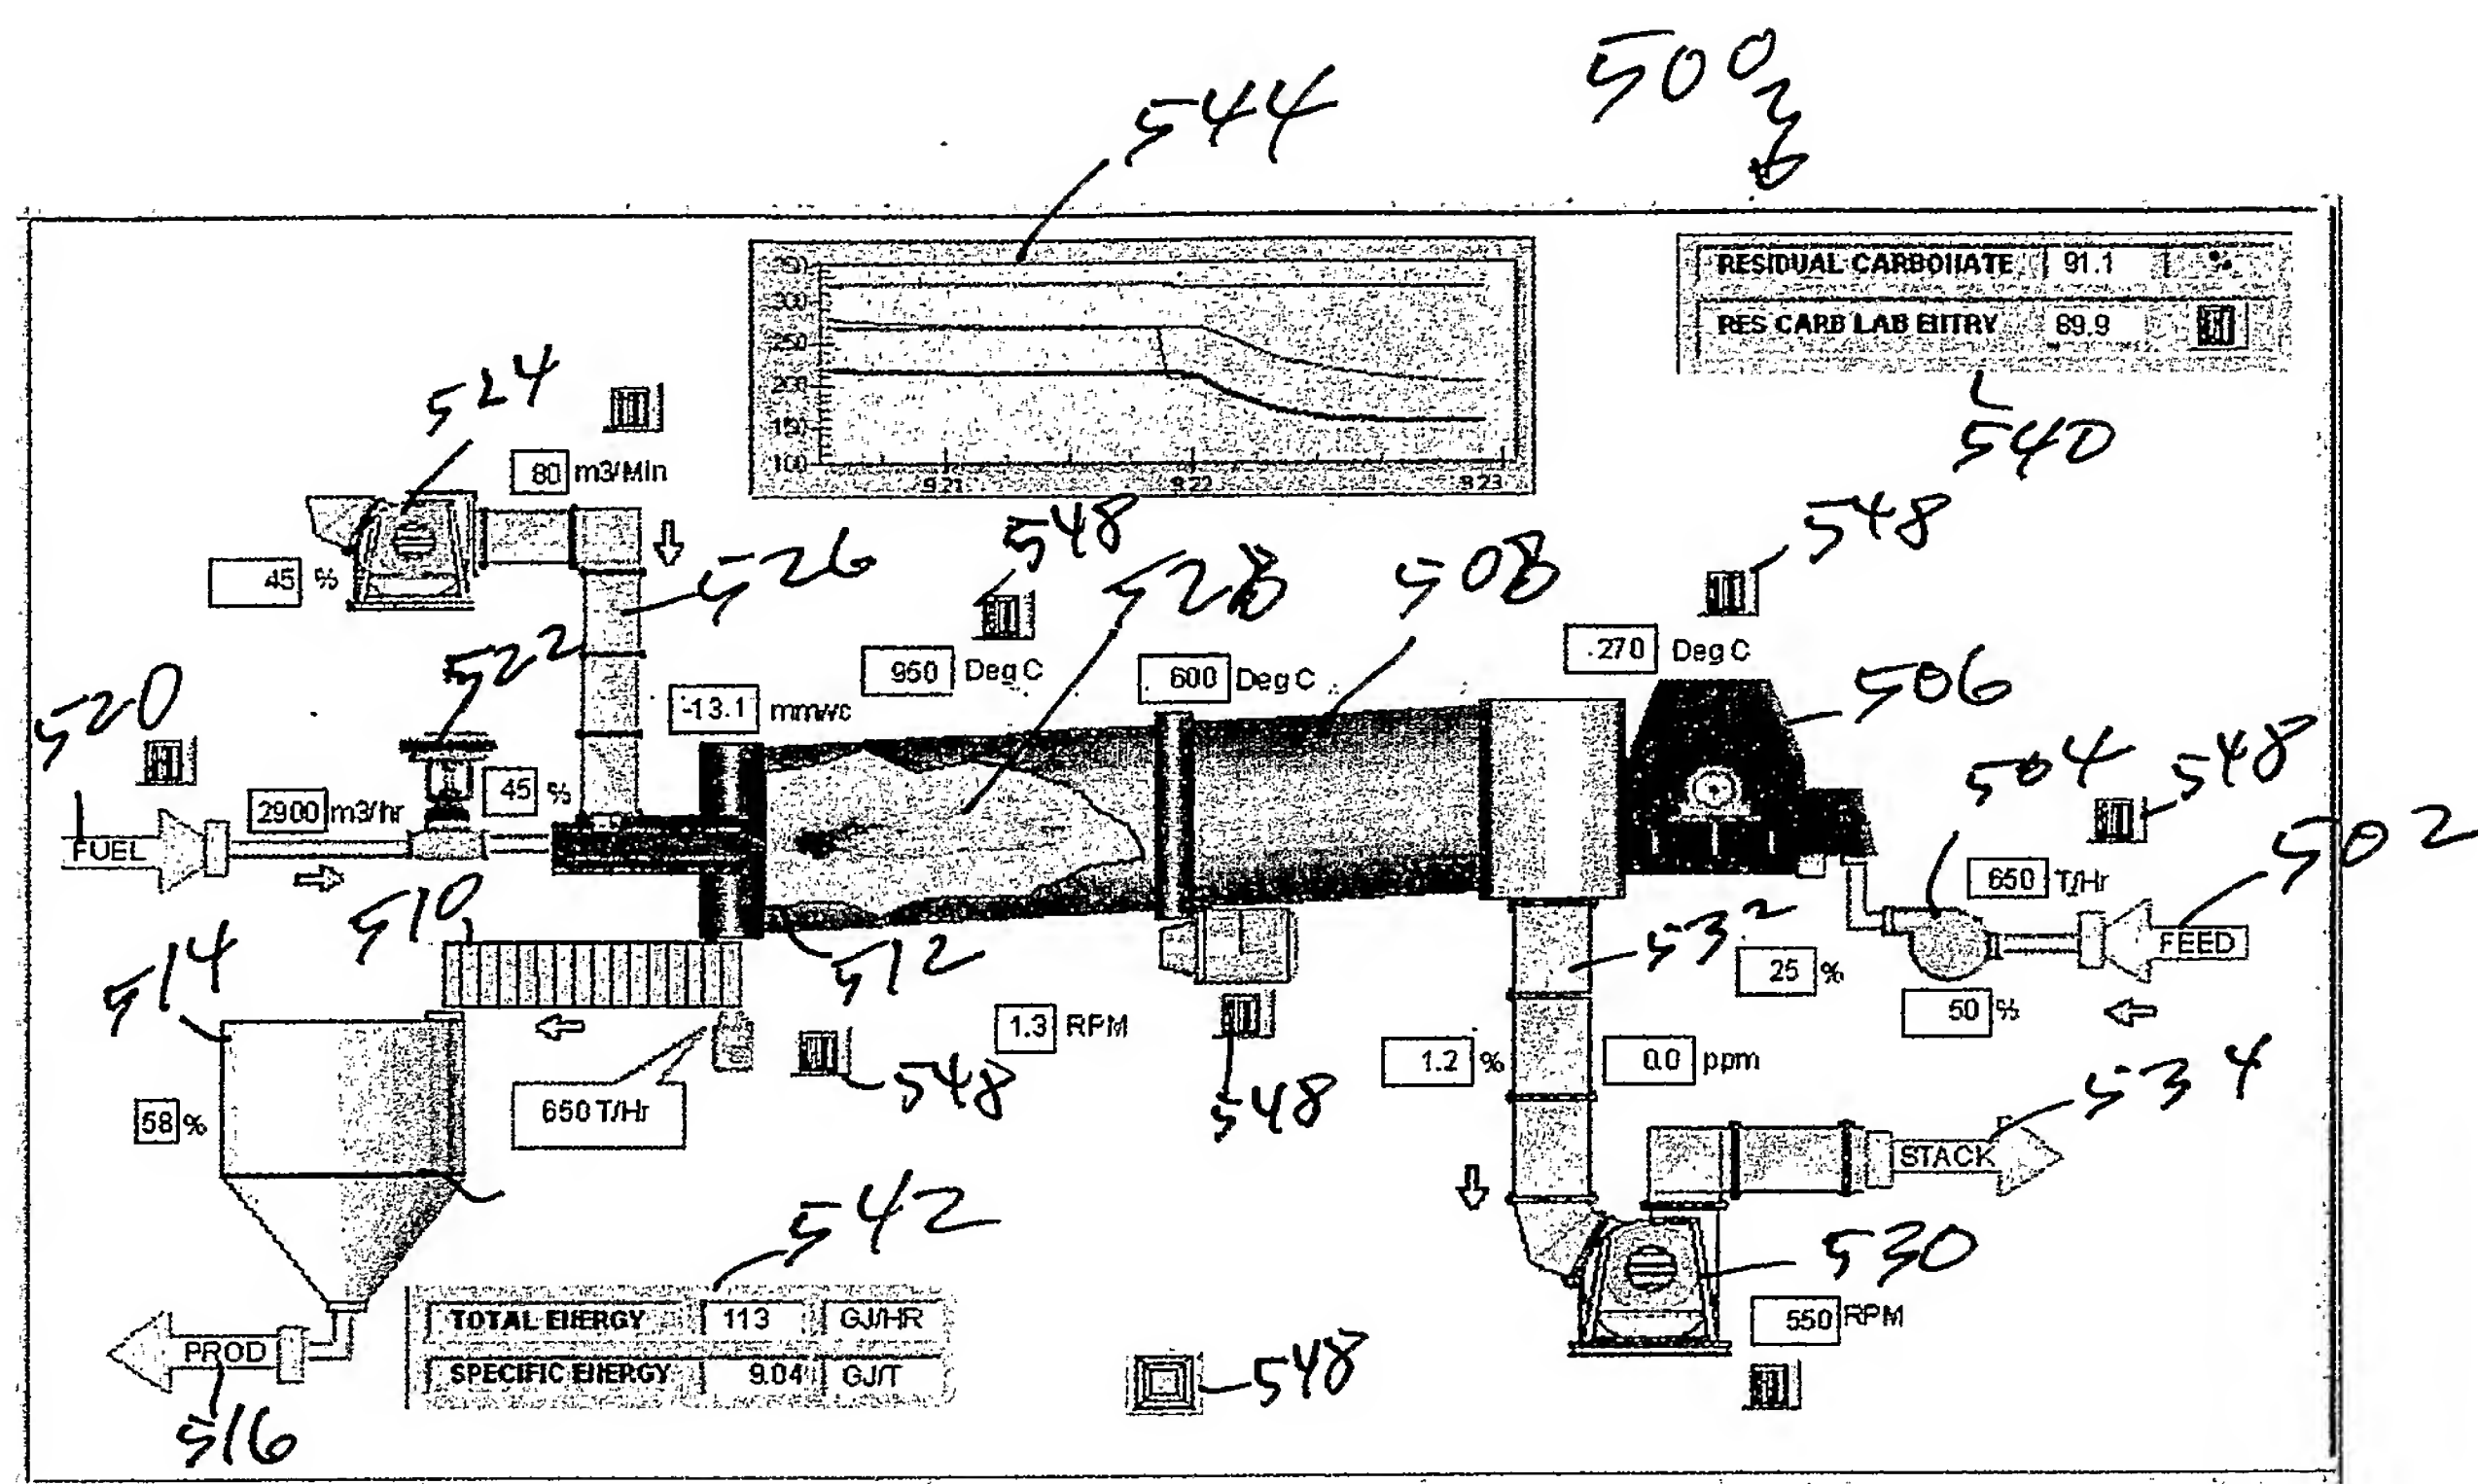


FIG. 20A

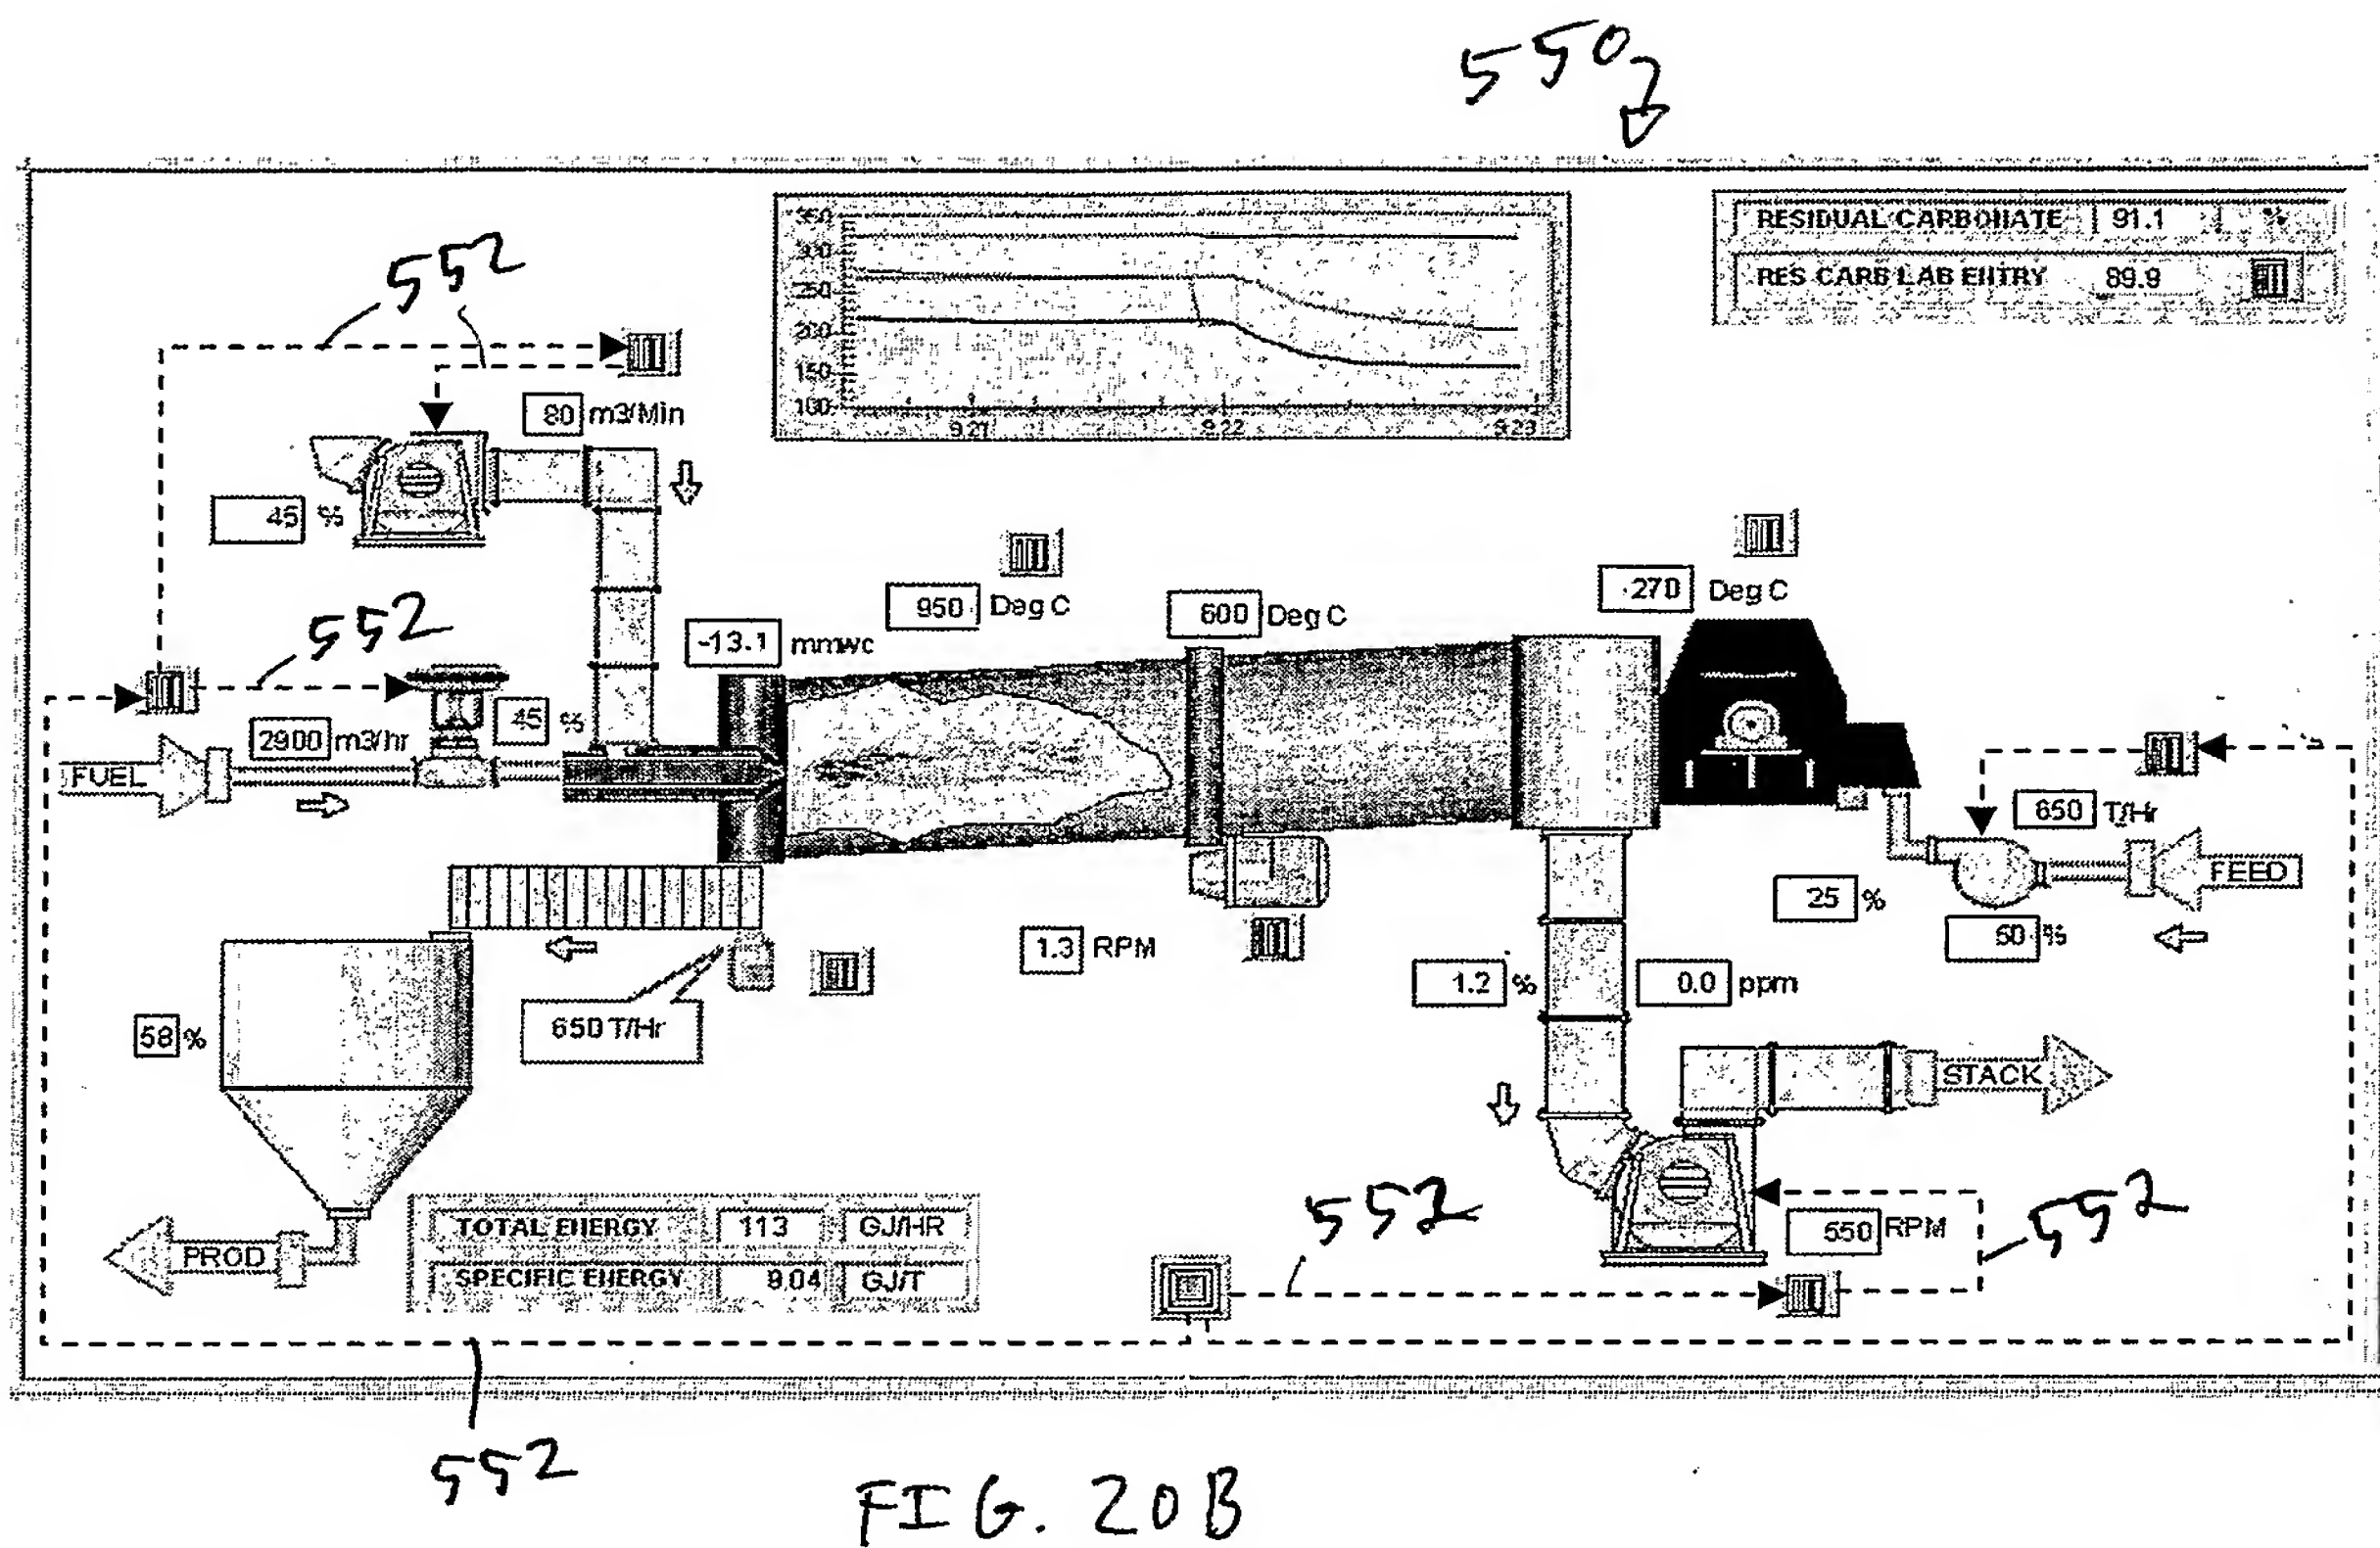


FIG. 20B

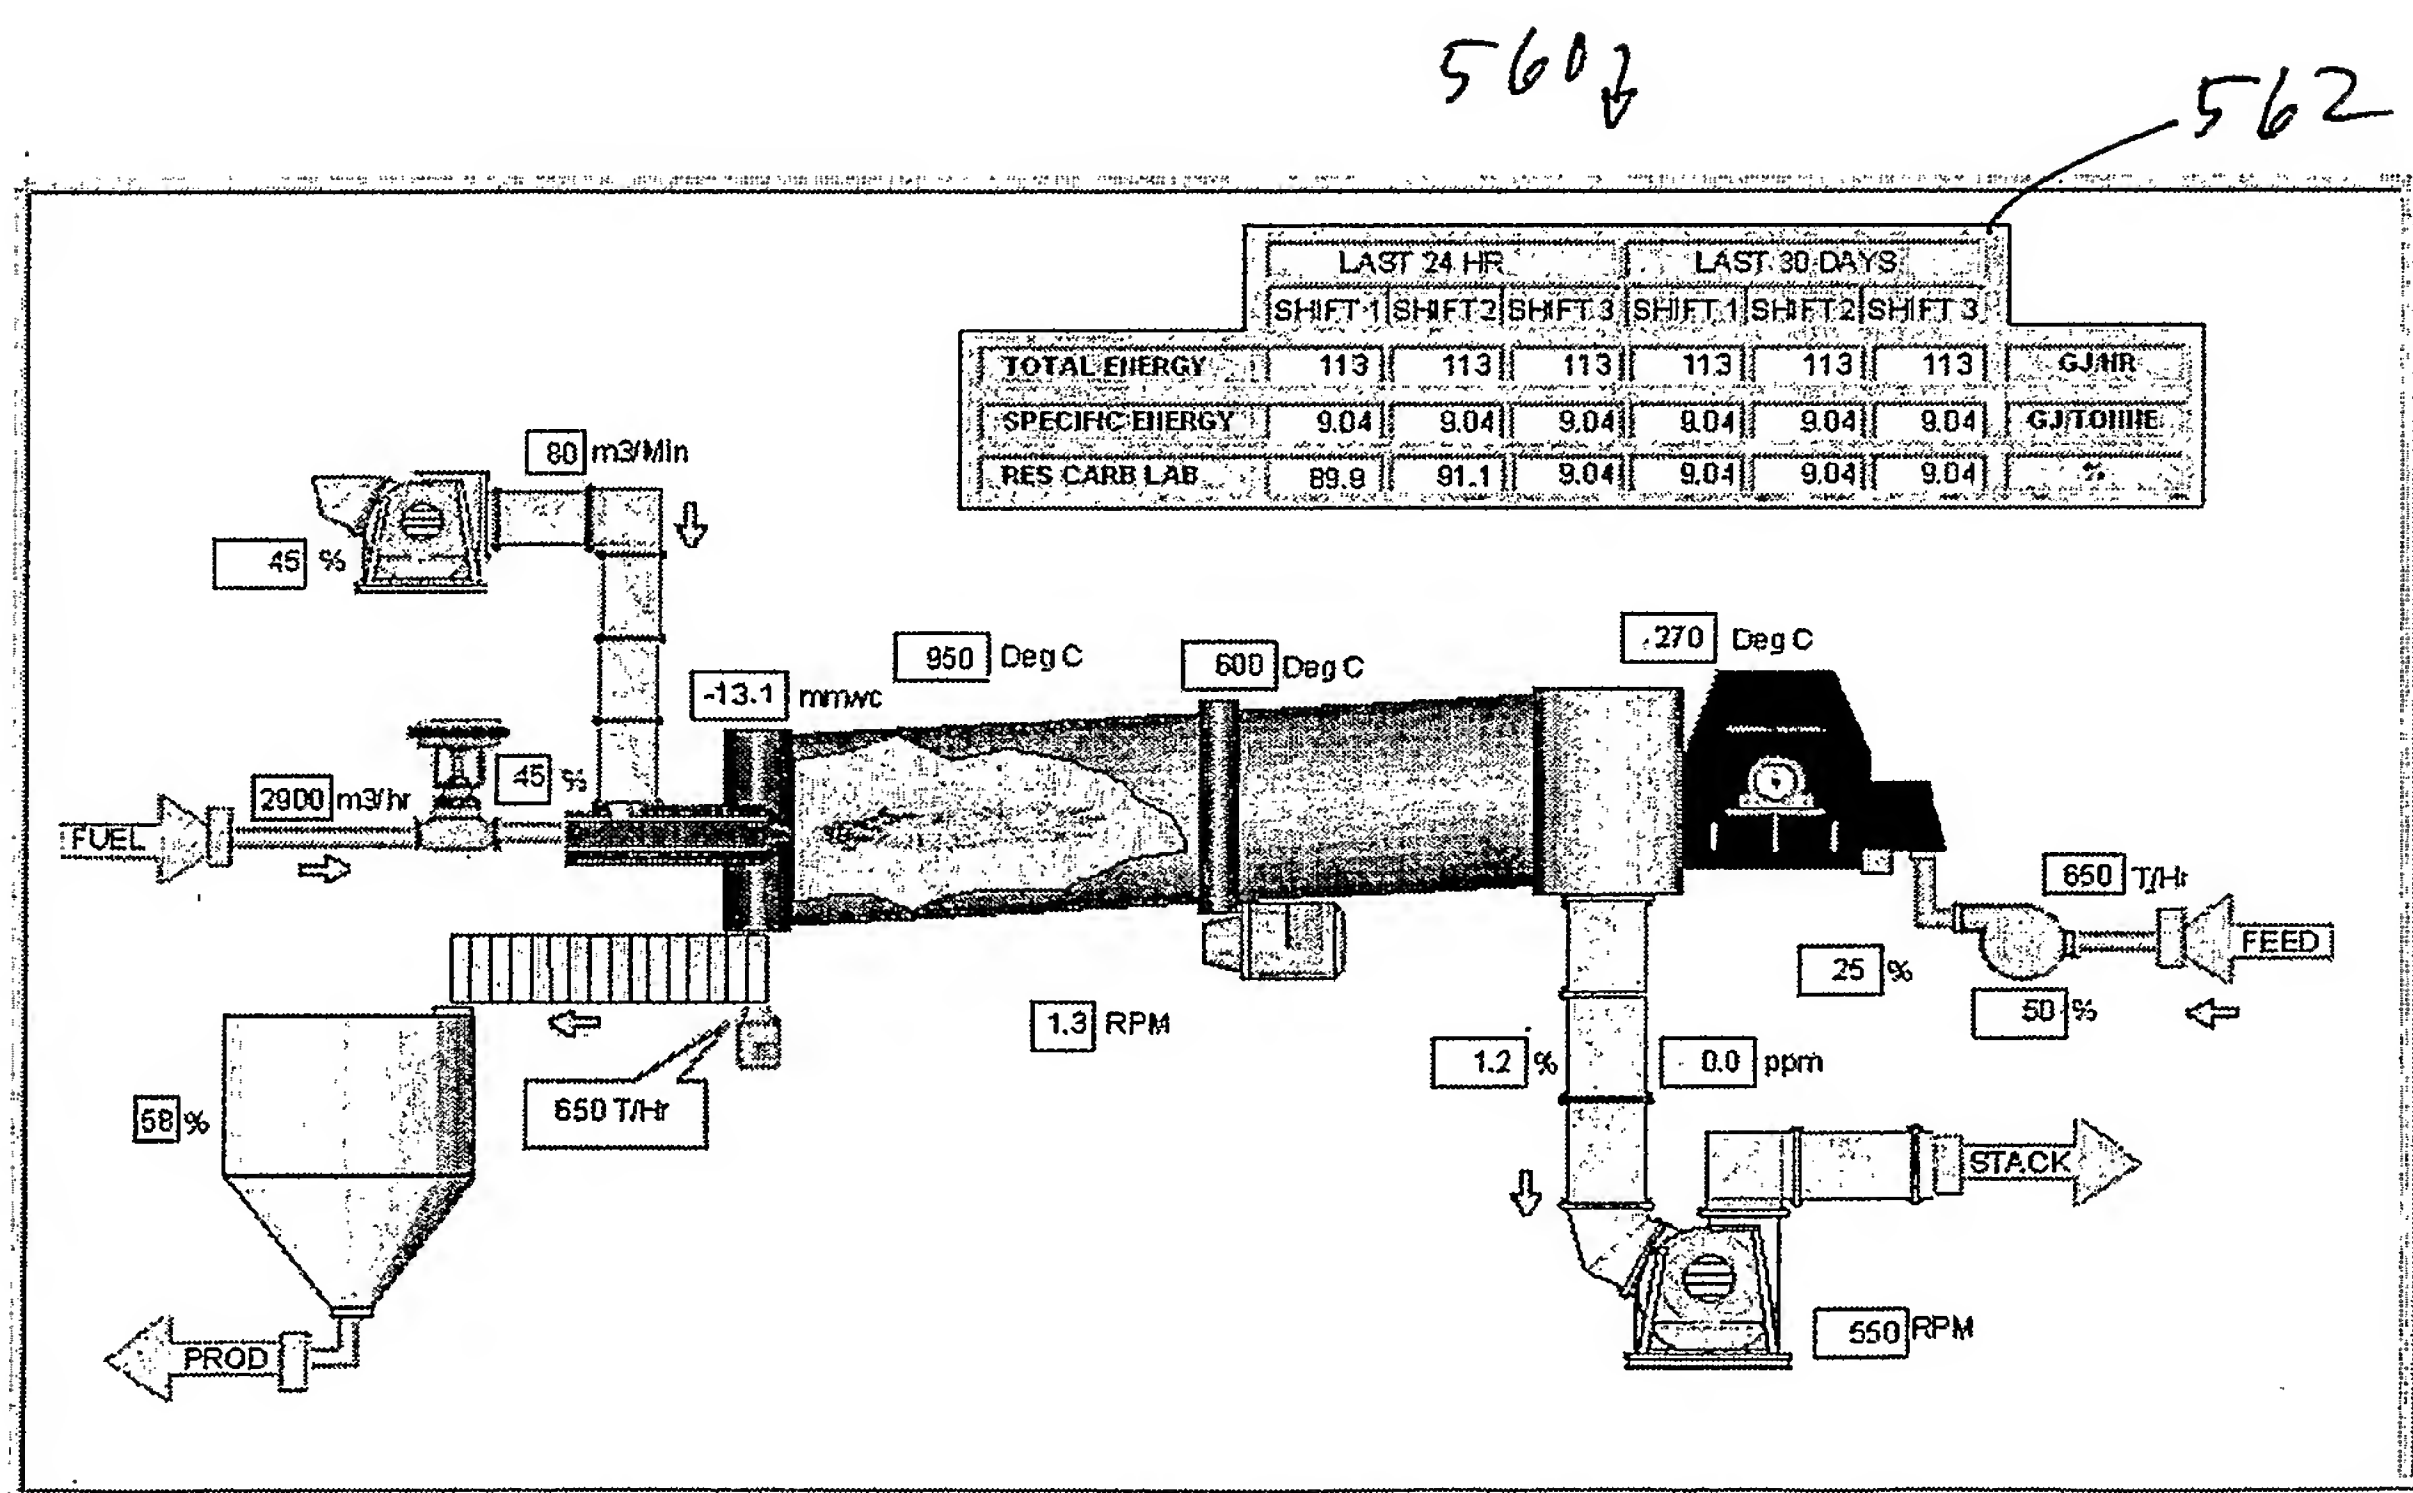


FIG. 20C

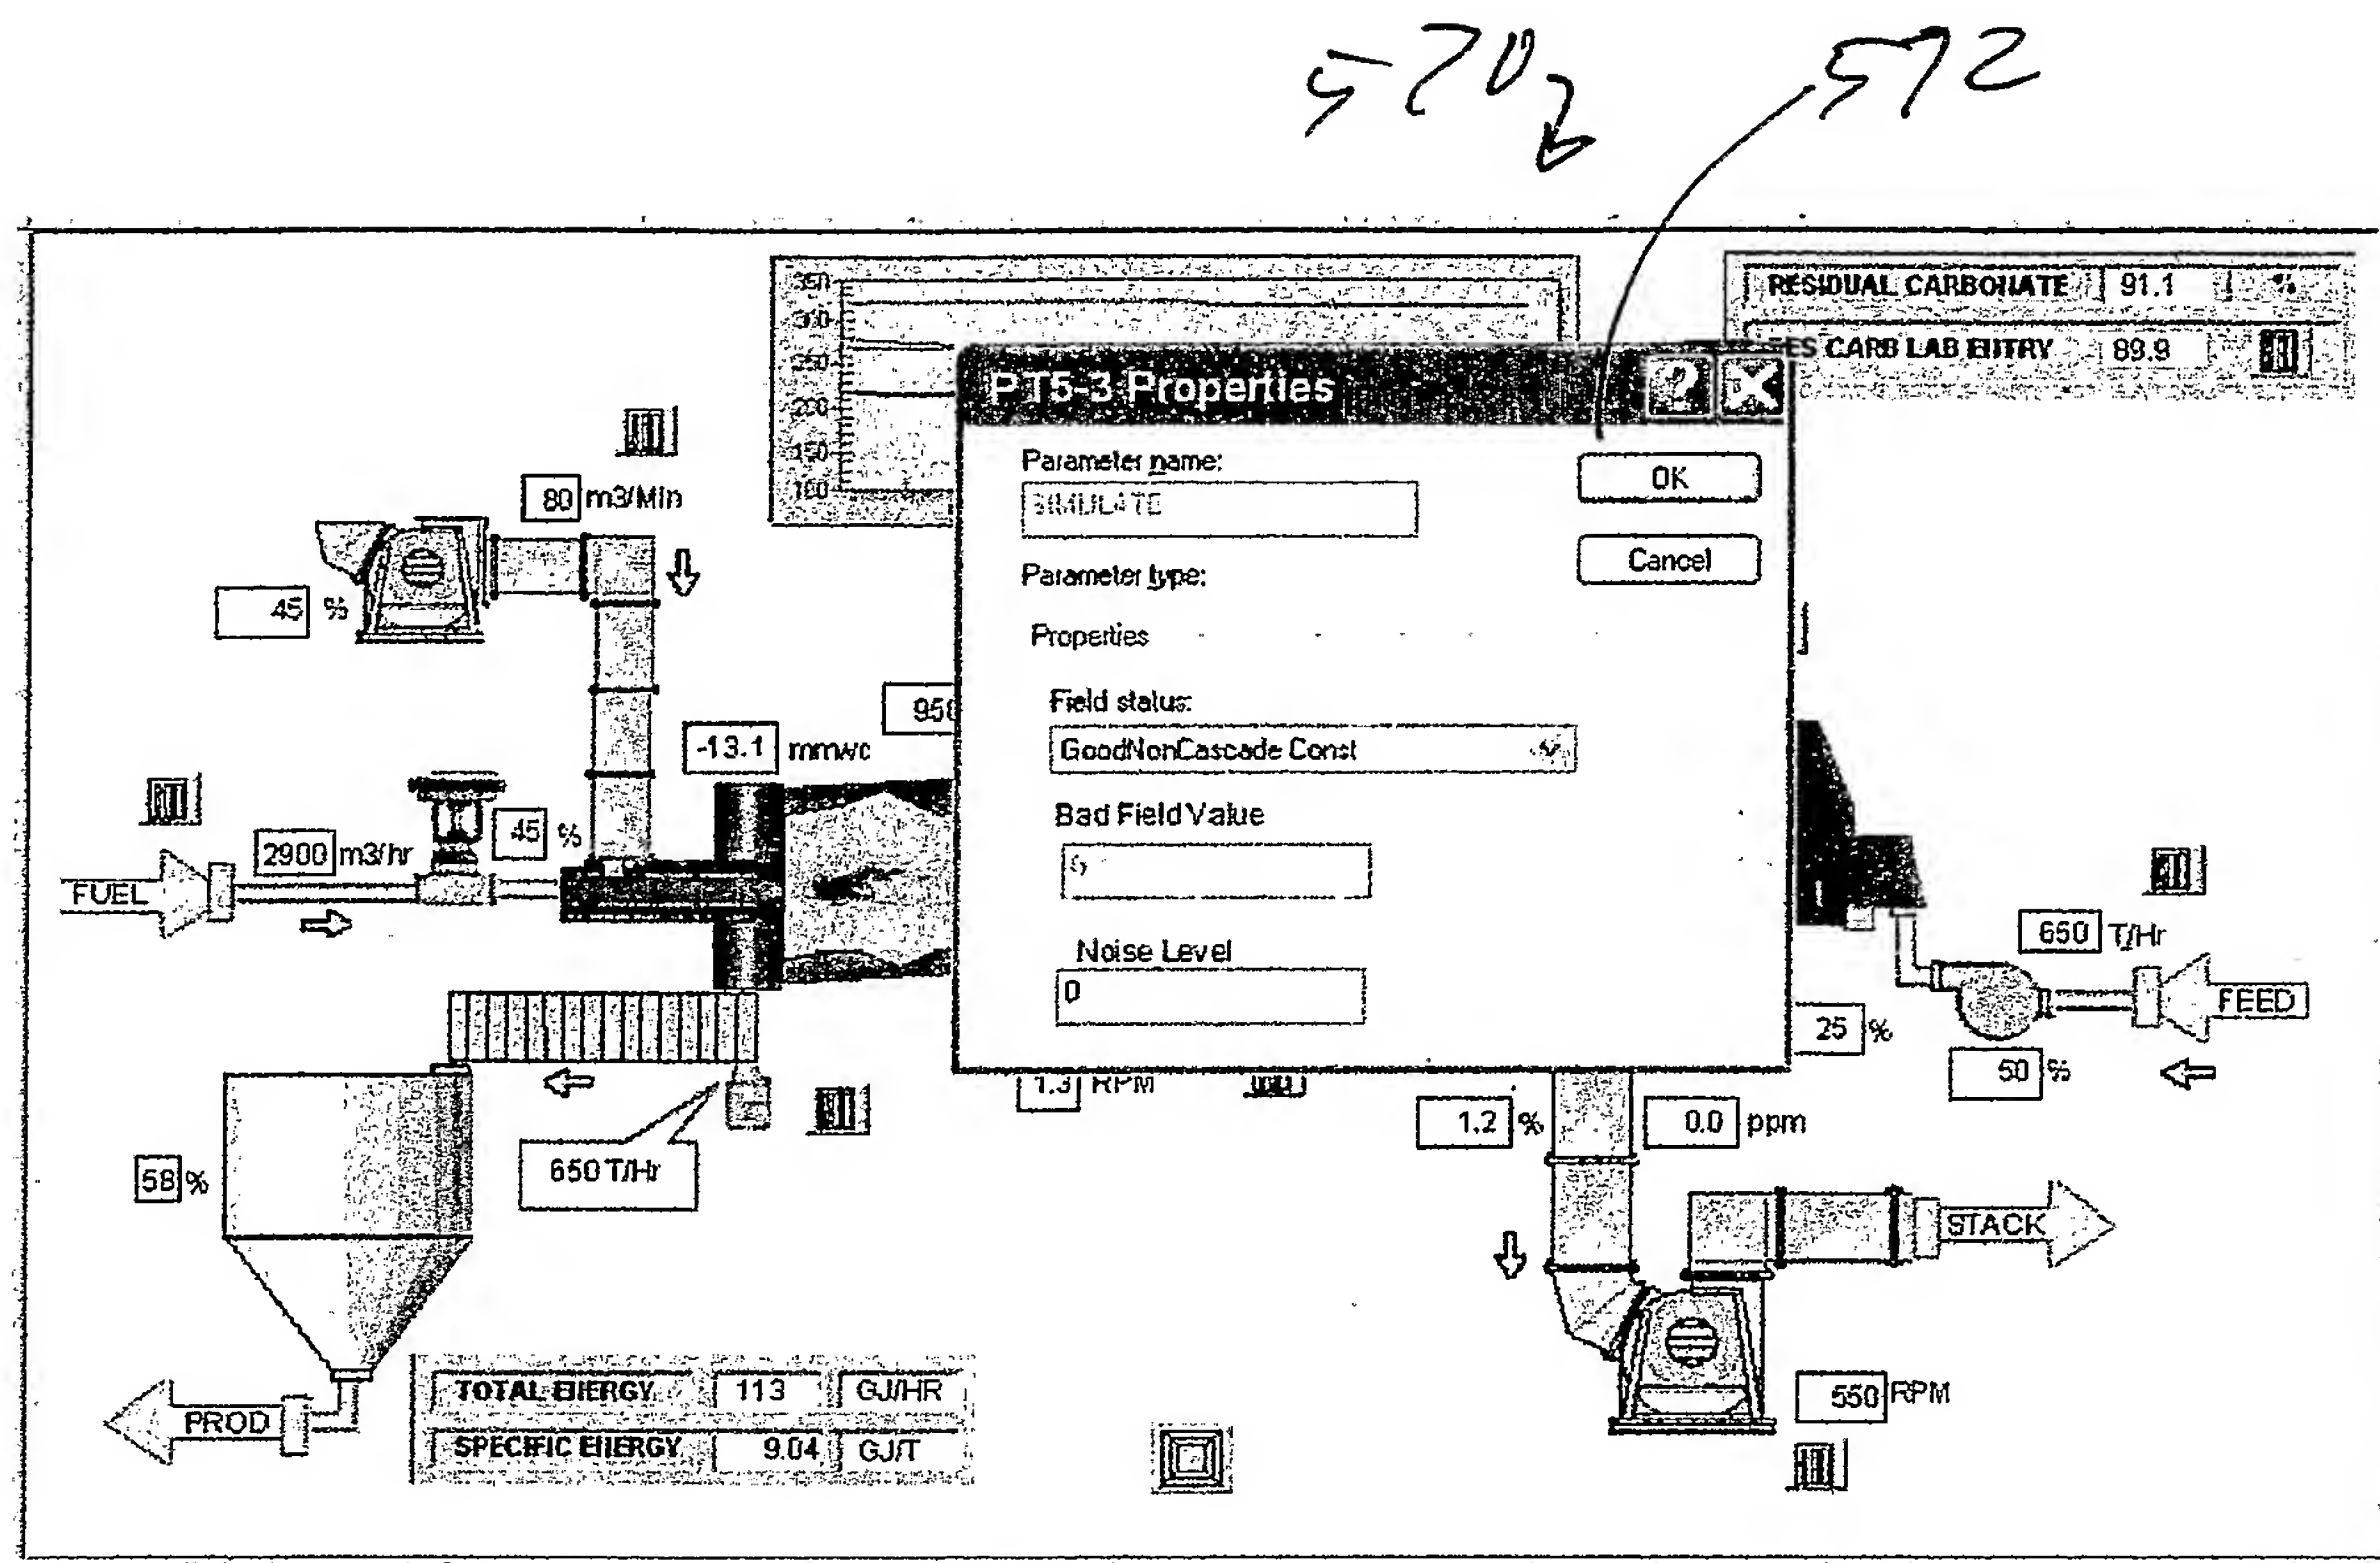


FIG. 20D

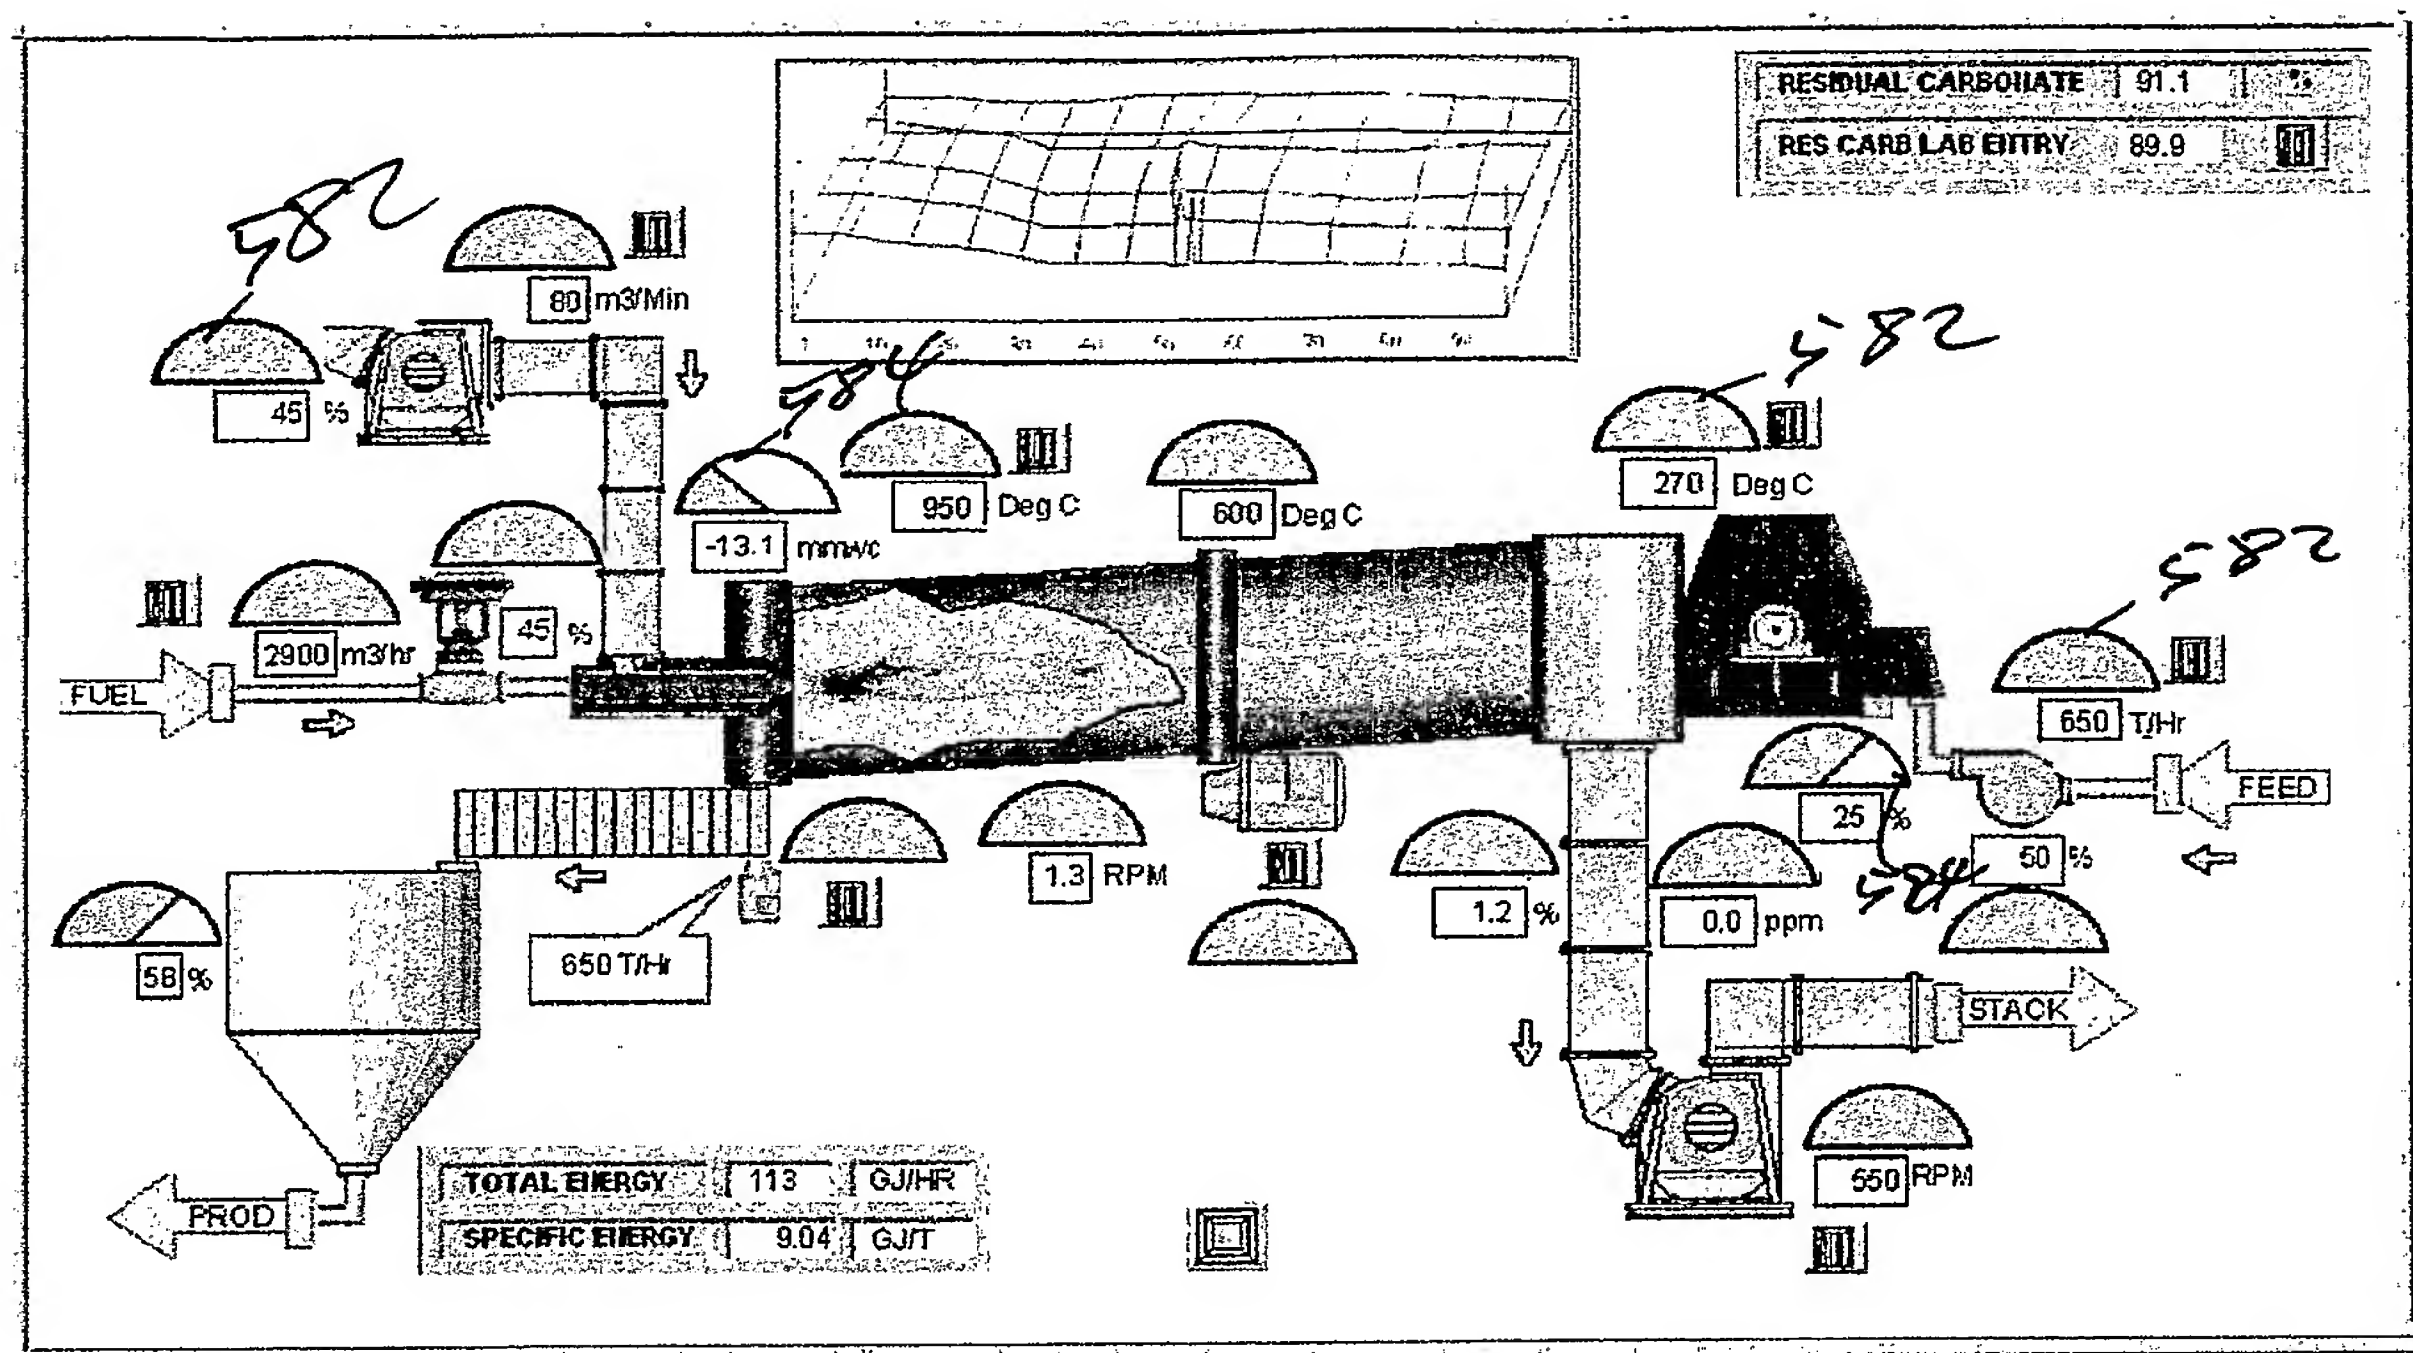


FIG. 20E

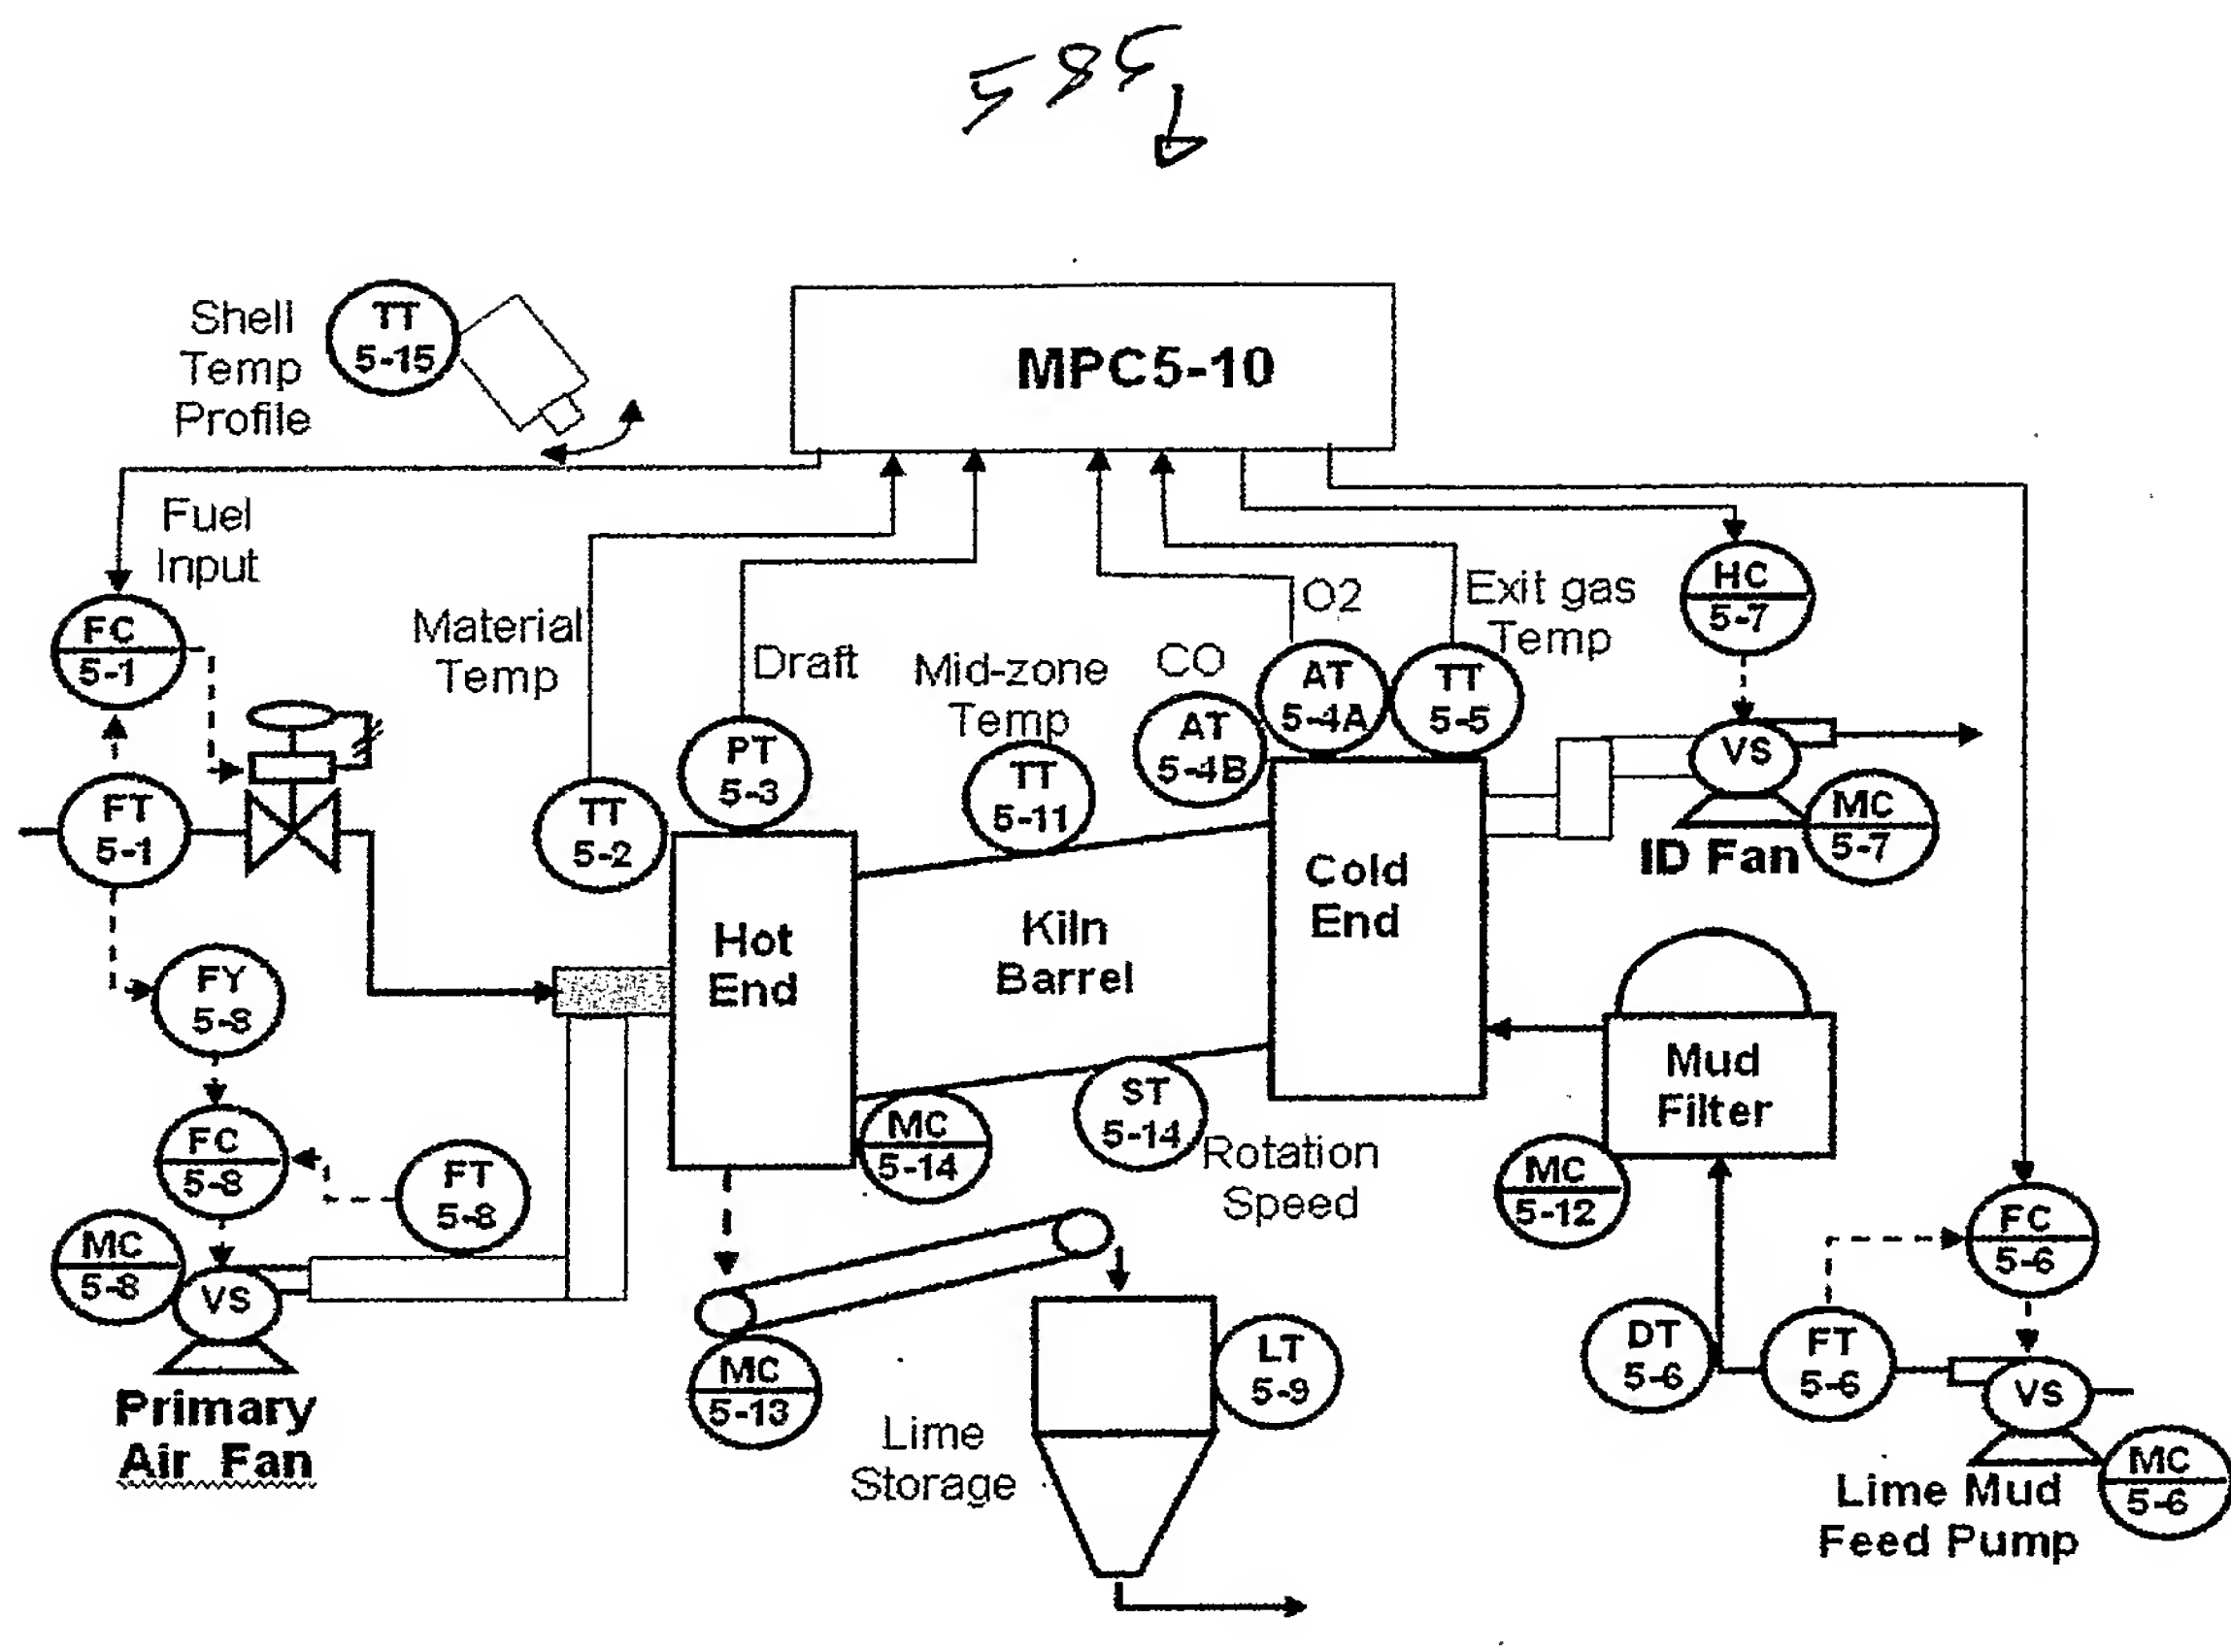


FIG. 21A

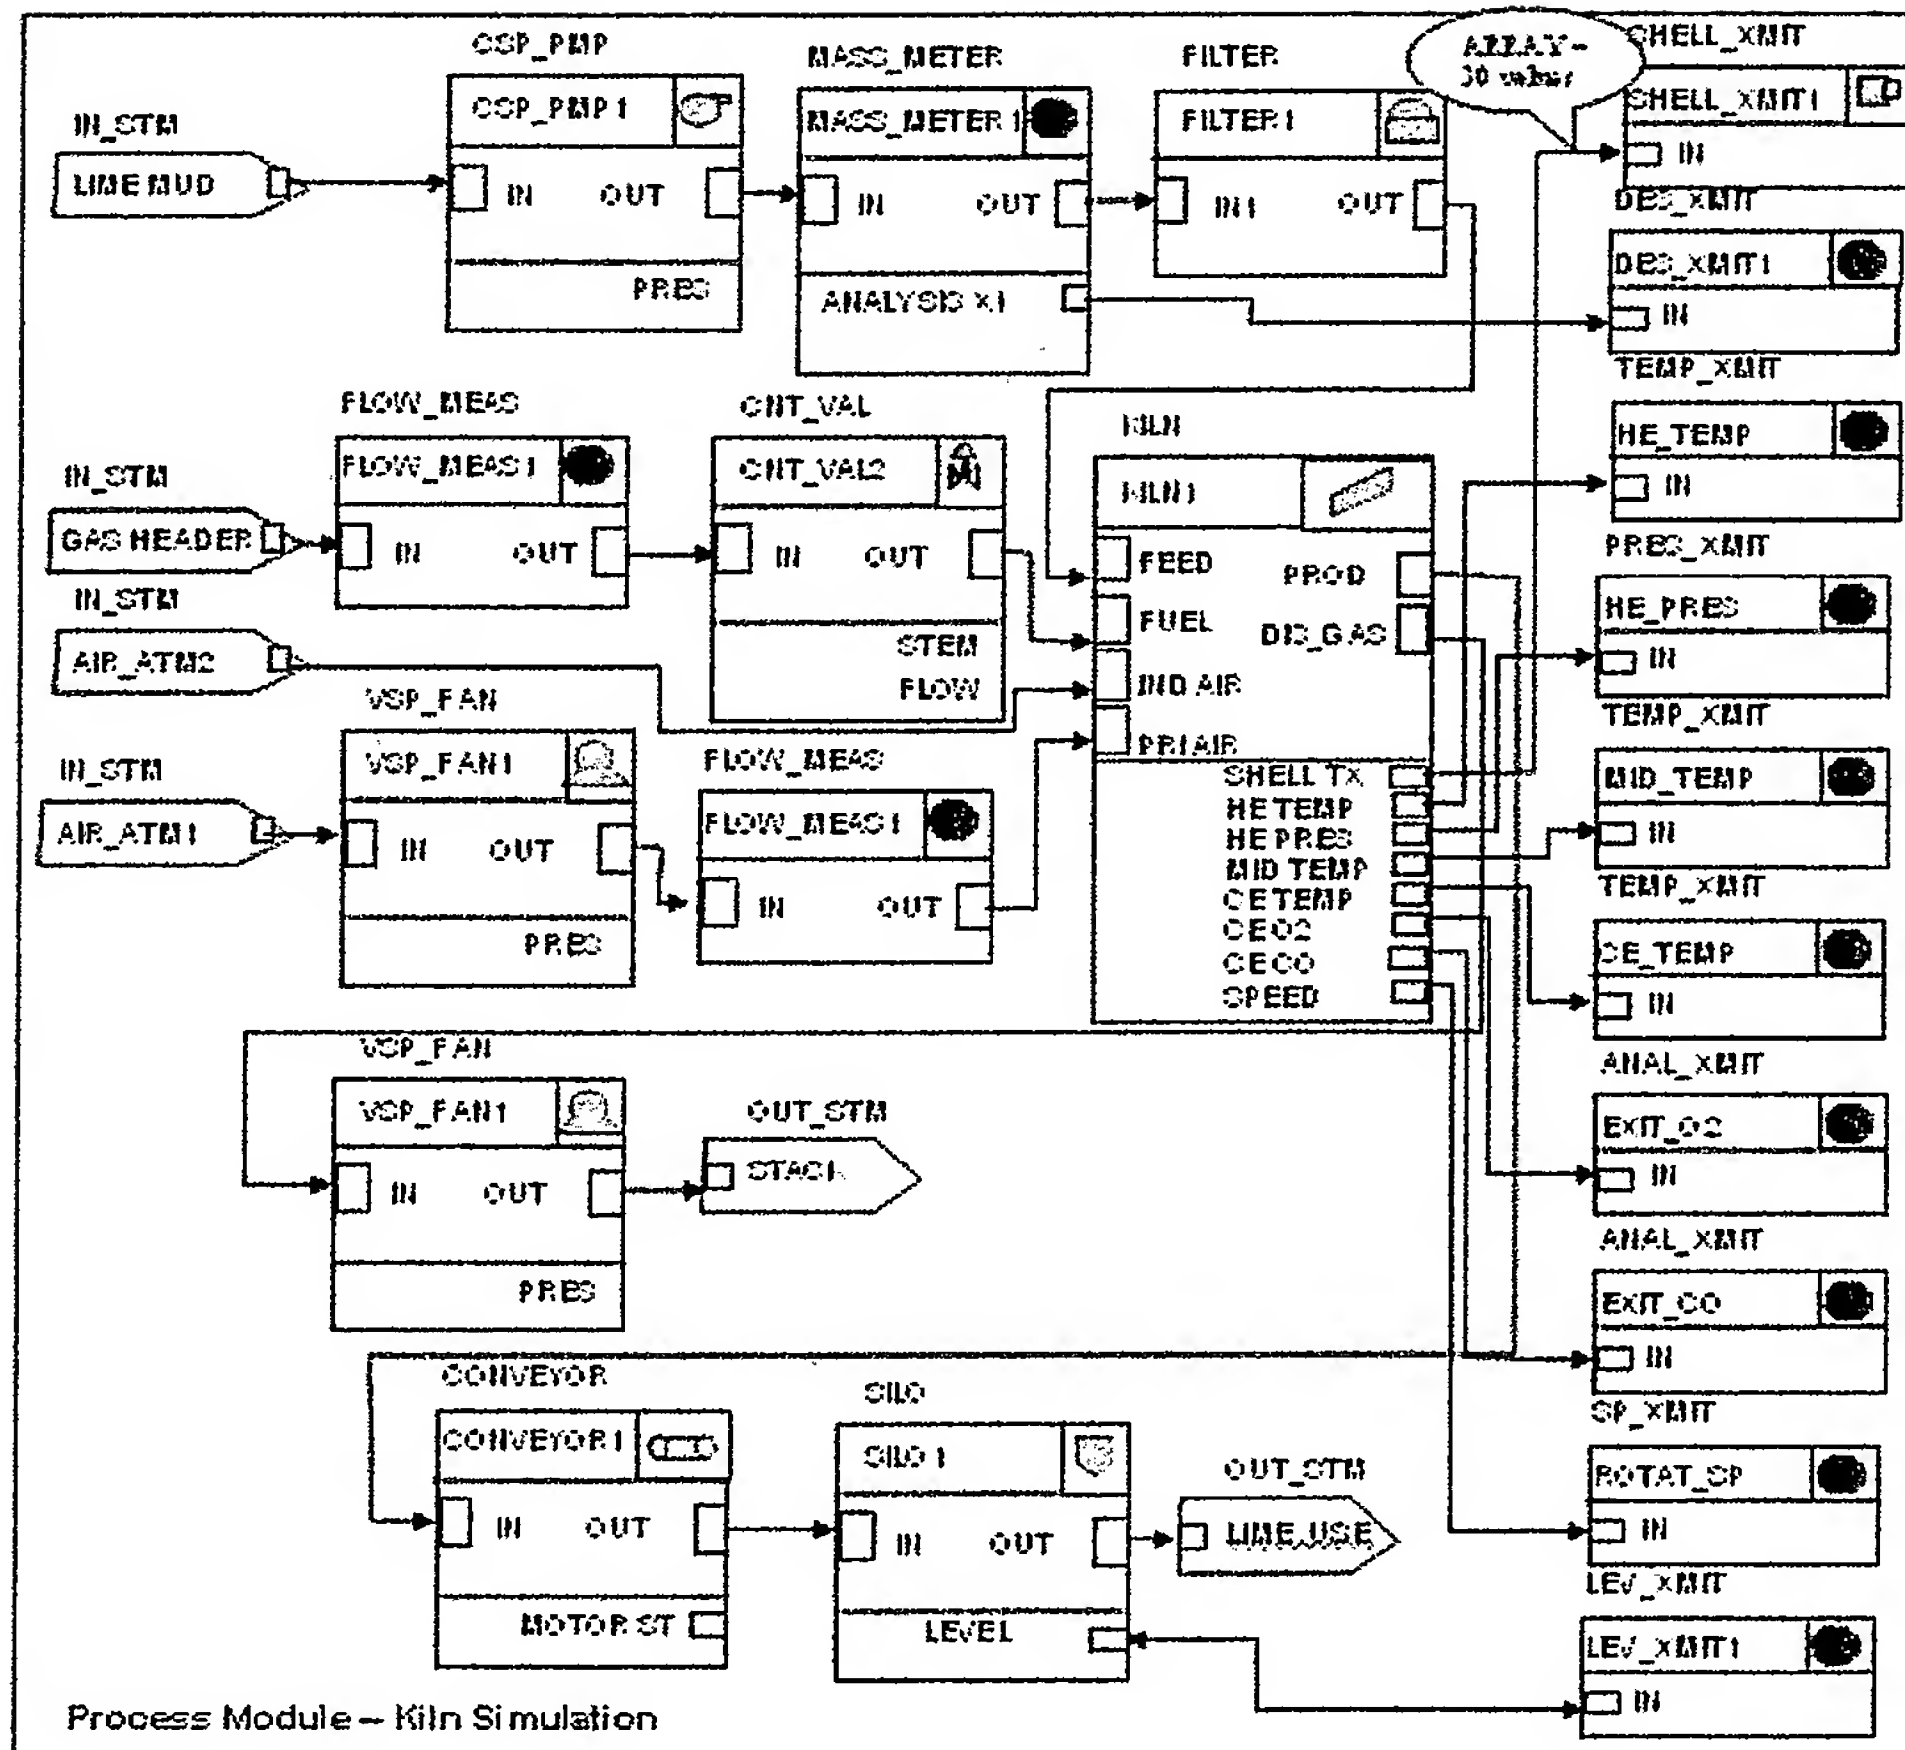


FIG. 2/B

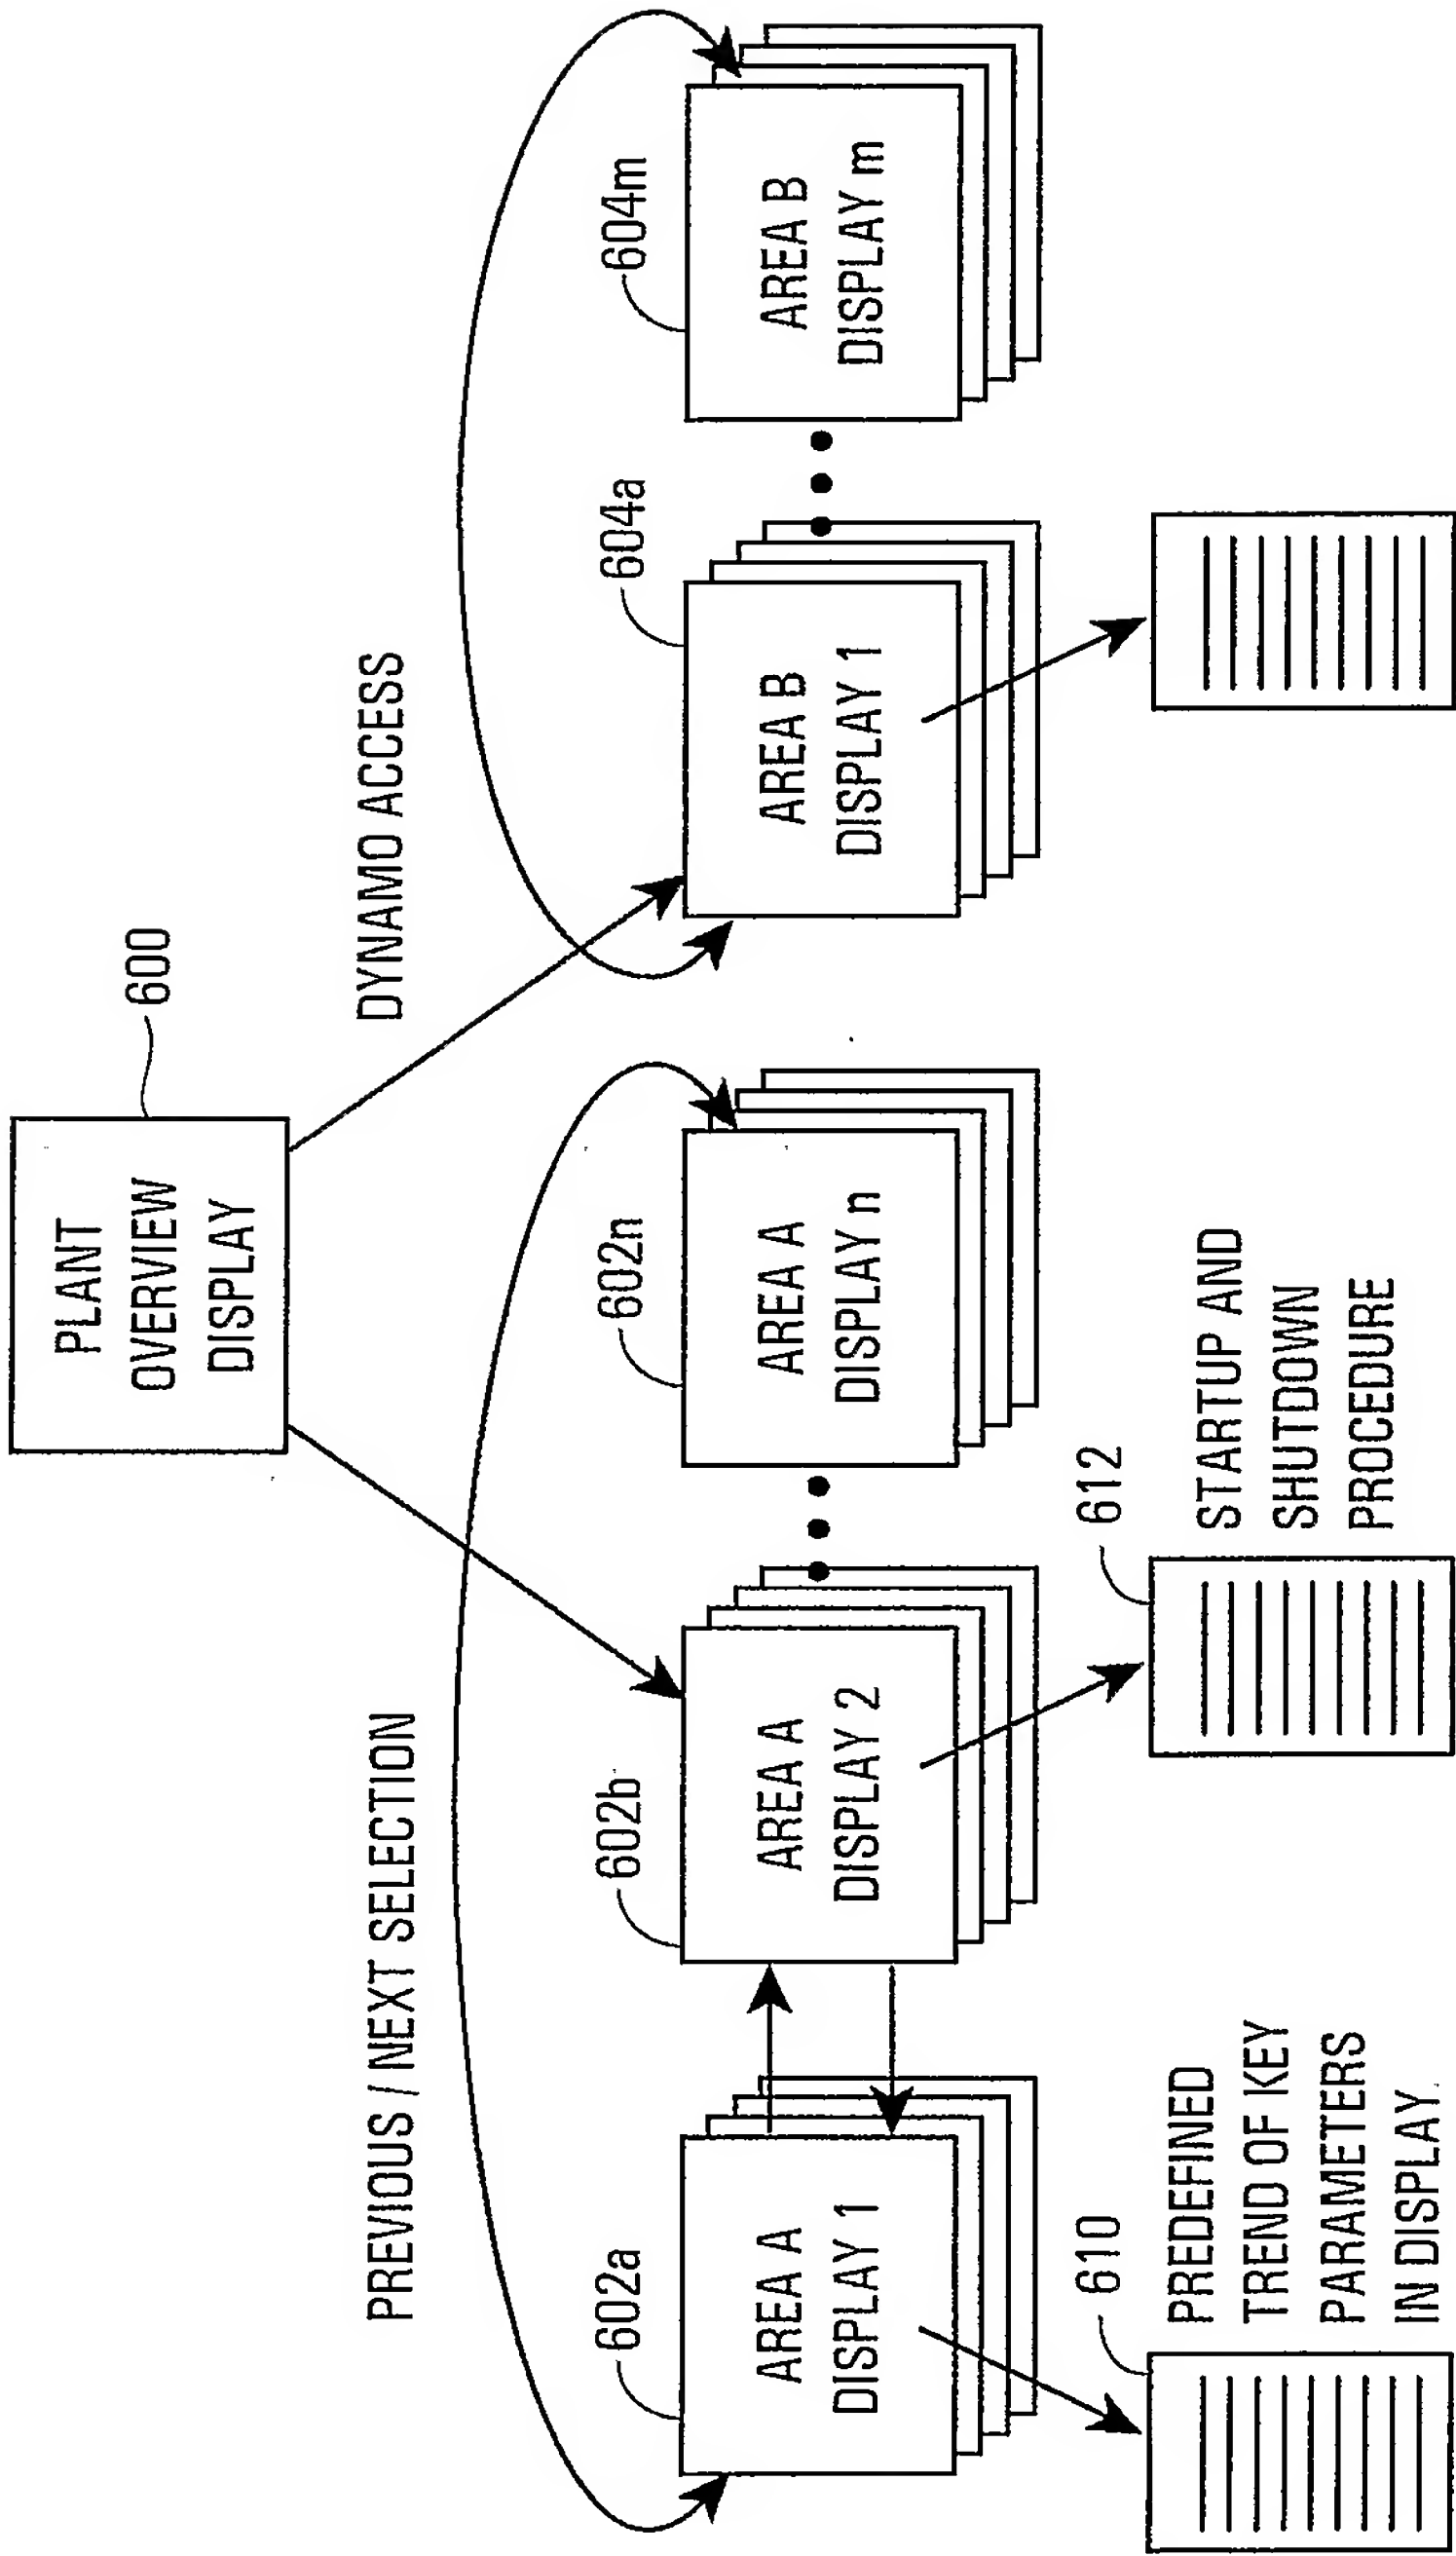


FIG. 22

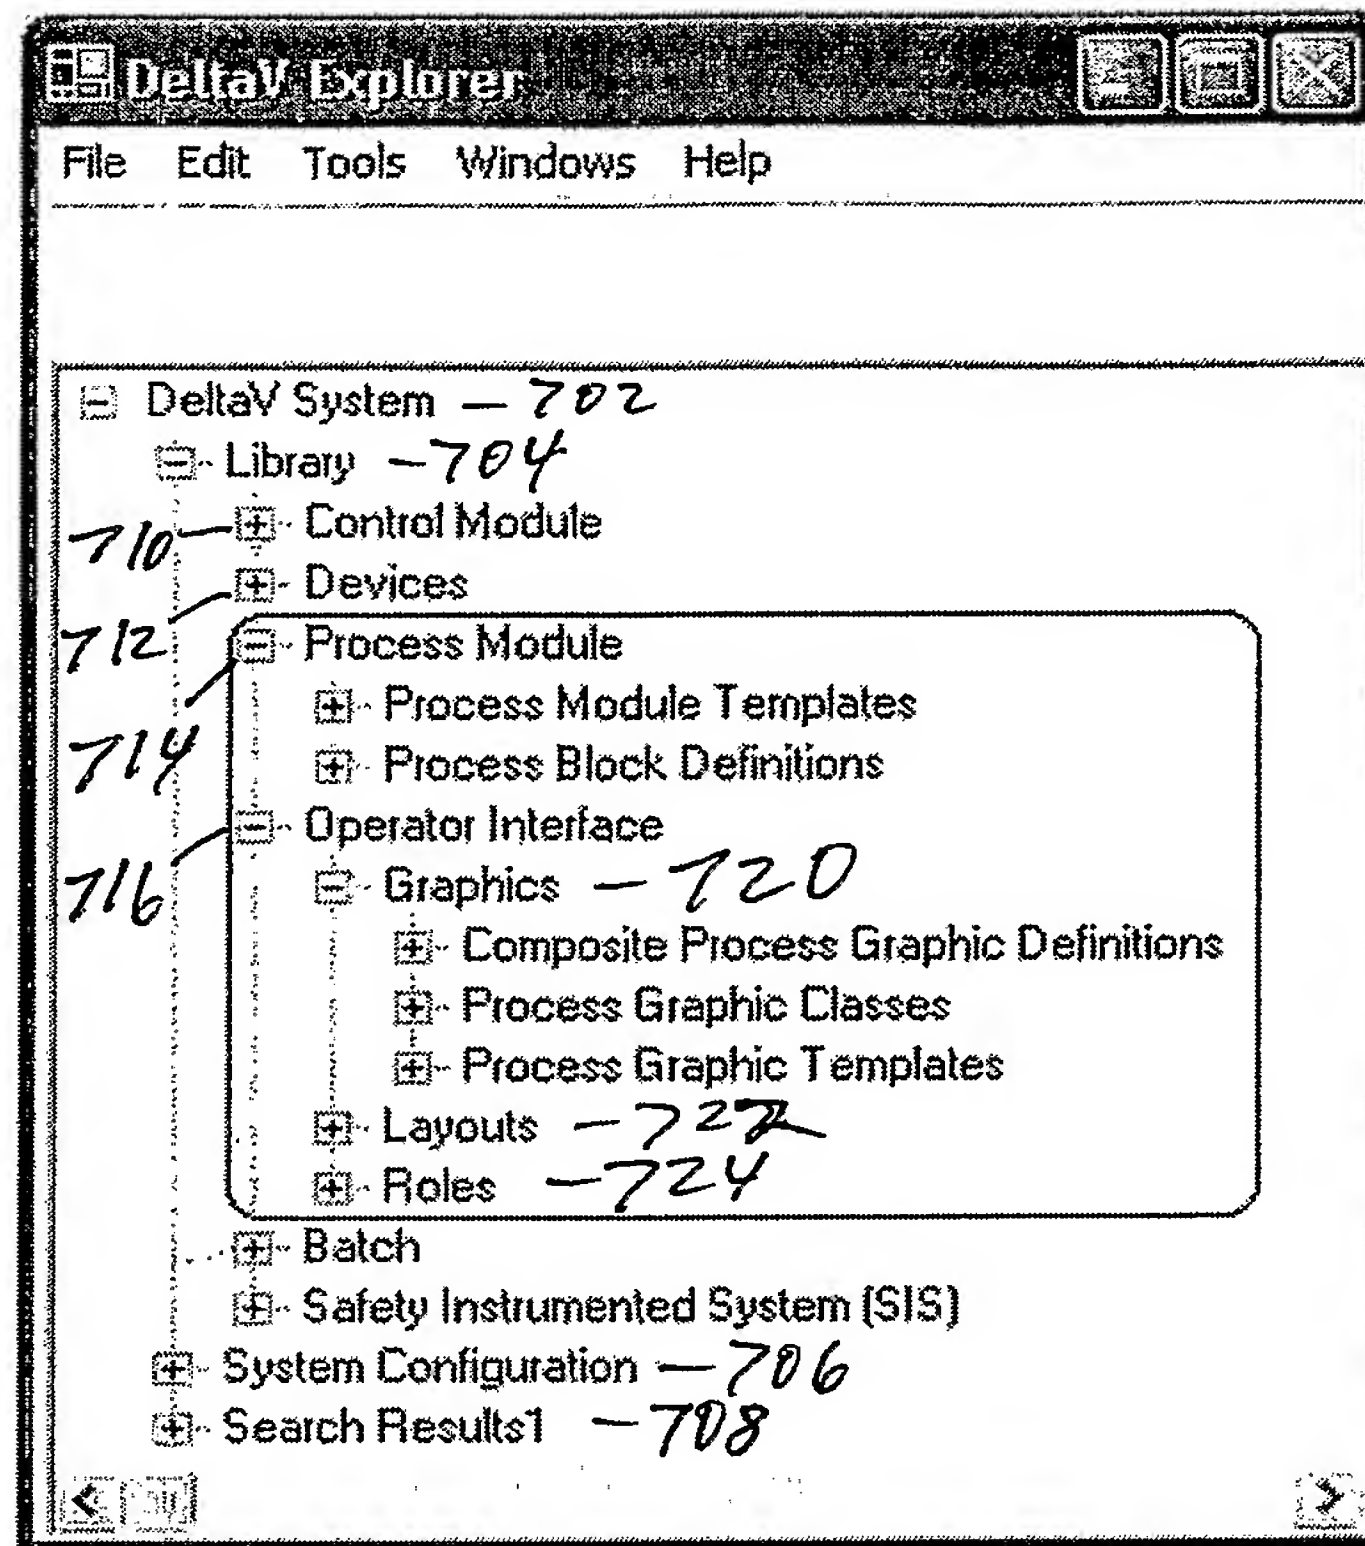


Fig. 23

References

Selected Object	Direction	Object	Type
[-] Display1			
	used in	Plant Area: Area_A	Primary Display
	used in	Control Module: Mod1	Primary Display
	Assigned to	Operator Station: Oper1	
[-] Display2			
	used in	Plant Area: Area_B	Detail Display
	used in	Control Module: Mod2	Detail Display
	Assigned to	AppStation: Wks1	

Fig. 25

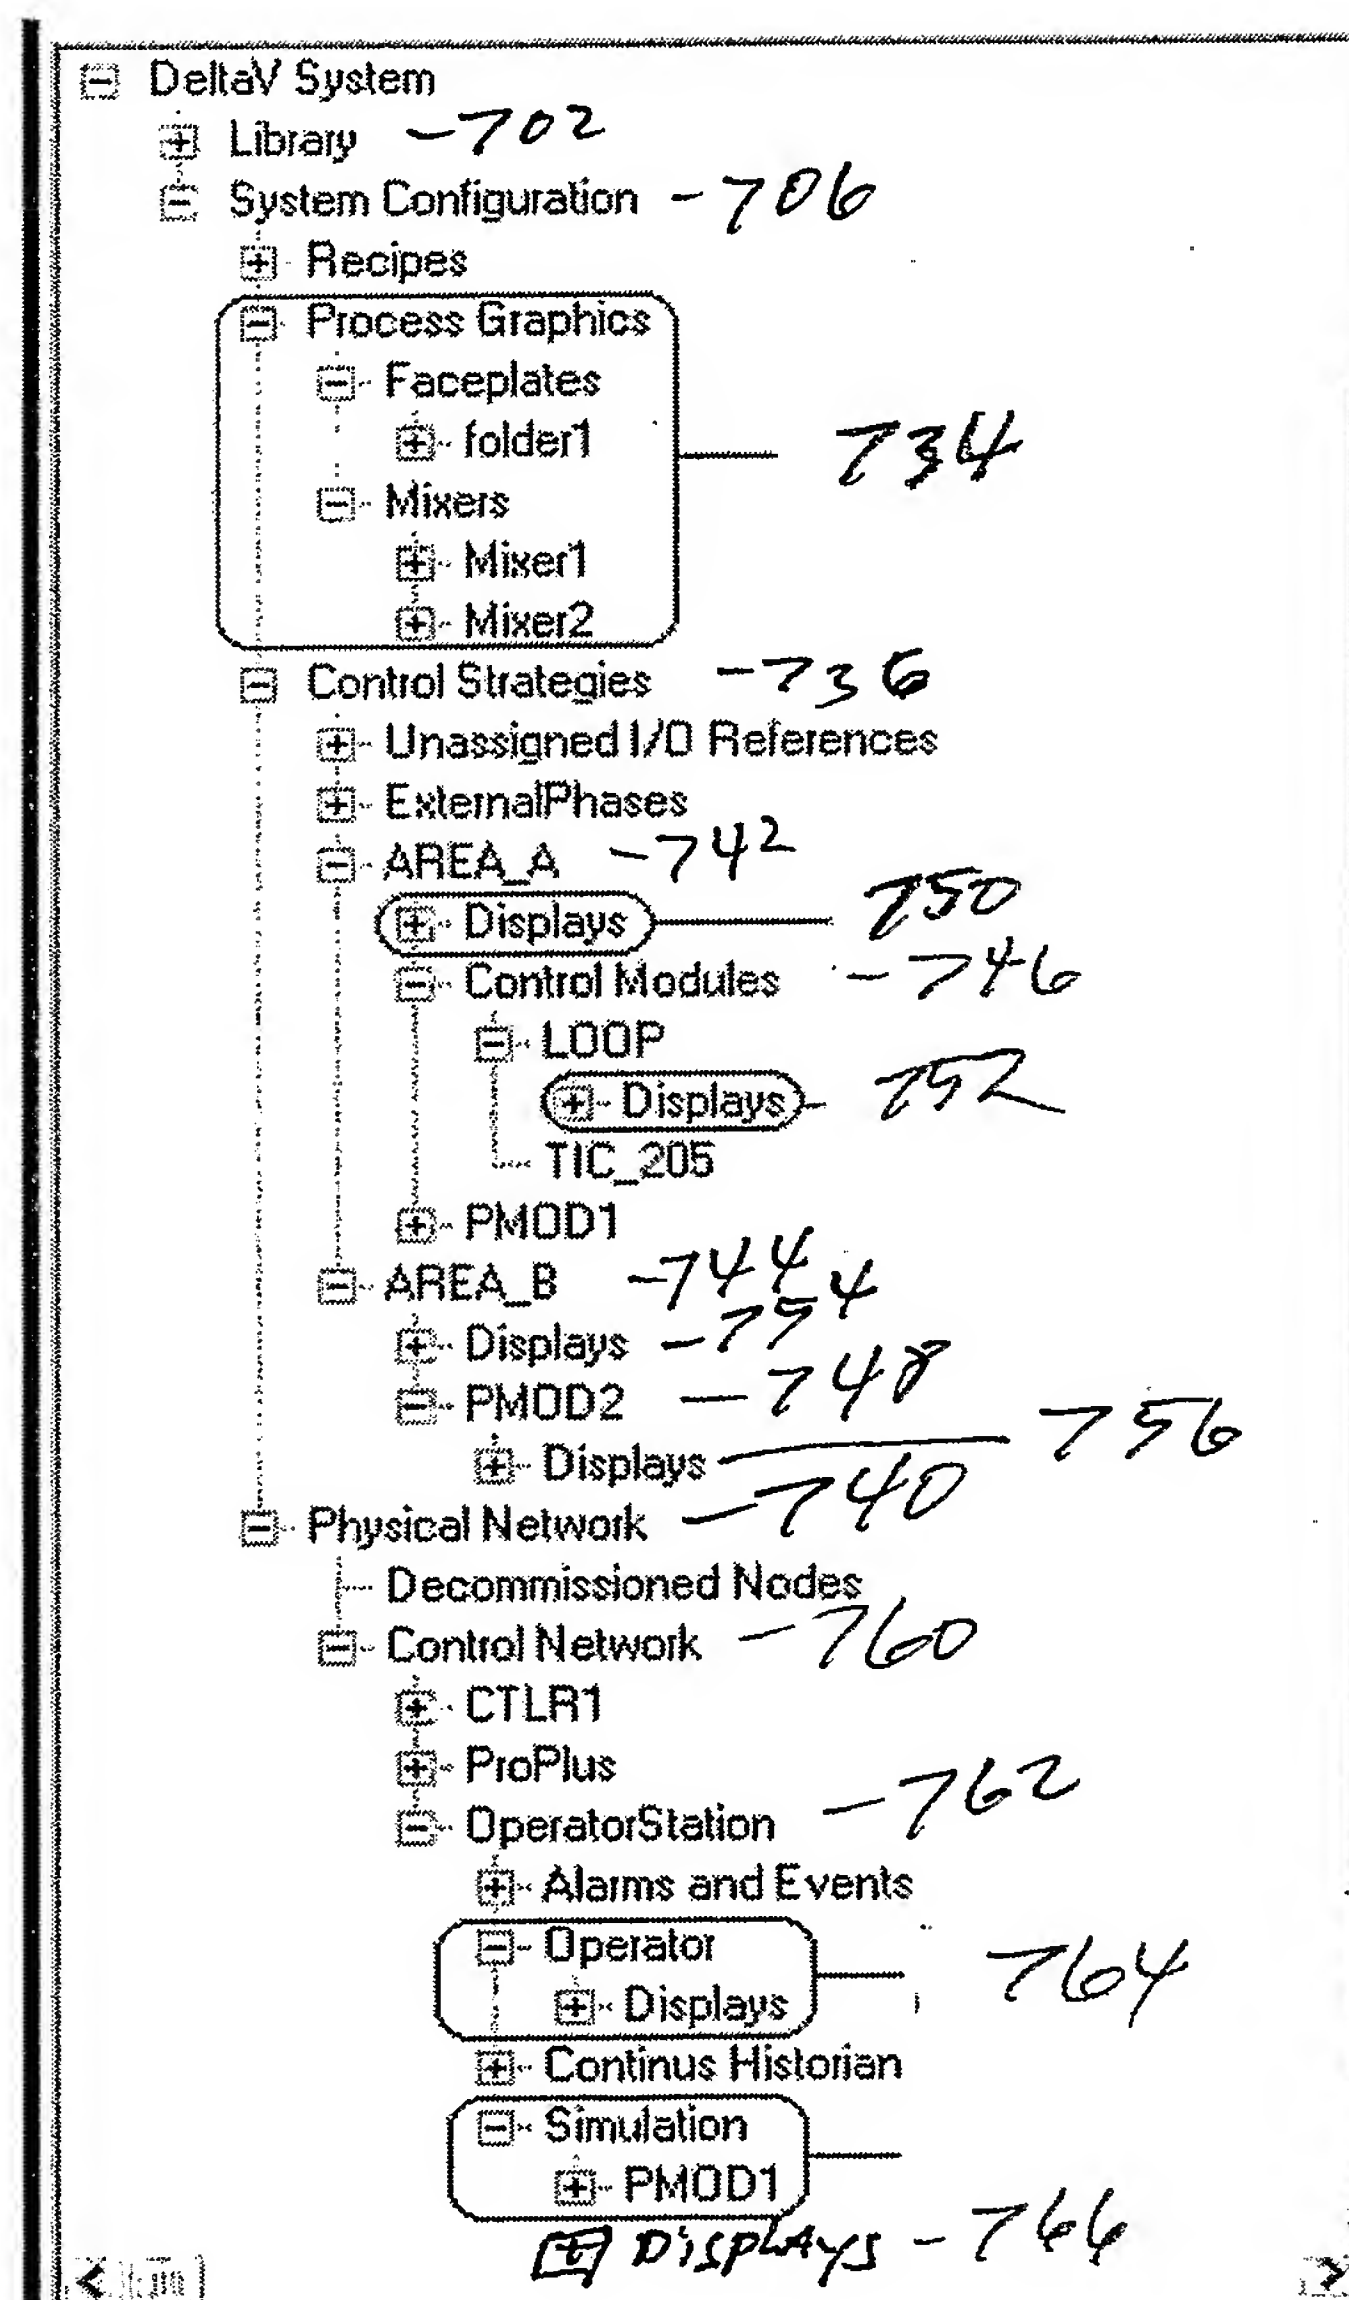


Fig. 24